

awex



Lithium Power Supply  
Version 18.1

Styrning, övervakning och drift av nödbelysning  
och hänvisningsarmaturer

# Innehåll

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>MODULER FÖR ARMATURER</b>	<b>30</b>
1.1	SYSTEMBESKRIVNING	5	5.1	ADRESSMODULER	30
1.2	SMART VVÄXLINGSMETOD OCH REVISIONSTEKNOLOGI	5		ADN	30
1.3	FUNKTIONSVILLKOR	6		ADE	32
1.4	LISTA ÖVER INTERNA MODULER	6		ADE DYN	33
1.5	LISTA ÖVER EXTERNA MODULER	6		ADN DALI	34
1.6	LISTA ÖVER ADRESS- OCH VÄXLINGSMODULER	6	5.2	VÄXLINGSMODULER	36
<b>2</b>	<b>SÄKERHETSINSTRUKTIONER</b>	<b>7</b>		MP-500	36
2.1	ARBETS- OCH DRIFTSÄKERHET	7		MP-4A	37
<b>3</b>	<b>TRANSPORT OCH FÖRVARING</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>INSTALLATION AV SYSTEMET</b>	<b>38</b>
3.1	TRANSPORT	7	6.1	ALLMÄNT	38
3.2	KONTROLLERA LEVERANSEN <sup>76</sup>		6.2	DRA KABLAR TILL CBS-LPS-SKÅPET	39
3.3	FÖRVARING	7	6.3	ENÄTETS ANSLUTNING	39
<b>4</b>	<b>PRODUKTBESKRIVNING</b>	<b>8</b>	6.4	ANSLUTNING TILL BATTERIETS KRAFTFÖRSÖRJNING	39
4.1	CENTRALBATTERIPARAMETRAR	8	6.5	ANSLUTNING TILL UTGÅNGSKRETSAR	39
4.2	LPS-SKÅPETS DESIGN	9	6.6	ANSLUTNING AV STYRSIGNALER	40
4.3	LPS-SKÅPETS FRONTPANEL	9	6.7	INSTALLATION AV INTERNA MODULER	41
4.4	BESKRIVNING AV LPS-SKÅPETS KABELFÄSTEN	10	<b>7</b>	<b>START AV SYSTEMET</b>	<b>42</b>
4.5	FUNKTIONSPRINCIP	11	7.1	KONTROLL AV KORREKT KABELANSLUTNING	42
	Systemets funktionsbeskrivning	11	7.2	SYSTEMAKTIVERING	42
	Allmän beskrivning av lösningen	11	7.3	SYSTEMKONFIGURATION	43
	Kommunikation mellan interna moduler	12		Konfiguration av laddarens styrenhet CCM	43
	Blockdiagram över LPS centralbatterisystem	13		Konfiguration av tester	43
4.6	BESKRIVNING AV SYSTEMMODULER	14		Detektering av armaturer	43
	CM-NET styrenhet	14		Konfiguration av kontrollgrupper	43
	Ladda CCM styrenhet	15		Konfiguration av moduler	44
	Booster BST-430	15		Automatisk kalibrering och funktionstester	45
	ML-E 2x6A linjär modul (utgång)	16	<b>8</b>	<b>SYSTEMETS FUNKTION</b>	<b>46</b>
	ML-E 4x3A linjär modul (utgång)	17	8.1	INLEDNING	46
	ML-E 8x1,5A linjär modul (utgång)	18	8.2	BESKRIVNING AV ERFORDERLIGA UNDERHÅLLSARBETEN	46
	LS-24 potentialfri inmatningsmodul	19		Kontroll av LED-indikatorer	47
	LS-230 potential inmatningsmodul	20		Kontroll/byte av säkringar	48
	Fjärransluten potential inmatningsmodul		8.3	BATTERIBACKUP FÖR STYRENHETENS KLOCKA	48
	- ELS-230	21	8.4	ANVÄNDNING AV BATTERIER	49
	Fjärransluten potential inmatningsmodul				
	- CZF-LON	23			
	LON fjärransluten indikationspanel - PZS-LON	25			
	Fjärransluten indikationspanel - PZS	27			
	Fasförlustsensor - CZF	28			
	Batteriets statuskontrollsystem IBMS	29			

<b>9 HÄNDELSELOGG</b>	<b>50</b>		
<b>10 MENYTYP</b>	<b>52</b>		
10.1 HUVUDMENY	53		
10.2 INLOGGNING	54		
10.3 BLOCKERING	58		
Blockering -> Lokalt system	58		
Blockering -> Välj system	58		
Blockering -> Alla system	59		
Blockering -> Låskällor	59		
Blockering -> Inställningar	59		
10.4 TESTER	60		
Tester-> Funktionstest	60		
Tester -> Batteritest	61		
Tester -> Funktionstest WH (utan uppvärmningsfas)	61		
Tester -> Läckagemätningstest	61		
Tester -> Läckagetest	61		
Tester -> Gruppfunktionstest	61		
Tester -> Grupp batteritest	61		
Tester -> Test av fjärrsystem	61		
10.5 STATUS	62		
Status -> Fel	62		
Status -> Interna moduler	62		
Status -> Fjärrmoduler	63		
Status -> Fjärrskåp	63		
Status -> Grupper	63		
10.6 KONFIGURATION	64		
Konfiguration -> Moduler	64		
Konfiguration -> Guide för fjärrmoduler	73		
Konfiguration -> Autokalibrering	74		
Konfiguration -> Grupper	74		
Konfiguration -> Ominitering av armatur	75		
Konfiguration -> Detektering av armaturer	75		
Konfiguration -> UNIQ Automatisk detektering	76		
10.7 GRUNDINSTÄLLNINGAR	76		
Grundinställningar -> Klocka	76		
Grundinställningar -> Språk	76		
Grundinställningar -> Nödstopp	77		
Grundinställningar -> Tester av tidtabell	77		
Grundinställningar -> Tangentkonfig	78		
Grundinställningar -> Konfiguration av ingångar	78		
Grundinställningar -> Konfiguration av utgångar	79		
Grundinställningar -> Bläddra BMS	79		
Grundinställningar -> LCD-inställningar	80		
Grundinställningar -> Timer	80		
Grundinställningar -> Grupp- och systemadress	81		
Grundinställningar -> Synkronisering av grupptid	81		
Grundinställningar -> Serviceinformation	82		
Grundinställningar -> Skicka huvudmodulens ID	82		
10.8 KVITTERA LARM	82		
Kvittera larm -> Nödstopp	85		
Kvittera larm -> Läckage	83		
Kvittera larm -> Urladdning	83		
Kvittera larm -> Batteriliv	83		
Kvittera larm -> Säkringar	83		
Kvittera larm -> Laddare	83		
Kvittera larm -> Strömförsörjning	83		
Kvittera larm -> Batteriservice	83		
Kvittera larm -> Fotometri	83		
10.9 LOGGAR	83		
Loggar -> Visa loggar	83		
Loggar -> Radera loggbas	83		
Loggar -> Spara loggar	84		
10.10 SERVICEINSTÄLLNINGAR	84		
Serviceinställningar -> Konfiguration	84		
Serviceinställningar -> Inställningar	86		
Serviceinställningar -> Ethernet-inställningar	86		
Serviceinställningar -> BACnet-inställningar	86		
Serviceinställningar -> Systemservice	87		
Serviceinställningar -> Systemnamn	87		
Serviceinställningar -> Fabriksinställningar	87		
Serviceinställningar -> Funktionstest	87		
Serviceinställningar -> Batteritest	88		
Serviceinställningar -> Uppgradera inbyggd programvara	88		
Serviceinställningar -> Strömförsörjningstest	90		
Serviceinställningar -> Batteriservice	90		
Serviceinställningar -> Fotometri	90		
<b>11 PROGRAMVARA FÖR PC</b>	<b>91</b>		
11.1 WEBBPLATS	92		
11.2 VISNING AV PROGRAMVARASMART VISIO	93		
<b>12 VANLIGA FRÅGOR/FEL</b>	<b>95</b>		
<b>13 BILAGA</b>	<b>95</b>		
13.1 ORDER FÖR IDRIFTTAGANDE AV CENTRALBATTERI	96		
13.2 GARANTIKORT OCHDETALJERADE GARANTIVILLKOR	101		
13.3 ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR	102		
13.4 INFORMATION OM PARAMETRAR FÖR EL- OCH KOMMUNIKATIONSKABLAR	104		
13.5 ARRANGERING AV BATTERIER PÅ HYLLOR I LPS-CBS-SKÅP	105		
13.6 LOGGBOK ÖVER BATTERIETS DRIFT	106		

# Med Atavio får du både bredd och spets inom utrymning

Säker och effektiv utrymning är en av de mest grundläggande trygghetsfaktorerna i en byggnad. Med Atavio har du en partner som kan tillföra värde från första pennstreck i ditt projekt till daglig drift och löpande underhåll.

Med vår gedigna erfarenhet och Awex starka produktsortiment kan vi erbjuda bästa lösningen för varje projekt. Är du byggentreprenör, underleverantör eller förvaltare kan vi tillföra kompetens som leder till smartare, säkrare och mer kostnadseffektiva utrymningslösningar, oavsett om det handlar om system design, konstruktion eller service och underhåll.

**Kenneth Lodeklint**

*VD,*

*Atavio Products & Solutions*



## Inledning

### 1.1 SYSTEMBESKRIVNING

LPS centrala strömförsörjningssystem är det toppmoderna, pålitliga och lättanvända centralbatterisystemet som konstruerats i enlighet med VDE 0108 samt SS-EN 50171 och SS-EN 62034. Systemet kan övervaka kretsar, armaturer och konfigurationer i en blandad uppställning.

LPS är utrustad med en styrenhet som övervakar driften av hela systemet och arkiverar all information om händelserna som inträffat och systemstatus. Den har en intelligent laddare som övervakar hela batteriladdningsprocessen, vilket stoppar processen automatiskt innan batteriet skadas.

Beroende på typen av anläggning är det möjligt att ansluta växelriktare för att särskilja centralbatterisystemets funktioner, vilket sänker installationskostnaderna genom att minska kretsarna med installerade armaturer. En skada på centralenheten leder inte till att systemet stannar helt, eftersom växelriktarna tar kontroll över de slutliga kretsarna och armaturerna.

Det SD-kort som används i systemet gör det möjligt att spara periodiska testresultat, händelseloggen och systemkonfigurationen. All information som nämns ovan lagras dessutom i styrenhetens ickeflyktiga minne.

#### FÖRDELAR MED DETTA SYSTEM:

- Modulär design – ett snabbt monteringsystem
- Fritt programmerbart funktionsläge för vilken som helst krets (övervakning av kretsar)
- Fritt programmerbart funktionsläge för vilken som helst armatur oavsett kretsen.
- Övervakning av alla armaturer och kretsar
- Möjlighet att anpassa systemet till brandcellernas utformning
- Eventuell textbeskrivning av armaturer, kretsar och reglage
- Fyra knappar med fritt programmerbara funktioner
- Touchpanel (finns som tillval)

### 1.2 SMART VÄXLINGSMETOD OCH REVISIONSTEKNOLOGI

Den konventionella installationen av system (den så kallade kretsövervakningen) kräver att driftssättet bestäms för enskilda kretsar redan under konstruktionsfasen. Eventuella ändringar eller fel kan skapa extra kostnader. För att åtgärda de ovannämnda problemen, har AWEX infört en ny helautomatisk teknik för att övervaka och kontrollera alla armaturer i kretsen:

#### Växlingsmetod och revisionsteknologi.

SMART är en teknik som möjliggör installation av armaturer i tre lägen: permanent drift och beredskapsdrift alternativt normalt tänd, normalt släckt. Både programmering och övervakning av armaturer sker med hjälp av nätkablarna, därför behövs inga ytterligare kommunikationskablar.

SMART-funktionaliteten är möjlig genom att använda rätt adresserbara moduler i armaturerna. Konfigurationsläget görs från centralbatteriet.

#### FÖRDELAR MED SMART TEKNIK:

- Installation av armaturer som fungerar i olika lägen i samma krets
- Minskad längd på kablar
- Minskat antal kretsar
- Minskade installationskostnader
- Möjlighet att göra ytterligare ändringar i driftsläget för alla lampor

#### KONVENTIONELL INSTALLATION

(den s.k. kretsövervakningen). Den konventionella installationen visar följande skillnader jämfört med den SMARTA TEKNIKEN:

- Endast en typ av drift för armaturer i slutkretsen
- Högre installationskostnader
- Högre kostnader för ytterligare ändringar
- Svårigheter att ändra funktionsläget

## 1.3 FUNKTIONSVILLKOR

Driftstemperatur	-5 °C till +35 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till +40 °C
Temperaturintervall som krävs för att bibehålla det högsta batterilivet och garanti för batterier	+18 °C till +25
Pulsvågor under drift	Oacceptabelt
Direkt bestrålning	Oacceptabelt

## 1.4 LISTA ÖVER INTERNA MODULER

Centralbatterisystemet inklusive ackumulatorbatteriet utgör följande moduler:

- Kontrollmodul CM-NET
- Laddning av kontrollmodulen CCM
- Booster BST 430
- Linjär modul (utmatning) ML-E 2x6 A
- Linjär modul (utmatning) ML-E 4x3 A
- Linjär modul (utmatning) ML-E 8x1,5 A
- Potentialfri inmatningsmodul LS-24
- Potential inmatningsmodul LS-230

## 1.5 LISTA ÖVER EXTERNA MODULER

Centralbatterisystemet kan utökas för att omfatta de externa modulerna:

- Extensionsmodul (LonHub) – NAV
- Fjärransluten potential inmatningsmodul – ELS 230
- Extern fjärransluten fasförlustsensor – CZF LON
- Fasförlustsensor – CZF
- LON fjärransluten indikationspanelmodul – PZS-LON
- Fjärransluten indikationspanelmodul – PZS
- Batteristatus kontrollsystem – IBMS

## 1.6 LISTA ÖVER ADRESS- OCH VÄXLINGSMODULER

Centralbatterisystemet drivs med följande adressmoduler:

- ADN
- ADE
- ADN DALI
- ADE DYN
- MP-500
- MP-4A

För detaljerade beskrivningar av alla moduler, se kapitlet "Produktbeskrivning".

# Säkerhetsinstruktioner

## 2.1 ARBETS- OCH DRIFTSÄKERHET

- Installationen bör endast utföras av kvalificerade elektriker med lämplig utbildning och med relevanta certifikat, i enlighet med lokala föreskrifter. Det nödvändiga elektriska systemet bör göras som den fasta ledningen.
- Centralbatterisystemen är konstruerade för att ansluta systemet med hjälp av skyddsledaren.
- Skåpens metallhölje är anslutet till skyddsuttaget.
- Batteriets likströmskretsar är isolerade från växelströmskretsarna och huset.
- Vid installation och drift av utrustningen ska nationella säkerhets- och olycksförebyggande bestämmelser alltid följas.
- Läs alltid noga igenom handboken för installation och drift innan systemet installeras och startas. Denna handbok innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll av utrustningen och om hur man skyddar sig själv och förhindrar skador på systemet.
- Alla reparationer eller ändringar som ska göras eller som kräver en öppning av utrustningens kåpa kan endast utföras av auktoriserade personer eller personer som certifierats av AWEX för LPS-system.
- Brytare och säkringar används inom systemen.
- Innan några arbeten på utrustningen, i synnerhet vid byte av komponenter, koppla alltid bort systemet från elnätet och batterikällan.

Se kapitlet "Start av systemet" för detaljerad beskrivning av igångsättning och avstängning.

# Transport och förvaring

## 3.1 TRANSPORT

- Utrustningen ska förpackas så att den skyddas mot mekaniska skador och väderförhållanden under transporten.
- Utrustningen ska bäras i upprätt läge på en pall med hjälp av täckta transportmedel.
- Under transporttiden ska utrustningen fästas för att förhindra rörelse och kraftiga stötar.
- Undvik intrång av damm och fuktighet under transport.
- Utrustningen ska transporteras utan batterier.
- Följande information ska stå på förpackningen: tillverkarens namn eller varumärke, beteckning av systemets typ, markering "SKYDDA MOT FUKT" och "DENNA SIDA UPP".

## 3.2 KONTROLL AV LEVERANSEN

- När utrustningen har levererats till destinationen, kontrollera noga om det finns eventuella yttre skador på förpackningen och säkerställ att leveransen är komplett. Informera omedelbart transportören i händelse av skada, i form av ett protokoll. Om ingen skada har rapporterats till transportören kommer inga krav och reklamationer avseende den levererade utrustningens skick att beaktas.

## 3.3 FÖRVARING




- Förvara utrustningen inomhus endast i upprätt läge, i temperaturer mellan  $-20\text{ °C}$  och  $+40\text{ °C}$  (det rekommenderade intervallet är från  $+5\text{ °C}$  till  $+40\text{ °C}$ ).
- Förvaringsutrymmet ska vara torrt och rent.
- Undvik intrång av damm och fukt under förvaringen.
- Förvara inte på en plats utomhus som utsätts för väderförhållanden.
- Batteripaketet kan förvaras utan laddning under maximalt tre månader.

## 4. PRODUKTBeskrivning

# Produktbeskrivning

### 4.1 CENTRALBATTERIETS PARAMETRAR

	LPS/4-E	LPS/8-E	LPS/16-E	LPS/24-E
<b>Effektparametrar</b>				
Kraftförsörjningsspänning	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Typ av elnätssystem	TN-S-C/IT	TN-S-C/IT	TN-S-C/IT	TN-S-C/IT
<b>Tekniska parametrar</b>				
Dimensioner (AxBxC) mm	1200x600x350	1200x600x350	1200x600x350	1200x600x350
Material	Stål	Stål	Stål	Stål
Färg	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Typ av dörr	höger	höger	höger	höger
Bottenplatta	Nej	Nej	Nej	Nej
Spärrmekanism dörr	Ensidig	Ensidig	Ensidig	Ensidig
<b>Elparametrar</b>				
Skyddsnivå	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Skyddsklass	I	I	I	I
Kabelinföring	uppifrån och ned	uppifrån och ned	uppifrån och ned	uppifrån och ned
Max antal transformatorstationer	0	0	0	0
Tvärsnitt på nätkontakten	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Batterikontaktens tvärsnitt	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Tvärsnitt på transformatorstationens strömkontakter	brak	brak	brak	brak
Max tvärsnitt på ändkrets	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>
Maximal kretslängd	600 m	600 m	600 m	600 m
Maximal systemeffekt	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	0,5 kW
Huvudbatteriets max skydds-säkring	16 A	16 A	16 A	16 A
Batteriets max skyddssäkring	25 A	25 A	25 A	25 A
<b>Utrustning</b>				
Systemets styrenhet	1	1	1	1
Kraftförsörjningssystem 24 V DC	1	1	1	1
Laddarens kontroll modul CCM	1	1	1	1
Booster 430 W	1	1	1	1
Maximalt antal moduler	4	4	4	4
Maximalt antal kretsar	4	8	16	24
Kompakt skåp	Ja	Ja	Ja	Ja

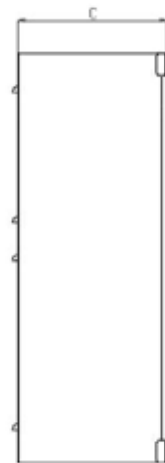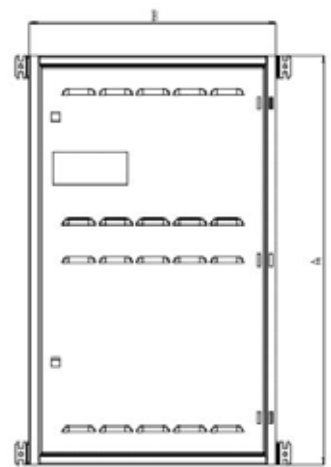



## 4.2 LPS-SKÅPETS DESIGN

- LPS centralbatterisystem är utformade som styrskåp avsedda för vertikal väggmontering.
- Dörrarna är försedda med lås som förhindrar ett obehörigt tillträde.
- Inuti skåpen finns en bakplan med systemets grundläggande delar.

A – styrskåp

B – övre lucka med kabelingångar


C – systemfack

D – batterifack


E – skyddsörr

F – inspektionsfönster

G – monteringsfäste (ett per hörn – 4 st)

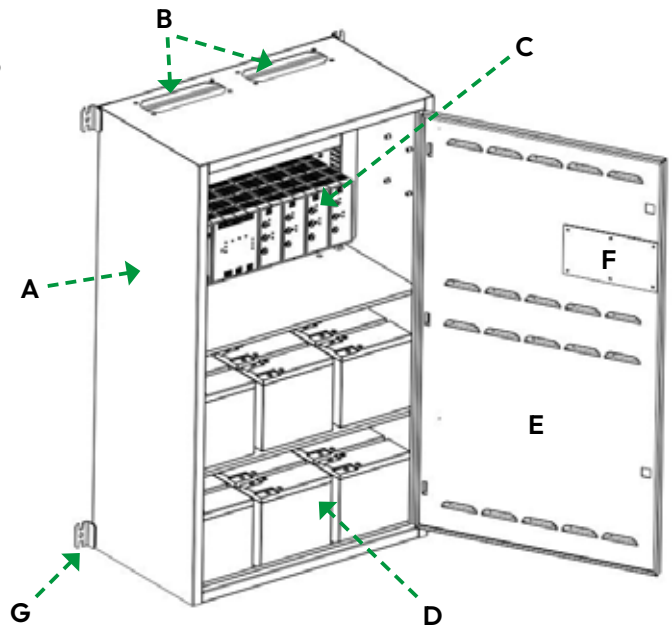


## 4.2 LPS-SKÅPETS FRONTPANEL

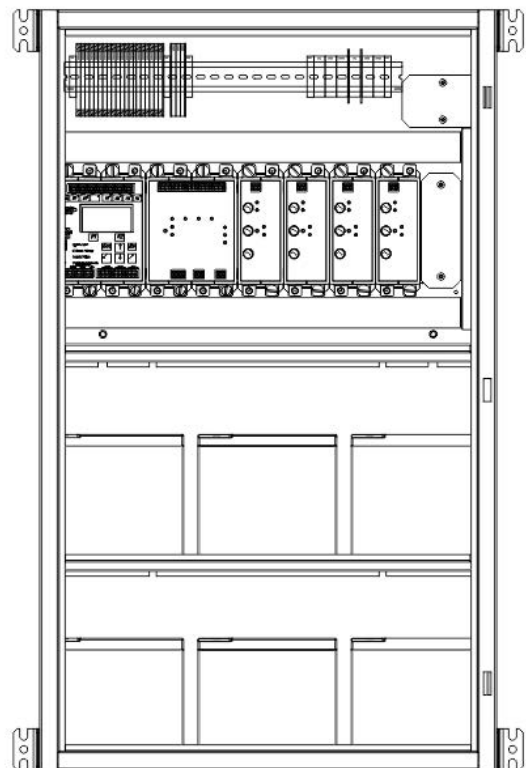


# 4. PRODUKTBESKRIVNING

## 4.4 BESKRIVNING AV LPS-SKÅPETS KABELFÄSTEN

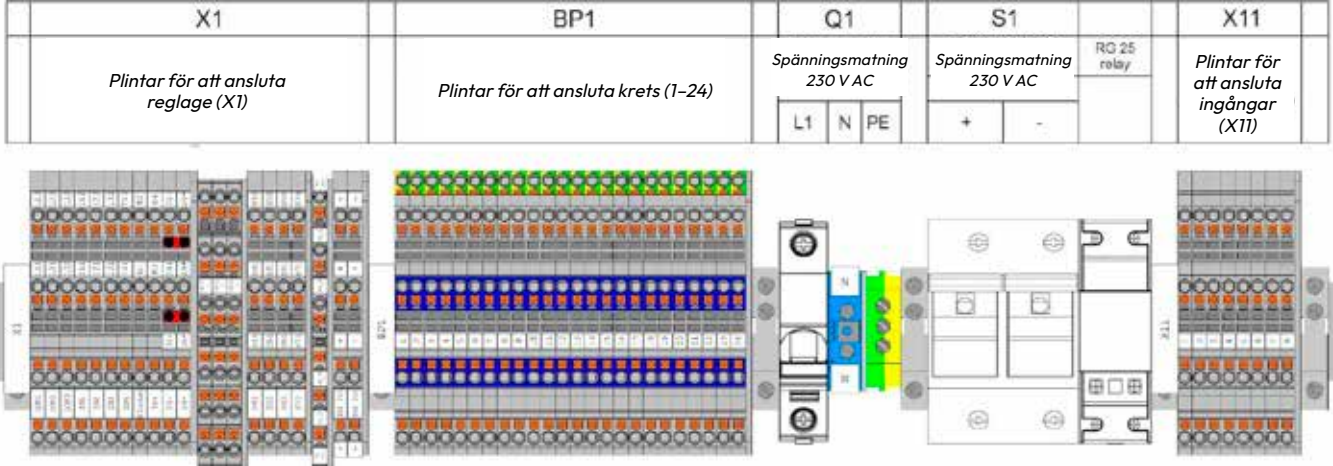

## ANSLUTNINGSPLINTAR FÖR ANSLUTNING MOT PLINT (X1)

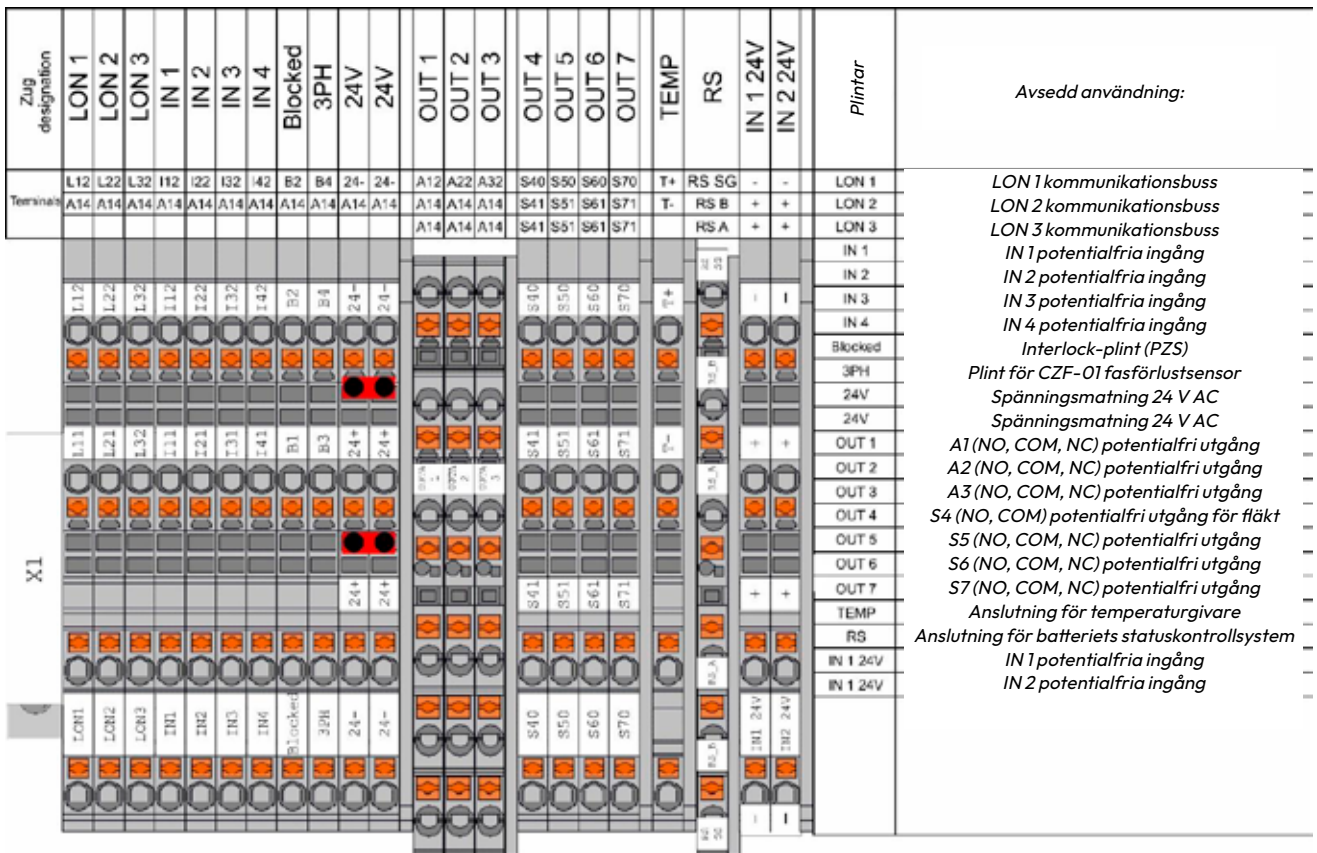

## 4.5 FUNKTIONSPRINCIP

### 4.5.1 FUNKTIONSBESKRIVNING AV SYSTEMET

Alla centralbatterikretsar kan fungera i ett av de tre driftslägena:

- belysning fungerar i standby-läge ("bibehållet" läge),
- belysning fungerar i kontinuerligt läge ("icke bibehållet" läge),
- belysning som fungerar i omkopplingsläge ("växlingsbart", potential, potentialfri eller klockläge).

Driftslägena skiljer sig åt när det gäller nödbelysningens funktion:

- belysningen fungerar i standby-läge: nödbelysningen tänds
  - vid avbrott av huvudbelysningen på grund av strömavbrott,
  - funktions- eller prestandatest som initieras manuellt eller automatiskt.
- belysning fungerar i kontinuerligt läge: nödbelysning är på hela tiden.
- belysningen fungerar i växlingsbart läge: nödbelysningen tänds
  - vid avbrott av huvudbelysningen på grund av strömavbrott,
  - funktions- eller prestandatest som initieras manuellt eller automatiskt,
  - kontrolleras genom övervakning av de grundläggande belysningsknapparna.

### 4.5.2 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÖSNINGEN

Kontrollmodulen är huvudkomponenten som ingår i centralbatterisystemet. Systemet ger elkraft för nödbelysningen vid strömavbrott i elnätet 230 VAC. Styrenheten övervakar och styr driften av de andra modulerna, inklusive centralbatteriet.

Tangentbordet och LCD-displayen på frontpanelen gör att användaren kan konfigurera och använda hela systemet. Systemkonfigurationen kan också utföras med hjälp av en dator via applikationen SmartVISIO eller webbläsare.

Med lysdioder på frontpanelen kan du snabbt bedöma arbetsstatus där det finns ett centralbatteri.

#### Kommunikation mellan LPS-skåp

Kontrollmodulen möjliggör kommunikation med andra kontrollmoduler via LON 1-nätet. Kontrollmodulen kan tilldelas adressen i form av gruppnumret (från 1 till 4) och systemnummer (från 1 till 10). Denna adress är oberoende av utrustningens adressering inom LON-nätet. System inom samma grupp kan fjärrhämta tester och spärrar i andra system som tillhör samma grupp.

Modulen med systemnummer 1 är alltid gruppens master, som skickar ut kommandot för att köra testerna till alla andra system inom gruppen enligt ett eget schema. En enhet utan egen adressuppsättning utesluts från kommunikationen med andra system.

#### Funktionaliteter som stöds av kommunikationen:

- Låsa och läsa av systemets spärrstatus inom gruppen
- Köra och stoppa tester inom en grupp
- Synkronisera tid inom en grupp
- Granska loggar i ett fjärrsystem
- Läsa av fjärrsystemets status

## 4. PRODUKTBSKRIVNING

### Skydd mot djupurladdning

En av systemets uppgifter är att förhindra en för låg batteriurladdning, vilket kan leda till oåterkalleliga skador på batteriet. Ett beslut att aktivera skyddsläget för batteriets djupurladdning bestäms av styrenheten.

Skyddsläget för batteriets djupurladdning består av tre nivåer. Den första skyddsnivån för djupurladdningen kopplas från (spärrar) de linjära modul-kretsarna.

Den andra skyddsnivån växlar dessutom alla moduler till lågeffekt-läge för att begränsa den aktuella strömmens som dras från batteriet så mycket som möjligt. Efter att ha aktiverat energisparläget, stänger styrenheten av LCD:ns bakgrundsbelysning, kommunikationsgränssnitt och kringssystem. När du har tryckt på knappen på kontrollpanelen, slås LCD:ns bakgrundsbelysning på i 20 sekunder och informationen om aktuell systemstatus, batterispänning och nätspänning visas.

Den tredje skyddsnivån kopplar från batteriförsörjningen helt och hållet från elektroniska moduler genom motsvarande kontakt. Trots en fullständig frånkoppling av strömmen, förlorar centralbatteriet inte några systeminställningar som lagrats – de sparas till det interna Micro SD-kort. Om det är fallet skyddas styrenhetens klocka av CR2032-batteriet inne i styrenheten. Det rekommenderas att byta batteriet en gång vart tredje år och batteribytet ska endast utföras av ett auktoriserat Atavio service-center. Om det inte byts ut kan batteriet laddas ur och stoppa enhetens klocka. Således kommer loggarna att sparas utan relevanta datum.

**▲ OBS** Trots skydd mot djupurladdning måste användaren koppla ur batterikretsen när strömavbrottet överstiger 24 timmar.

- För information om hur du slår på och stänger av batteripaketet, se kapitlen "6 Installation av systemet" och "7. Start av systemet".

### Övervakning av temperatur och spänning för varje batteriblock

I grundversionen övervakar systemet spänningsmätningen och temperaturen för hela batteriuppsättningen. Systemet kan utrustas med ett extra system för att separat mäta spänningen och temperaturen IBMS för varje batteri. Denna lösning tillhandahålls på begäran och beskrivs i en separat handbok.

### 4.5.3 KOMMUNIKATION MELLAN INTERNA MODULER

Styrenheten övervakar andra moduler genom att kommunicera över det interna protokollet. En styrenhet kan övervaka högst 64 linjära moduler ML-E, 40 interna sensormoduler (LS-24 och LS-230), 32 externa sensormoduler (ELS-230, CZF-LON), 10 navmoduler, 1 laddares styrenhet CCM och 16 boosterar BST 430.


**▲ OBS** De ovannämnda mängderna är totala mängder från huvudskåpet och underordnade submoduler bestående av NAV-moduler.

Styrenheten är avsedd att hantera hela centralbatterisystemet. Det övervakar kommunikationen och åtgärder som utförs i systemet. Det enda undantaget är att växla till modulens felstatus i händelse av en kommunikationsbrist med styrenheten. Styrenheten lagrar hela systemkonfigurationen och fattar beslut baserat på den.

#### Styrenheten övervakar driften av följande:

- ML-E 2x6A linjär modul
- ML-E 4x3A linjär modul
- ML-E 8x1,5A linjär modul
- ML-E 1x6A linjär modul
- LS-230 potential inmatningsmodul
- LS-24 potentialfri inmatningsmodul
- Extern LS-230 potential inmatningsmodul
- Extern CZF LON-modul
- Laddning CCM styrenhet
- Booster BST 430-modul
- Lon-NAV-modul

#### 4.5.4 BLOCKDIAGRAM ÖVER LPS CENTRALBATTERISYSTEM

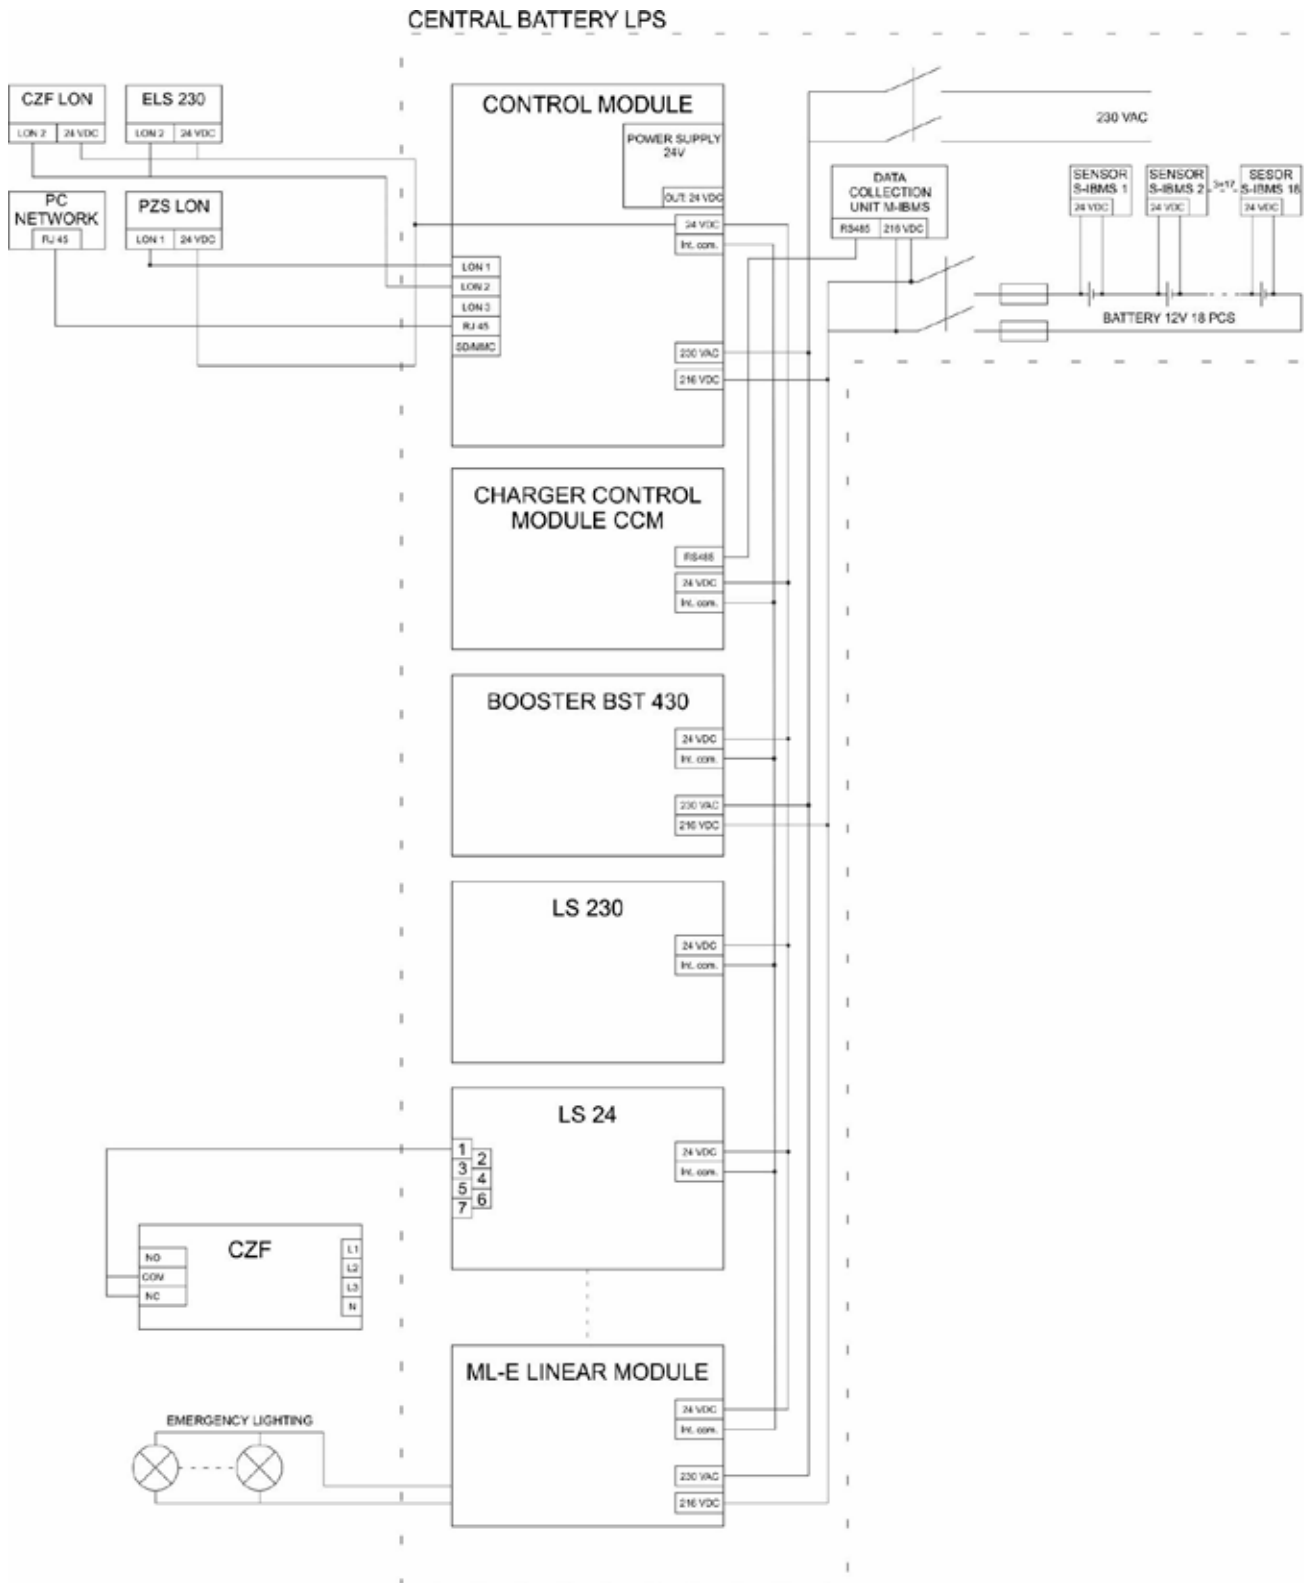

#### ▲ OBS

För information om kablar som ska användas för anslutning av enskilda system komponenter, se kapitlet Bilaga.

## 4. PRODUKTBESKRIVNING

### 4.6 BESKRIVNING AV SYSTEMMODULER

#### 4.6.1 CM-NET STYRENHET

Styrenheten används för att övervaka och hantera driften av andra moduler i centralbatteriet. Tangentbordet och LCD-displayen på frontpanelen gör att användaren kan konfigurera och använda hela systemet.

Systemkonfigurationen kan också utföras via RJ45-kontakt med SmartVISIO-applikationen installerad på en dator. Lysdioder på frontpanelen gör det möjligt att avsyna centralbatteriets driftstatus. Modulen övervakar automatiskt följande: driftsläge elnät/batteri, batteriladdning, ström, systemspänning, isoleringens tillstånd, skydd mot djupurladdning. En detektion av skada eller fel signaleras omedelbart och matas in i händelseloggen. Uppkomsten av kortslutning eller avbrott i kommunikationskablar leder till en automatisk växling av alla kretsar till nödläge.

Dessutom gör modulen det möjligt att automatiskt söka efter och lägga till armaturer som är anslutna till systemet. Styrenheten tillåter en uppgradering av inbyggt program för alla moduler som hanteras av det.

Användningen av timern gör det möjligt att ändra armaturens funktion enligt det tilldelade och konfigurerbara programmet. Styrenheten är försedd med programmerbara funktionsknappar som gör det möjligt att bland annat ställa systemet i driftläge.



- |   |   |
|---|---|
| 1. LON1, LON2, LON3 utgångar                          | 10. DDR – Återställning av djupurladdning               |
| 2. batteritestknapp                                   | 11. Display   |
| 3. Funktionstestknapp                                 | 12. Tangentbord   |
| 4. Spärrknapp   | 13. Programmerbara potentialfria utgångar (OUT1 - OUT3) |
| 5. RJ45-utgång  | 14. 24 VDC-utgång                                       |
| 6. Lysdioder  | 15. 3PH ingång  |
| 7. SD/MMC kortplats                                   | 16. Spärr ingång  |
| 8. Programmerbara potenti-alfria ingångar (IN1 - IN4) |   |
| 9. Programmerbara knappar                             |   |

Funktioner styrenhet CM-NET	
<b>Konfiguration:</b>	Åtta konfigurationstangenter SD-kort RJ45-kontakt – Smart Visio visualisering
<b>Systemkontroll:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyra potentialfria 24V-ingångar, fritt programmerbara</li> <li>- Fyra funktionstangenter</li> <li>- blockerad</li> <li>- start av funktionstest</li> <li>- Start av batteritest</li> <li>- återställning av djupurladdningsfel</li> <li>- Fyra knappar med fritt programmerbara funktioner:</li> <li>- startar kretsarna i AC-läge</li> <li>- startar kretsarna i DC-läge</li> <li>- larmåterställning: läckage</li> <li>- larmåterställning: automatisk omställning</li> <li>- funktionstest utan uppvärmningsfas</li> <li>- tre LON kommunikationsbussar</li> <li>- två timers</li> <li>- 3-fas förlustsensorkontakt</li> <li>- ingång fjärrsystemets spärr</li> </ul>
<b>Extern kommunikation:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visar aktuell systemstatus</li> <li>- LED-indikatorer</li> <li>- LCD-display</li> <li>- BMS – BACnet, Lonworks</li> <li>- Tre potentialfria utgångar – PZS eller BMS</li> </ul>

Teknisk specifikation för CM-NET styrenhet	
<b>Display:</b>	grafisk LCD med upplösning på 128x64
<b>Tangentbord:</b>	Åtta funktionsknappar och åtta styrknappar
<b>LED-indikatorer:</b>	Fyra LED-indikatorer
<b>Gränssnitt</b>	SD/MMC-kort RJ45 - BACnet LON x 3 - Lonworks
<b>Potentialfria ingångar:</b>	blockerad fasförlustsensor Fyra fritt programmerbara ingångar
<b>Utgångar:</b>	Tre programmerbara reläutgångar 24V/0,5A
<b>Ljdsignaler:</b>	Programmerbar summer
<b>Information som visas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nätspänning</li> <li>- batterispänning</li> <li>- batteriladdningsström (+)</li> <li>- batteriurladdningsström (-)</li> <li>- datum och tid</li> <li>- typ av test som utförs</li> <li>- störnings-/laddningsfel</li> <li>- djupurladdning</li> <li>- manuell återställning</li> <li>- återställningsfördröjning</li> <li>- isoleringsfel</li> <li>- kretsfel</li> <li>- kretsöverbelastning</li> <li>- säkringsfel</li> <li>- fel submodul</li> <li>- krets- och kontrollnamn</li> <li>- system- och kontrollparametrar</li> <li>- kommunikationsfel</li> <li>- översikt över händelseloggen, även i submodul</li> <li>- fel växling submodul</li> <li>- aktiva kritiska grupper</li> <li>- typ av systemspärr</li> </ul>
<b>Händelselogg</b>	- lagras på ett SD-kort, läsning och utskrift till fil utan dedikerad programvara

#### 4.6.2 STYRENHET LADDMODUL CCM

Laddarens modul kontrollerar laddningen och batterierna baserat på laddningsegenskaperna (UI) med temperaturkompensation i enlighet med standard SS-EN 50171. Algoritmen för laddningen som görs av laddningens styrenhet övervakas av styrenheten. Laddningen av batterierna görs genom att BST 430 booster-moduler arbetar tillsammans med laddningens styrenhet. Systemet kan innehålla endast en modul för laddningskontroll och det kan fungera med max. 16 booster. Under laddningen ger det information om anslutna booster och styr laddningsprocessen regelbundet.

För system som omfattar IBMS-systemet finns ett kommunikationsgränssnitt som ansluter båda systemen. Förutom funktionen som rör batteriladdning, säkerställer modulen en kontinuerlig övervakning av isoleringen mellan batterikretsar och PE-linje.



1. fläktkontrollens utgång
2. programmerbara utgångar
3. serviceknapp
4. signaldioder
5. ingång
6. för mätning batteriström - RS-gränssnitt för kommunikation
7. ingång för temperaturmätning

#### Funktioner på laddningens styrenhet (CCM)

<b>Grundläggande funktioner:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontroll av batteriladdning enligt SS-EN 50171</li> <li>- funktion med och kontroll av BST-430 laddningsbooster</li> <li>- övervakning av läckage på slukretsar</li> <li>- skydd mot batteriernas djupurladdning</li> <li>- eventuell kontroll av enskilda batterier med integrering med IBMS-batteriets hanteringsystem</li> <li>- fläktkontroll</li> <li>- Två mätninganslutningar: ström och temperatur</li> </ul>
<b>Extern kommunikation:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RS-kontakt för kommunikation med IBMS systemeffekt</li> <li>- visning av strömladdarens status</li> <li>- Tre programmerbara potentialfria utgångar</li> <li>- LED-indikator för modulens status</li> </ul>

#### Teknisk specifikation för CCM-modul

<b>LED-indikatorer:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- batterifel</li> <li>- laddningsfel</li> <li>- fel</li> <li>- status</li> <li>- Öka</li> </ul>
<b>Skydd mot djup urladdning:</b>	183,6 VDC
<b>Utgång</b>	Tre programmerbara reläutgångar, en utgång för fläkten

#### 4.6.3 BOOSTER BST-430

BST 430 booster-modul säkerställer batteriladdningen enligt UI-egenskaper med temperaturkompensation i enlighet med SS-EN 50171. Den maximala laddningseffekten är 430 W. Modulen är kompatibel med CCM styrenhet för laddning.

1. LED-indikator för snabbbladdning (boost)
2. LED-indikator för fel
3. LED-indikator för status
4. serviceknapp



#### Funktioner i BST-430

<b>Laddningsspänning:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- laddning av batteripaket enligt SS-EN 5050171</li> <li>- interaktion med CCM-styrenheten för laddning</li> <li>- serviceknapp</li> </ul>
---------------------------	---

#### Teknisk specifikation för Booster BST-430

<b>Laddningsspänning:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 265 VDC (boostladdning)</li> <li>- 246 VDC (hållladdning)</li> </ul>
<b>Maximal effekt</b>	430 W ± 5 %
<b>Maximal ström</b>	2 A ± 5 %

## 4. PRODUKTBeskrivning

### 4.6.4 ML-E 2X6A LINJÄR MODUL (UTGÅNG)

ML-E 2x6A-modulen försörjer självständigt upp till två slutkretsar. Denna modul kan användas för system med en övervakningsfunktion för kretsströmmen samt system med en övervakningsfunktion för armatur med SMART-teknik.

Tändning av "Status" LED (i grönt) anger kommunikationen mellan den linjära modulen och styrenheten. Långsam blinkning av "Status" LED anger en dålig kommunikation mellan den linjära modulen och styrenheten. Snabb blinkning av "Status" LED anger identifieringen av modulen. Tändning av "Fel" (i rött) anger ett modulfel. Tändning av LED "Status n" (i grönt) anger tillämpning av utspänningen till n-krets, medan LED "Status n" förblir släckt, anger en brist på utspänning som används för n-krets. Tändningen av LED "Fel n" anger ett fel i n-kretsen medan LED "Fel n" förblir släckt vilket anger en korrekt funktion av n-kretsen.



1. utgång till krets 1
2. utgång till krets 2
3. säkringar för krets 2
4. LED-indikatorer för krets 2
5. LED-indikatorer för modulen
- 6 - serviceknapp
7. säkringar för krets 1
8. LED-indikatorer för krets 1

#### Egenskaper hos ML-E 2x6A-modul

styrning av armaturer med SMART- teknik
övervakning av upp till 20 armaturer per krets
fri programmering av driftläge för varje krets
oberoende kontroll av varje krets
oberoende kontroll av varje armatur
förmågan att identifiera armaturer
fel- och statusindikatorer för modul och varje krets
serviceknapp
strömförsörjning till armaturer med förkopplingsdon i enlighet med SS-EN 60347-2-7 och armaturer med LED- eller glödlampor
justerbar AC/DC omkopplingstid
justerbar drifttid vid fel i varje krets

#### Teknisk specifikation för ML-E 2x6A-modul


Antal kretsar	2
Likström per krets	6A
Maximal startström	180 A/ms
Omkopplingstid	100 – 2 500 ms
Säkring	2x10 AT / 250 V / 6,3x32



#### 4.6.5 ML-E 4X3A LINJÄR MODUL (UTGÅNG)

ML-E 4x3A-modulen försörjer självständigt upp till fyra slutkretsar. Denna modul kan användas för system med en övervakningsfunktion för kretsströmmen samt system med en övervakningsfunktion för armatur med SMART-teknik.

Tändning av "Status" LED (i grönt) anger kommunikationen mellan den linjära modulen och styrenheten. Långsam blinkning av "Status" LED anger en dålig kommunikation mellan den linjära modulen och styrenheten. Snabb blinkning av "Status" LED anger identifieringen av modulen. Tändning av "Fel" (i rött) anger ett modulfel. Tändning av LED "Status n" (i grönt) anger tillämpning av utspänningen till n-krets, medan LED "Status n" förblir släckt, anger en brist på utspänning som används för n-krets. Tändningen av LED "Fel n" anger ett fel i n-kretsen medan LED "Fel n" förblir släckt vilket anger en korrekt funktion av n-kretsen.

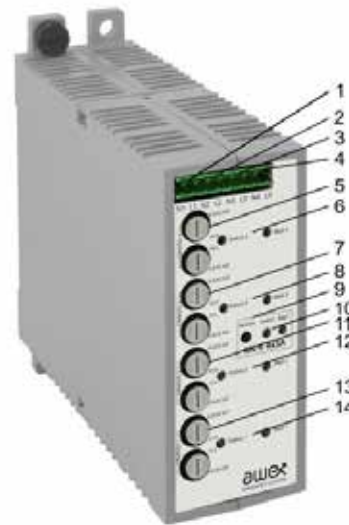

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. utgång till krets 1         | 10. LED-indikatorer för modulen |
| 2. utgång till krets 2         | 11. säkringar för krets 2       |
| 3. utgång till krets 3         | 12. LED-indikatorer för krets 2 |
| 4. utgång till krets 4         | 13. säkringar för krets 1       |
| 5. säkringar för krets 4       | 14. LED-indikatorer för krets 1 |
| 6. LED-indikatorer för krets 4 |                                 |
| 7. säkringar för krets 3       |                                 |
| 8. LED-indikatorer för krets 3 |                                 |
| 9. serviceknapp                |                                 |

#### Egenskaper hos ML-E 4x3A-modul

styrning av armaturer med SMART-teknik
övervakning av upp till 20 armaturer per krets
fri programmering av driftläge för varje krets
oberoende kontroll av varje krets
oberoende kontroll av varje armatur
förmågan att identifiera armaturer
fel- och statusindikatorer för modul och varje krets
serviceknapp
strömförsörjning till armaturer med förkopplingsdon i enlighet med SS-EN 60347-2-7 och armaturer med LED- eller glödlampor
justerbar AC/DC omkopplingstid
justerbar driftstid vid fel i varje krets

#### Teknisk specifikation för ML-E 4x3A-modul


Antal kretsar	4
Likström per krets	3 A
Maximal startström	180 A/ms
Omkopplingstid	100 - 2 500 ms
Säkring	2x10 AT / 250 V / 6,3x32

## 4. PRODUKTBeskrivning

### 4.6.6 ML-E 8x1,5A LINJÄR MODUL (UTGÅNG)

ML-E 8x1,5A-modulen försörjer självständigt upp till åtta slutkretsar. Denna modul kan användas för system med en övervakningsfunktion för kretsströmmen samt system med en övervakningsfunktion för armatur med SMART-teknik.

Tändning av "Status" LED (i grönt) anger kommunikationen mellan den linjära modulen och styrenheten. Långsam blinkning av "Status" LED anger en dålig kommunikation mellan den linjära modulen och styrenheten. Snabb blinkning av "Status" LED anger identifieringen av modulen. Tändning av "Fel" (i rött) anger ett modulfel. Tändning av LED "Status n" (i grönt) anger tillämpning av utspänningen till n-krets, medan LED "Status n" förblir släckt, anger en brist på utspänning som används för n-krets. Tändningen av LED "Fel nr" anger ett fel i n-kretsen medan LED "Fel nr" förblir släckt vilket anger korrekt manövrering av krets nr.

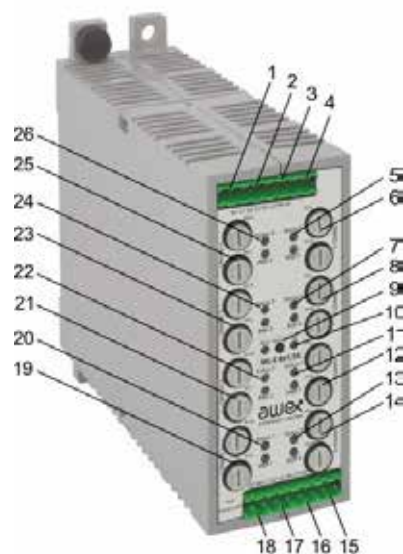

1. utgång till krets 1
2. utgång till krets 2
3. utgång till krets 3
4. utgång till krets 4
5. LED-indikatorer för krets 5
6. säkringar för krets 5
7. LED-indikatorer för krets 6
8. säkringar för krets 6
9. serviceknapp
10. LED-indikatorer för modul
11. LED-indikatorer för krets 7
12. säkringar för krets 7
13. LED-indikatorer för krets 8
14. säkringar för krets 8
15. utgång till krets 5
16. utgång till krets 6
17. utgång till krets 7
18. utgång till krets 8
19. säkringar för krets 1
20. LED-indikatorer för krets 1
21. säkringar för krets 2
22. LED-indikatorer för krets 2
23. säkringar för krets 3
24. LED-indikatorer för krets 3
25. säkringar för krets 4
26. LED-indikatorer för krets 4

#### Egenskaper hos ML-E 8x1,5A-modul

styrning av armaturer med SMART-teknik
övervakning av upp till 20 armaturer per krets
fri programmering av driftläge för varje krets
oberoende kontroll av varje krets
oberoende kontroll av varje armatur
förmågan att identifiera armaturer
fel- och statusindikatorer för modul och varje krets
serviceknapp
strömförsörjning till armaturer med förkopplingsdon i enlighet med SS-EN 60347-2-7 och armaturer med LED- eller glödlampor
justerbar AC/DC omkopplingstid
justerbar drifttid vid fel i varje krets

#### Teknisk specifikation för ML-E 8x1,5A-modul

Antal kretsar	8
Likström per krets	1,5 A
Maximal startström	180 A/ms
Omkopplingstid	100 - 2 500 ms
Säkring	16x2,5 AT / 250 V / 6,3x32

#### 4.6.7 LS-24 POTENTIALFRI INMATNINGS-MODUL

Den potentialfria inmodulen övervakar upp till åtta ingångar i 24 V strömslinga. Dessa ingångar gör att armaturens kontrollgrupper kan aktiveras selektivt genom att tilldela fasförlustsensorer. Vid ett strömavbrott i grundbelysningens växlingsstation aktiveras armaturer med tilldelade kontrollgrupper. Ingångarna kan också användas som potentialfria ingångar för BMS:er, för lämplig aktivering av enskilda kontrollgrupper. Totalt kan upp till 40 LS-24- och LS-230-moduler anslutas till systemet.

Tändning av LED "Status" (i grönt) anger kommunikationen mellan LS-24-modulen och styrenheten. Långsam blinkning av "Status" LED anger en dålig kommunikation mellan den linjära modulen och styrenheten. Snabb blinkning av "Status" LED anger identifieringen av modulen. Tändning av "Fel" LED (i rött) anger fel i modulen eller i någon av de sensoriska ingångarna. Tändningen av "IN N" LED (i grönt) anger aktiv status för Nstyringången, medan om "IN N" LED förblir släckt anger det att styringången N är inaktiv. Blinkning av "IN N" LED anger fel i styringången N (i enlighet med följande tabell som visar driftslägen för styringångar).



1. serviceknapp
2. potentialfria ingångar 1-4
3. LED-indikatorer för ingångar 1-4
4. "Fel" LED-indikator för modul
5. "Status" LED-indikator för modul
6. LED-indikatorer för ingångar 5-8
7. potentialfria ingångar 5-8

Funktioner på LS-24 modul
övervakning av fasförlustsensorernas strömslinga
övervakning av 24 VDC strömslinga
möjlighet att styra systemet med BMS via potentialfria ingångar
serviceknapp
programmerbar fördröjningstid för återställning
modulfel och statusindikatorer
aktiva ingångsindikatorer
möjlighet att ställa in fyra driftslägen för var och en av styringångarna (NO, NC, RSER, RPAR)

Teknisk specifikation för LS-24-modul	
<b>Antal ingångar</b>	Åtta ingångar för strömslinga
<b>Återställningsfördröjning</b>	Återställningsfördröjningen kan ställas in för varje ingång inom intervallet på en sekund till en timme
<b>Kontakter</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Inget funktionsläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt logiskt tillstånd anger fysiskt kortsluten sensormodulens ingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt öppen sensormodulingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger motstånd vid ingången.</li> <li>- Fel för motstånd vid ingången</li> </ul>
<b>NC funktionsläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt logiskt tillstånd anger fysiskt öppensensormodulens ingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt kortsluten sensormodulens ingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger motstånd vid ingången.</li> <li>- Fel för motstånd vid ingången</li> </ul>
<b>RSER funktionsläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt logiskt tillstånd anger 1 k motstånd vid ingången.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt kortsluten sensormodulens ingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt öppen sensormodulingång.</li> <li>- Fel anger fysiskt kortsluten sensormodulingång.</li> </ul>
<b>RPAR funktionsläge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt logiskt tillstånd anger 1 k motstånd vid ingången.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt kortsluten sensormodulens ingång.</li> <li>- Inaktivt logiskt tillstånd anger fysiskt öppen sensormodulingång.</li> <li>- Fel anger fysiskt kortsluten sensormodulingång.</li> </ul>

## 4. PRODUKTBSKRIVNING

### 4.6.8 LS-230 POTENTIAL INMATNINGS-MODUL

Modulen är utrustad med åtta 230V AC potentialingångar. Den potentiala inmatningsmodulen möjliggör aktivering av nödbelysningsarmaturens kontrollgrupper och strömförsörjning till grundbelysningskretsarna. Ingångarna är indelade i två grupper. Operationslogiken kan inverteras inom en grupp, d.v.s. den aktiva ingångens status motsvarar 0V, medan icke aktiv ingångsstatus motsvarar 230 V. Denna funktion möjliggör en övervakning av enstaka grundbelysningskydd. Återställningstiden för icke aktiv status anges i programmet i intervallet på 1 sekund till 1 timme för varje grupp. Totalt kan upp till 40 LS-24- och LS-230-moduler anslutas till systemet.

Tändning av LED "Status" (i grönt) anger kommunikationen mellan LS-24-modulen och styrenheten. Långsam blinkning av "Status" LED anger en dålig kommunikation mellan den linjära modulen och styrenheten. Snabb blinkning av LED "Status" anger identifieringen av modulen. Tändning av LED "Fel" (röd) anger fel i modulen eller i någon av de sensoriska ingångarna. Tändningen av "IN N" LED (i grönt) anger aktiv status för Nstyringången, medan om "IN N" LED förblir släckt anger det att styringången N är inaktiv.



1. serviceknapp
2. potentialingångar (230 V) 1-4
3. LED-indikatorer för ingångar 1-4
4. "Fel" LED-indikator för modul
5. "Status" LED-indikator för modul
6. LED-indikatorer för ingångar 5-8
7. potentiala ingångar (230 V) 5-8

Funktioner på LS-230-modul
övervakning av grundbelysningens knappar.
programmerbar reversibel operationslogik för en grupp av ingångar
möjlighet att övervaka enstaka skydd för grundbelysningen
serviceknapp
programmerbar fördröjningstid för återställning
modulfel och statusindikatorer
aktiva grupp- och ingångsindikatorer

Teknisk specifikation för LS-230-modul	
Antal ingångar	Åtta potentiala ingångar 230 VAC
Återställningsfördröjning	Återställningsfördröjningen kan ställas in för varje ingång inom intervallet på en sekund till en timme
Driftslägen	Driftslogiken kan inverteras (NO, NC) för varje
Kontakter	2,5 mm <sup>2</sup>

#### 4.6.9 FJÄRRANSLUTEN POTENTIAL INMATNINGSMODUL – ELS-230

ELS – 230V-modulen används för övervakning av 230 V potentialsignaler från grundbelysningens knappar för att aktivera nödljusarmaturer/kretsar tillsammans med grundbelysningen. Modulen har nio övervakade potentialingångar. Driftslogiken kan inverteras för varje ingång för att övervaka de enskilda kretsskydden och de tre sista ingångarna (7, 8, 9) kan fungera som fasförlustsensor. Återställningsfördröjningen kan tilldelas i programmet till varje ingång i intervallet på 1 sekund till 1 timme.

Modulen är försedd med serviceknapp, roterande trimmers för tilldelning av adresser, LON-kontakt för dataöverföring (med inbyggt anslutningsmotstånd) och 24 V elkontakt. Modulen har LED-indikatorer som informerar om aktuell modulstatus, fel, logikstatus (negation) för enskilda grupper och status för enskilda ingångar.



1. potentialingångar (230 V) 1-9
2. LED-indikatorer för ingångar 1-9
3. adressättare
4. "Status" LED-indikator för modul
5. "Fel" LED-indikator för modul
6. LED-indikatorer – kontroll inverterad logik/fasförlust
7. 24 V strömförsörjning och LON 2 kommunikationskontakter

##### Funktioner på LS-230-modul

övervakning av grundbelysningens knappar.
fungerar som en fasförlustsensor
programmerbar logik för varje grupp
övervakning av grundbelysningens skydd
programmerbar fördröjningstid
serviceknapp
modulfel och statusindikatorer
statusindikatorer för varje ingång

ELS-230-modulen har nio möjliga ingångar (230 VAC) som fritt kan användas för att styra nödljusarmaturerna. Statuslamporna 1-9 anger en aktivering av relevant ingång på modulen.

Modulen är försedd med LED-indikatorer för fel och status. "Status" LED blinkar snabbt (i grönt) när modulen inte är ansluten, blinkar regelbundet när modulen är ansluten men inte konfigurerad eller lyser med fast sken när modulen är ansluten och konfigurerad. Utomhusenheten är utrustad med LED-lampor som anger felet på enhetens status (LED-lampornas signalering enligt tabellen).

Utöver det kan ELS-230-modulen fungera som en fasförlustsensor. För att ELS-230-modulen ska fungera som en fasförlustsensor ska 3-fasfunktionen aktiveras för ingångar 7-9 i LPS-styrenheten.

##### Teknisk specifikation för NAV-modul

Dimensioner (LxBxH)	105 x 85x 60 [mm]
Anslutningsspänning	24 VDC ± 5 V
Skyddsklass	I
Skyddsnivå	IP 21
Driftstemperatur	-10°C till + 40°C
Potentialingångar	230 VAC
Inversion	inversionen kan användas för varje ingång så att den fungerar med omvänd logik
Kontroll av fasförlust	kanal 7-9
Återställningsfördröjning	Återställningsfördröjningen kan ställas in för varje ingång i intervall på 1 sekund till 1 timme
Kommunikation	LON
Antal adresser	1-32
Tröskelvärden för överkoppling	I enlighet med SS-EN 60598-2-22
Kontakter	2,5 mm <sup>2</sup>


En effektförlust vid någon av ingångarna 7, 8 eller 9 medför att relevanta armaturer aktiveras som denna signal (3-fas) är tilldelad till.

Knappen "Service" används för att lägga till modulen till systemet. När knappen trycks in skickas ett unikt nummer som ska användas av systemet för kommunikation med modulen till centralbatteriet. Under normala förhållanden bör systemet detektera modulen automatiskt utan att knappen "Service" behövs tryckas ner.

## 4. PRODUKTBEKRIVNING

### Ställa in adressen för ELS-230-modul


LPS-CBS stöder upp till 32 ELS-230- och CZF-LON-moduler. Varje modul måste ha en egen, unik adress så att systemet har en klart identifierad modul. Adressen måste ställas in som på bilden nedan.

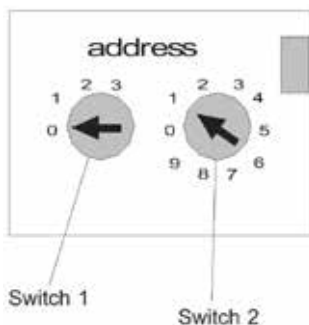

**⚠ OBS** På system levererade efter 2019-08-01 kommer alla armaturer ha förprogrammerade adresser vilket gör att denna vridputt inställning utgår. Prata med Atavio för info om vilket system som levererats.

### Anslutningsdiagram för ELS-230-modul

ELS-230 externa modul fungerar endast med centralbatterisystem (CBS-LPS) och kan inte användas som en separat modul. Signalöverföringsmodulen använder LON-protokoll. Modulen ELS-230 är en extern modul som sänder signaler till LPS-skåpet för överföring med LON. LON kommunikationsledning mellan moduler bör seriekopplas – kabeln som går ut ur centralbatteriet (LON 2) ska dras till LON(IN) i den första modulen. Från LON(UT) ska kabeln dras till LON(IN) i nästa ELS-230-modul eller till CZF-LON-modulen osv. Tänk på att avsluta den sista ELS-230- och CZF-LON-modulen. Det finns en inbyggd anslutningsresistor i ELS-230- och CZF-LON-modulerna.

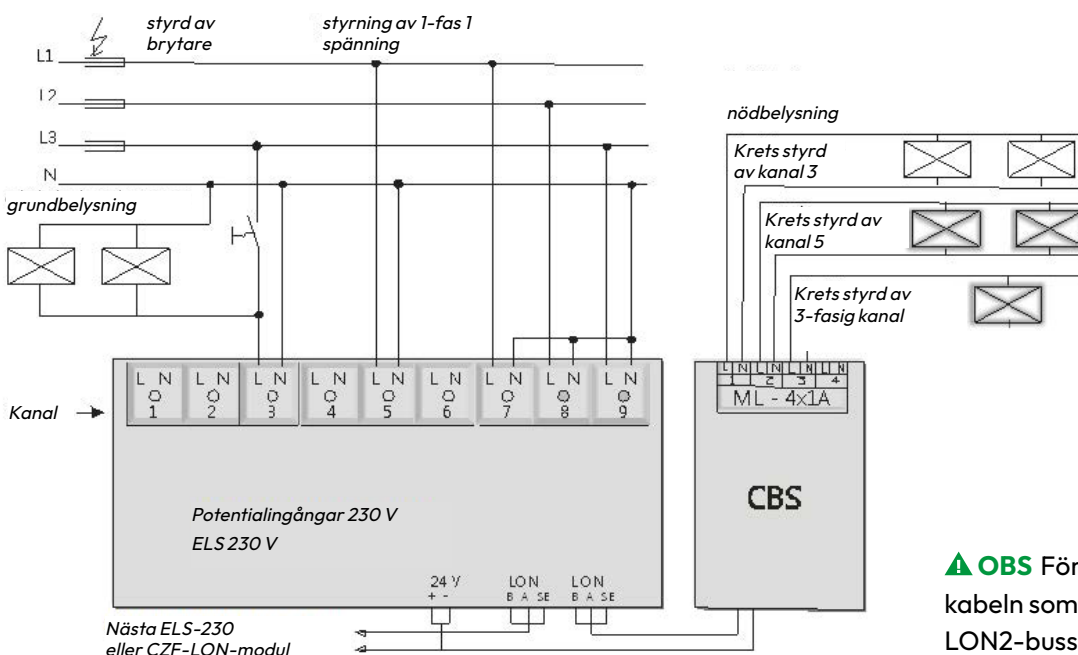

**⚠ OBS** För information om kabeln som ska användas för LON2-buss, se kapitel "Bilaga".

Brytare 1 (X10)	Brytare 2 (X10)	= Brytare 1 + brytare 2
0	0	Obefintlig
0	1	1
0	2	2
...	...	...
1	0	10
1	1	11
...	...	...
2	1	21
2	2	22
...	...	...
3	0	30
3	1	31
3	2	32
3	3	Obefintlig


För att aktivera resistorn, gör en bygel (kopparkabel) på uttag markerade TERM. Dessutom mata 24 VDC till 24V+ och - uttag för varje modul. Det rekommenderas att spänning på 24 VDC matas från centralbatteriet, men det finns en möjlighet att mata spänning på 24 V från ett annat nätaggregat (denna enhet bör tändas från samma fas som 230 V-signalerna som tillämpas till ELS-230-modulen). Genom att använda den beskrivna modulen kan en nödbelysning användas som en grundbelysning (ingen effektbelysning av lysrörsarmaturers två lysrör). Vid tillämpning av den beskrivna modulen kan grundbelysningens armaturer användas som nödljusarmaturer. Modulen måste vara ansluten till LPS i enlighet med följande diagram.

#### 4.6.10 FJÄRRANSLUTEN SPÄNNINGSFÖRD INMATNINGSMODUL – CZF-LON

CZF-LON-modulen används för att övervaka 230 V spänningssignaler från grundbelysningens station. Modulen har tre övervakade ingångar. En fördröjning kan ställas in för varje ingång i intervallet på 1 sekund till 1 timme.

Modulen är försedd med serviceknapp, skjutbar och roterande trimmer för tilldelning av adresser, LON-kontakt för dataöverföring (med inbyggt anslutningsmotstånd) och 24 V elkontakt.

Modulen har LED-indikatorer som informerar om aktuell modulstatus, fel, logikstatus (negation) för enskilda grupper och status för enskilda ingångar.

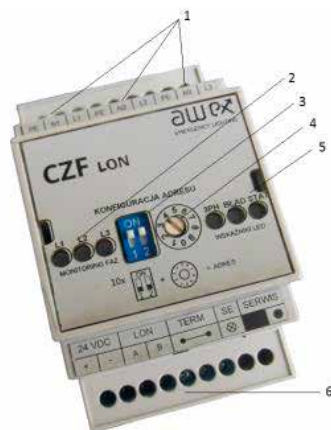

1. potentialingångar för faser L1, L2, L3 (230 V)
2. LED-lampor signalerar närvaro av faser L1, L2, L3
3. adressättare
4. adressättare
5. LED-indikatorer – 3-FAS, FEL, STATUS
6. kommunikationsgränssnitt

##### Funktioner på CZF LON-modul

fungerar som en fasförlustsensor
programmerbar logik för varje ingång
programmerbar fördröjningstid
serviceknapp
modulfel och statusindikatorer
statusindikatorer för varje ingång

Modulen är försedd med LED-indikatorer: 3-fas, fel och status. "Status" LED blinkar snabbt (i grönt) när modulen inte är ansluten, blinkar den regelbundet när modulen är ansluten men inte konfigurerad eller lyser med fast sken när modulen är ansluten och konfigurerad. Tändning av LED-lampan för FEL indikerar en skada på modulen, medan tändningen av 3-fas LED-lampan indikerar en aktivering av 3-fasingången. Modulen är försedd med LED-lampor som anger "fel" och "status" för enheten.

Knappen "Service" används för att lägga till modulen till systemet. När knappen trycks in skickas ett unikt nummer som ska användas av systemet för kommunikation med modulen till centralbatteriet.

Under normala förhållanden bör systemet detektera modulen automatiskt utan att knappen "Service" behövs tryckas ner.


##### Teknisk specifikation för CZF-LON-modul

Dimensioner (LxBxH)	55 x 90x 60 [mm]
Kraftförsörjning	24 VDC ± 5 V
Skyddsklass	I
Skyddsnivå	IP 21
Drifttemperatur	-20°C till + 50°C
Potentialingångar	3st 230V AC ingångar
Återställningsfördröjning	Återställningsfördröjningen kan ställas in för varje ingång i intervallet på 1 sekund till 1 timme
Kommunikation	LON
Antal adresser	1-32
Tröskelvärden för överkoppling	I enlighet med SS-EN 60598-2-22
Kontakter	2,5 mm <sup>2</sup>

## 4. PRODUKTBEKRIVNING

### Ställa in adressen för CZF-LON-modul

LPS stöder upp till 32 ELS-230- och CZF-LON-moduler. Varje modul måste ha en egen, unik adress så att systemet har en klart identifierad modul. Adressen måste ställas in som på bilden nedan.

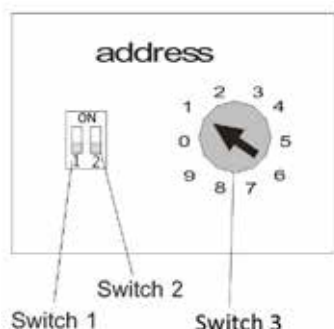


Brytare 1 (+10)	Brytare 2 (+20)	Brytare 3 (X1)	= Brytare 1 + brytare 2
0	0	0	obefintlig
0	0	1	1
0	0	2	2
...	...	...	...
ON	0	0	10
ON	0	1	11
...	...	...	...
0	ON	1	21
0	ON	2	22
...	...	...	...
ON	ON	0	30
ON	ON	1	31
ON	ON	2	32
ON	ON	3	obefintlig

### Anslutningsdiagram för CZF-LON-modul

CZF-LON externa modul fungerar endast med centralbatterisystem (LPS-CBS) och kan inte användas som en separat modul. Signalöverföringsmodulen använder LON-protokoll. Modulen ELS-230 är en extern modul som sänder signaler till LPS-skåpet för överföring med LON. LON kommunikationsledning mellan moduler bör seriekopplas – kabeln som går ut ur centralbatteriet (LON 2) ska dras till LON(IN) i den första modulen. Från LON(UT) ska kabeln dras till LON(IN) i nästa ELS-230-modul eller till CZF-LON-modulen osv. Tänk på att avsluta den sista ELS-230- och CZF-LON-modulen. Det finns en inbyggd anslutningsresistor i ELS-230- och CZF-LON-modulerna.

För att aktivera resistorn, gör en bygel (kopparkabel) på uttag markerade TERM. Dessutom mata 24 VDC till 24V+ och – uttag för varje modul. Det rekommenderas att spänning på 24 VDC matas från centralbatteriet, men det finns en möjlighet att mata spänning på 24 V från ett annat nätaggregat (denna enhet bör tändas från samma fas som 230 V-signalerna som tillämpas till CZF-LON-modulen).

Genom att använda den beskrivna modulen kan en nödbelysning användas som en grundbelysning (ingen effektbelysning av lysrörsarmaturers två lysrör). Vid tillämpning av den beskrivna modulen kan grundbelysningens armaturer användas som nödljusarmaturer. Modulen måste vara ansluten till LPS i enlighet med följande diagram.

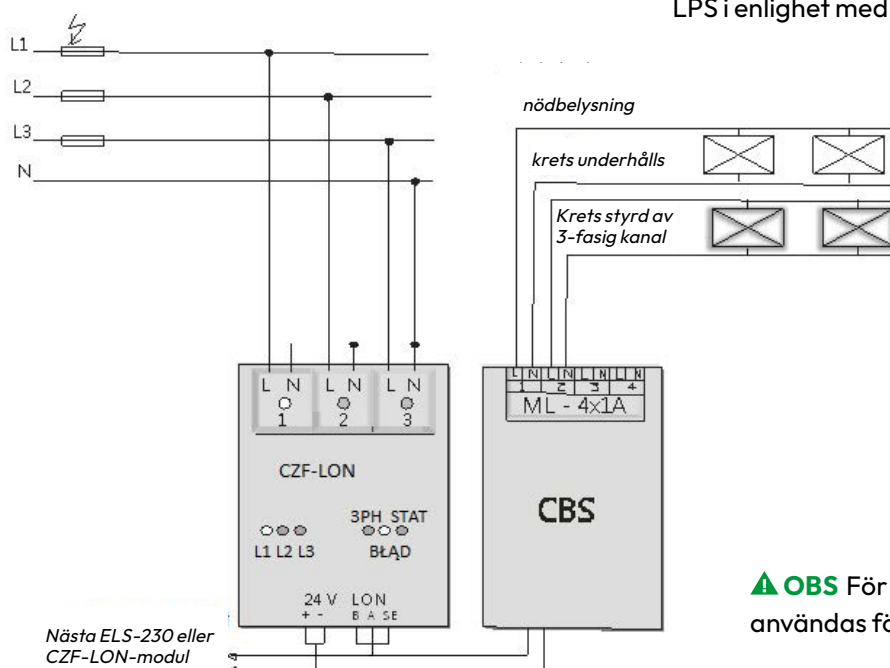

**▲ OBS** För information om kabeln som ska användas för LON2-buss, se kapitel "Bilaga".



#### 4.6.11 LON FJÄRRANSLUTEN INDIKATIONS-PANEL – PZS-LON

Panelen används för fjärrövervakning av grundläggande systemstatus som: beredskap att hantera batteristyr fel. Den inbyggda nyckeln gör det möjligt att låsa den kontinuerliga funktionen och nödstopsfunktionen. Denna lösning förhindrar att obehöriga personer kan manipulera systemet.

PZS-LON-panelen gör det möjligt att läsa och visa aktuell status för de system som är anslutna till modulen (status och namn på systemet som visas är exakt desamma som på styrenheten). Modulen övervakar system inom en enda grupp (max 10 system), och gruppen kan ändras i intervallet 1-4.

Standardinställningen är att alla anslutna system är spärrade med låsknappen – användaren kan på egen hand konfigurera vilka system som ska spärras med vilken knapp. Konfigurationen av modulen (system tillagda och spärrade) sparas efter ett strömavbrott. När ett system läggs till (konfigurerad) och kommunikationen avbryts, rapporteras bristen på kommunikation med det angivna systemet (timeout).

När ett system är sammankopplat från PZS-LON-modulen och kommunikationen avbryts kommer systemet att låsas upp automatiskt. PZS-LON modulen fungerar fristående, och på något sätt läggs den till i LPS-CBS.

Följande LED-indikatorer finns tillgängliga i modulen: Nätstyrd, batteristyr, spärrning, fel – lysdioden status beror på alla system som övervakas, dvs när ett fel uppstår i ett av de övervakade system, kommer felets LED också att tändas på PZS-LON-modulen. PZS-LON-modulen signalerar ett fel med en ljudsignal. Som standard är denna signal inaktiv – för att aktivera den, ange GRUNDINSTÄLLNINGAR och välj ÅTERSTÄLL LJUDSIGNAL.

##### Det finns FEM knappar och en nyckel på modulen:

- ↑, ↓, Ent, Esc för att visa meny
- Lås (för att låsa systemen som lagts till och konfigurerats för låsning)
- Nyckeln aktiverar låsningen av systemen. I ON-läget är låsningen möjlig; i OFF-läget är låsningen inte möjlig.



1. LCD-skärm
2. spärrknapp
3. spärrens aktiveringsnyckel
4. LED-indikatorer: spärrning, nätstyrt, batteristyr fel.
5. tangentbord för att navigera genom modulmenyn


##### Funktioner på PZS-LON-modul

granskning av systemstatus
möjlighet att låsa alla system
LED-indikatorer: spärrning, fel på grund av batteri, gas, vatten och el
nyckel för att aktivera låsfunktionerna

##### Teknisk specifikation för PZS-LON-modul

Dimensioner (LxBxH)	130 x 100 x 37 [mm]
Kraftförsörjning	24 VDC ± 5 V
Skyddsklass	III
Skydds nivå	IP 41
Driftstemperatur	-20°C till + 50°C
Kommunikation	LON
Montering	vägg
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>
Max antal PZS-LON-moduler per nätverk	3

##### Huvudfönster för PZS-LON-skärm:

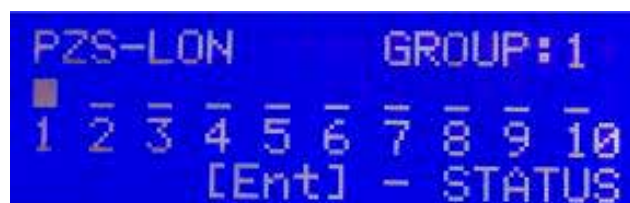

Ovanstående bild visar skärmbilden av en enhet som är ansluten till ett system (system 1, grupp 1). PZS-LON-panelen visar att det angivna systemet försörjs från elnätet. PZS-LON-panelen kan indikera fem olika lägen i vilka de enskilda LPS-CBS-systemen kan vara. Nedan visas alla möjliga skärmar av driftslägena:

- - nätstyrt
- ■ - fel (batteristyr)
- ! - timeout (ingen kommunikation med systemet)
- B- spärrning
- E - fel

## 4. PRODUKTBSKRIVNING

### PZS-LON-modulens meny

**Hemskärmen** – Översikt av driftläget för system i gruppen [Ent]

**CB-översikt** – Översikt av status för alla tillagda system [↑, ↓, Ent]

**Meny** [↑, ↓, Ent]

**Fel** [↑, ↓, Ent]

Möjlighet att granska fel som inträffade inom det granskade systemet. På panelen visas följande information om fel: familj, modulnummer, typ av modul, modulens namn, plats i skåpet och vilka fel som har uppstått i den angivna modulen.

- för fel relaterade till kretsar, visas namn och nummer på kretsen som felet inträffade på.
- för fel på lampor inom en krets, modulens nummer som felet inträffade i, namnet på armaturen med fel och typen av fel visas [↑, ↓, Ent]

**Konfiguration** [↑, ↓, Ent]

Ställ in grupp [↑, ↓, Ent]

Val av den grupp som PZS\_LON fungerar i

Detektera system [↑, ↓, Ent]

Automatisk detektering och sparande av tillagda system inom en specifik grupp

Detekterade system [↑, ↓, Ent] Översikt av sparade system Lagg till system [↑, ↓, Ent]

Möjlighet att manuellt lägga till ett valt system

Ta bort system [↑, ↓, Ent]

Möjlighet att manuellt ta bort ett valt sparad system

**Grundinställningar** [↑, ↓, Ent]

Språk [↑, ↓, Ent] Ändra språk Kontrast [↑, ↓, Ent]

Justera skärmens kontrast Skicka ID [Ent]

Skickar unika ID:n till styrenheten

Serviceinformation [Ent]

Programvaruversion och kompileringens datum

**Ta bort ljudsignal** [Ent]

Avaktiverar ljudsignalen vid signalering av fel

**Spärr** [↑, ↓, Ent]

Spärra grupp [↑, ↓, Ent]


Låsa hela gruppen som du arbetar i

Spärra system [↑, ↓, Ent]

Möjlighet att spärra ett valt system

Spärrat system [↑, ↓, Ent]

Möjlighet att ställa in system som ska låsas med låsknappen på tangentbordet (som standard kan alla system vara spärrade, även om de inte läggs till; det räcker att de ansluts och att enheten detekterar dem automatiskt)

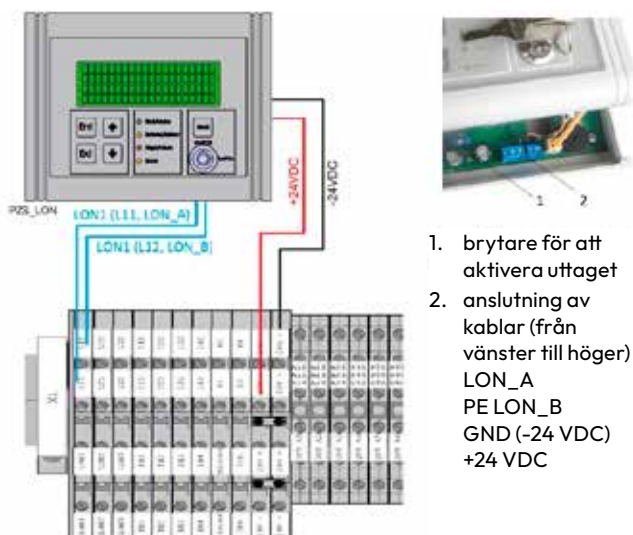

### Anslutning av PZS-LON-modul

PZS-LON-moduler är anslutna till LON1-bussen (samma som används för att ansluta centralbatteriets skåp). Enheter på LON1-bussen bör helst kopplas linjärt, d.v.s. från enhet till enhet. Om CZF-LON är den sista enheten i linjen bör anslutningen aktiveras i den (uttagsbrytaren är markerad i figuren nedan). Dessutom bör effekten 24VDC tillämpas på PZS-LON-modulen. Det rekommenderas att spänningen på 24 VDC matas från centralbatteriet, men det finns en möjlighet att matningsspänningen på 24 V från ett annat nätaggregat (externt).

**⚠ OBS** För information om kabeln som ska användas för LON1-buss, se kapitel "Bilaga".

#### 4.6.12 FJÄRRANSLUTEN INDIKATIONSPANEL – PZS


Panelen används för fjärrövervakning av grundläggande systemstatus som: nätstyrt, batteristyrtd fel. Den inbyggda nyckeln gör det möjligt att låsa den kontinuerliga funktionen och nödstoppfunktionen. Denna lösning förhindrar att obehöriga personer kan manipulera systemet LPS-CBS är i allmänhet utformad för funktion med en PZS-modul. För att aktivera anslutningen av två eller flera PZS-paneler till en LPS, krävs en speciell design av PZS-paneler.



1. LED-indikatorer
2. Låst nyckel

Funktioner på PZS-LON-modul
översikt av systemstatus
möjlighet att låsa systemet
LED-indikatorer: nätstyrt, batteristyrtd fel.
nyckel för att aktivera spärren

Teknisk specifikation för PZS-modul	
Dimensioner (LxBxH)	82 x 82 x 55 [mm] (hölje utan nyckel)
Kraftförsörjning	24 VDC ± 5 V
Skyddsklass	III
Skydds nivå	IP 41
Driftstemperatur	-20°C till + 50°C
Kommunikation	NÖ kontakt
Montering	vägg
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>
Max antal PZS moduler anslutna till CB	1

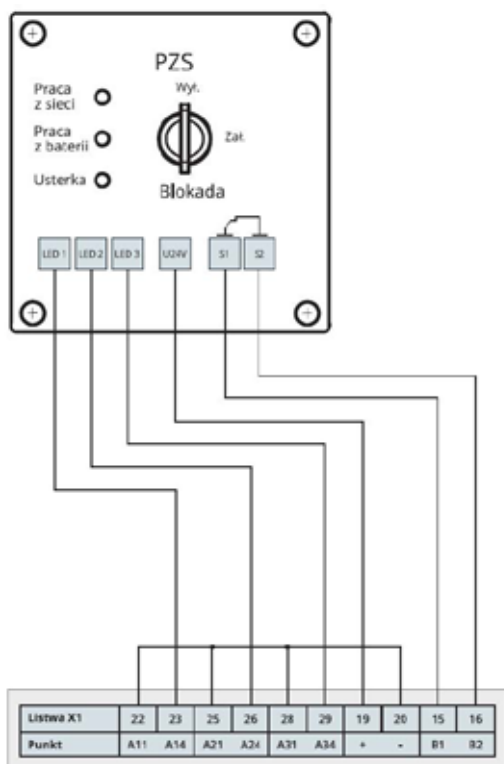

#### Anslutningsdiagram för PZS-modul:

- Brytare aktiverad – spärning på brytare AV
- Slingkontroll – spärning av krets avbryter spärren

**▲ OBS** För information om kablar som ska användas för anslutning av PZS-panel till centralbatteriet, se kapitlet “Bilaga”.

## 4. PRODUKTBeskrivning

### 4.6.13 FASFÖRLUSTSENSOR – CZF

Strömavbrotts- och nivådetektor (CZF) är utformad för att styra moduler i nödbelysningsystemet. Lämplig elektronisk konstruktion av det inbyggda kraftaggregatet och detektionssystemet gör det möjligt att tillämpa den i en- och trefasiga system. När den startas kontrollerar styrenheten ingångsspänningens nivå.



Efter att utlösningströskeln på 195 V~ har överskridits, kopplas reläkontakterna om. Ett strömavbrott på åtminstone en fas under tröskeln på 138V~ med varaktighet på över 75 ms leder till en omkoppling av reläkontakternas krets. Avstängningen äger rum inom högst 100 ms vid förlust på över 75 ms.

Immunitet mot kortvariga spänningssänkningar enligt SS-EN-61000-4-11 förhindrar att reläet kopplas om av misstag. Nästa omkoppling kommer att ske när strömförsörjningen återgår till över 195V~.

#### LED-indikatorer

Effektförlostdetektorn är försedd med tre tvåfärgade lysdioder märkta L1, L2, L3 för att ange inspänningsnivån och en gul lysdiod för att indikera reläets status. Brist på strömförsörjning eller felaktig nivå anges genom att lysdioden tänds i rött.

När spänningen överskrider tröskeln på 195V~, tänds lysdioden automatiskt grön. Detta tillstånd upprätthålls tills en annan förlust under 138 V~ inträffar. När alla inspänningar överskrider tröskeln på 195 V~, kommer reläkontakterna att kopplas om, vilket anges genom att den gula lysdioden märkt med en relä-symbol tänds.

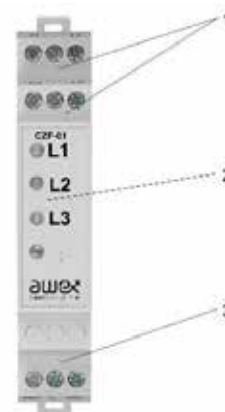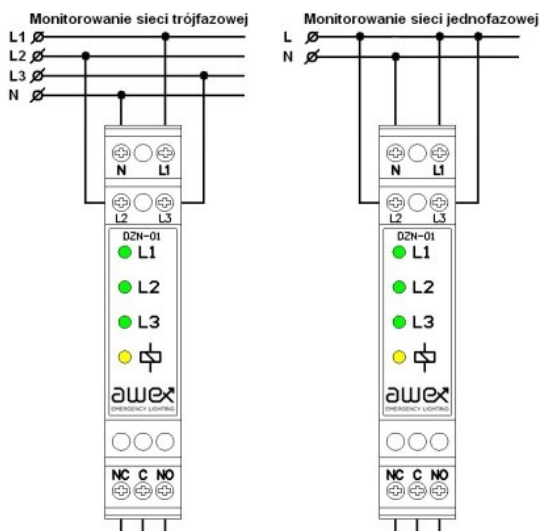

1. effektingångar L1, L2, L3, N
2. LED-indikatorer
3. potentialfri ingång

OBS: Alla 3 faser måste vara anslutna.

#### Funktioner på CZF-modul

övervakning av en- och trefasiga distributionsnät
Fyra LED-indikatorer
modulär konstruktion för installation på TH 35 rail
Nivådetektering i enlighet med SS-EN 60598-2-22:

#### Teknisk specifikation för CZF-modul

Märkeffekt	230V~
Effektområde	35÷265V~
Märkfrekvens	50/60Hz
Strömförbrukning	11 mA
Ineffekt	0,8 W
Detektering	$U_{WL} \geq 195V, U_{WYL} \leq 138V$
Fel vid spänningsmätning	±1 %
Detekteringstid minimal fasförlust	$t_{DET} < 75 \text{ ms}$
Total svarstid för fasförlust	$t_{WYL} < 100 \text{ ms}$
Drifttemperatur	$T_a = -20 \div 65 \text{ }^\circ\text{C}$
Anslutningsklämmor för kabel	1±2,5mm <sup>2</sup>
Dimensioner: version med en modul	90x17, 5x56, 4 mm
Parametrar för reläkontakter:	- 1 NÖ/NS växelkontakt - maximal kontaktspänning: 250 V~ - maximal kontaktspänning: AC1 8A/250 V ~ 2 000 VA - maximal kontaktspänning: DC1 8A/30 V 240 W

**▲ OBS** För information om kablar som ska användas för anslutning av PZS-panelen till sensormodulen, se kapitlet "Bilaga".

#### Anslutningsdiagram

Utgången ska anslutas till relevant sensormodul (LS-24 eller sensoriska utgångar på styrenheten). Välj rätt utgång – C och No eller NC. Valet av NO eller NC ska vara identiskt med den typ av ingång som valts på sensormodulen.

#### 4.6.14 BATTERIETS STATUSKONTROLL-SYSTEM IBMS

Batteriets statuskontrollsystem används för att övervaka batteriets temperatur och spänning. Systemet består av individuella sensorer för varje batteri (som levereras från det batteri som kontrolleras) och huvudenheten (datasamling) som samlar in information från alla sensorer och skickar den till LPS-systemet genom ett isolerat RS485-gränssnitt.

Datansamlingsmodulen försörjs med fullständig spänning från batteripaketet som övervakas. Sensorer och huvudenheten kommunicerar med huvudenheten över strömförsörjningsledningen utan några ytterligare ledningar.

Modulens funktion anges av lysdioder - grön för status och röd för fel. Systemet aktiverar: upp till 36 batterier som ska kontrolleras (max två parallella grenar av 18 batterier anslutna i serie i varje gren). Det är möjligt att sätta gränser för temperatur och spänning som orsakar larmet på grund av ett fel eller fel om denna tröskel överskrids.


Båda modulerna - de för sensor och datansamlingen har utformats för att säkerställa den lägsta energiförbrukningen från batterier som kontrolleras.



Teknisk specifikation för CZF-modul	
Parameter	Värde:
Matningsspänning	7 V ± 20 VDC
Ingångsström i drift	0,25 mA
Ineffekt i drift	3,3 mW
Drifttemperatur:	0°C ± 70°C

Teknisk specifikation för M-IBMS datansamlingsenhet	
Parameter	Värde:
Matningsspänning	160 V ± 260 VDC
Ineffekt på batteriets sida	1 W
Ineffekt på den isolerade RS485	0,03 W
sändtagarens sida	1,5 kV
Isolationsspänning:	-5°C ± 35°C

#### Anslutningsdiagram:

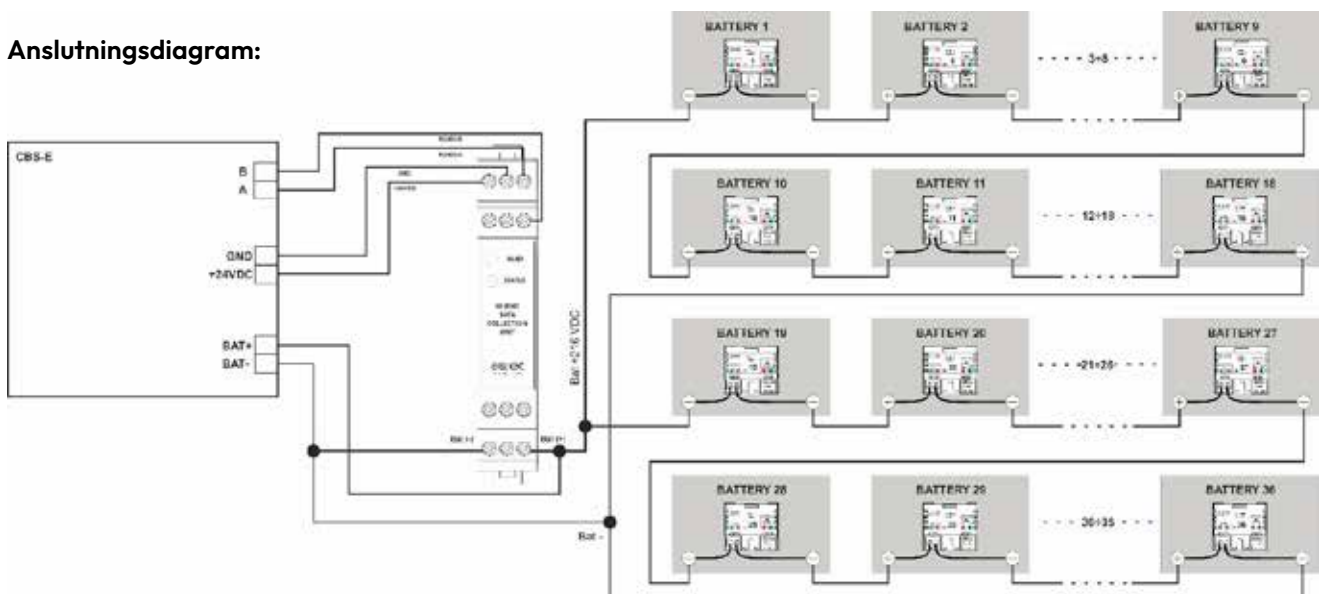

**A OBS** Detaljerad beskrivning av IBMS – ”Bruksanvisning för batteriets statuskontrollsystem”

### Moduler för armaturer

Två typer av moduler används i LPS:

Adressmoduler – används i system med armatur-övervakning och kopplingsmoduler – används vanligtvis i system med kretsströmövervakning.

Utöver dessa moduler måste nödbelysningen vara försedd med ett elektroniskt förkopplingsdon som är klassificerat för AC/DC eller LED kraftaggregat (för ADE-moduler och LED kraftaggregat är integrerat i adressmodulen).

**▲ OBS** För information om kablar som ska användas för anslutning av armaturer, se kapitlet "Bilaga".

#### 5.1 ADRESSMODULER

Följande adressmoduler kan användas i LPS:


Modulerna ADN, ADE, ADN DALI, ADE DYN kan fritt blandas på individuella systemkretsar. Det kan finnas upp till 20 armaturer med adressmoduler per krets (var och en av armaturerna måste ha en egen unik adress inom intervallet 1-20). Adressmoduler används för övervakning och styrning av nödljusarmaturer.

Dessa moduler har unika adresser tilldelade i produktionsstadiet. I tabellen nedan jämförs de viktigaste parametrarna i alla adressmoduler.

	ADN	ADE	ADN DALI	ADE DYN
Uteffektens område	1-120 W	1 - 6 W	1 - 120 W	1 - 6 W
Typ av ljuskälla	vilken som helst	LED	vilken som helst	LED
Inbyggt LED kraftaggregat	NEJ	JA	NEJ	JA
Användning med Dali-system	NEJ	NEJ	JA	NEJ
Kontrollgång	JA	NEJ	NEJ	JA
Kontroll av armatur med CB (SMART teknik)	JA	JA	NEJ	JA
Signalering av armaturskador	JA	JA	JA	JA

#### 5.1.1 ADN

Adressmodulen ADN används för övervakning och kontroll, via kontrollgruppen, av armaturer. Modulen fungerar med LED, lysrör och glödlampor (förkopplingsdon, kraftaggregat). Den är avsedd för användning i kretsar med armaturer som fungerar i blandat driftläge – kontinuerlig, icke-kontinuerlig och omkopplingsbar. Modulen är också utrustad med en kontrollgång för att övervaka den lokala brytaren. ADS20-moduler installeras direkt i armaturer tillverkade av AWEX. Med hjälp av ADS20-modulen kan du övervaka enskilda armaturer. Adressmodulen är ansluten till centralbatteriet (LPS). Den kan försörjas av både växelström (AC) och likström (DC). Den stöder elektroniska förkopplingsdon i intervallet 1 W till 120 W, men den är också lämplig för att försörja LED-källor och halogena glödtrådar.

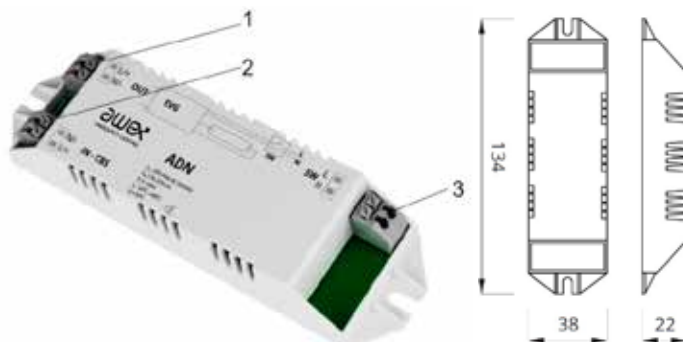

1. armaturens försörjningsutgång
2. ingång från centralbatteri
3. kontrollgång SW 230V

#### Funktioner på ADN-modul

Övervakning av nödljusarmaturer
Kontrollgång för övervakning av lokal brytare
Kompatibilitet med LED, lysrör och glödlampor
Möjlighet att övervaka enstaka skydd för grundbelysningen
Möjlighet att programmera driftsläget för armaturen (hålls ner/hålls inte)

#### Teknisk specifikation för ADN-modul

Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC ± 20 %
Skyddsklass	II
Skyddsnivå	IP 20
Driftstemperatur	-20°C till + 50°C
Max. effekt	120 W
Kompatibla ljuskällor	LED, lysrör, glödlampa (1W -120 W)
Monteringsmetod	i armatur
Vikt	0,1 kg
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>

## Anslutningsplint (IN/UT/SW)

LPS-modulen drivs med spänning som försörjs från centralbatterienheten (LPS).



Matarutgången OCH modulen (OUT-kontakt) gör att förkopplingsdonet eller krafttaggregatet som är kompatibelt med ljuskällor med effektområde 1W – 120W kan anslutas. Överskridandet av dessa gränser kan resultera i en skada på adressmodulen. Kablarna är anslutna på samma sätt som i IN-CBS-kontakten.

SW kontrollringång kan övervaka det lokala strömavbrottet eller användas för att övervaka strömförsörjningen på kontakten. Växelspänningen på 230 VAC bör tillämpas på SW-ingången och när den når kontakten kommer en armatur att tändas som arbetar i det hållna driftsläget. Det går att invertera SW-ingångens logik så att ADS-modulen kan användas som det lokala spänningskontrollsystemet.

## SW-kontakten kan användas i två lägen:

- Normal SW
- Negation normal SW

I det normala SW-läget kommer spänningen på SW-ingången att initiera en signal för att slå på armaturen.

I negationsläget kommer effektförlusten på SW-ingången att ställa armaturen på nödbelysning (spänningskontroll).

Dessutom kan LPS-systemet användas för att ställa in modulens funktionsområde (1W-12W eller 13W-120W), beroende på vilken belastningspunkt som är ansluten till utgången.


Tack vare användningen av unika adresser som ges i tillverkningsstadiet möjliggör ADN-moduler en exakt identifiering och hantering av enskilda armaturer. Det är inte nödvändigt att manuellt ställa in adressen under armaturens installationskedje. Risken för dubbla adresser på kretsen eller armaturer utan adresser elimineras. En LPS-krets kan innehålla upp till 20 armaturer.

Detektering och konfiguration av armaturer görs från systemet som är anslutet till armaturen.

**▲ OBS** Information som rör tilldelning av unika adresser till bestämda adresser och metoden för att ställa in modulens driftområde finns i avsnitt 10.6.1

## Anslutningsdiagram för DAN- modul i LPS.

ADN-modulen fungerar endast med centralbatterisystemet (LPS) och är den integrerade delen av systemet. Modulen kan inte användas som en fristående enhet.

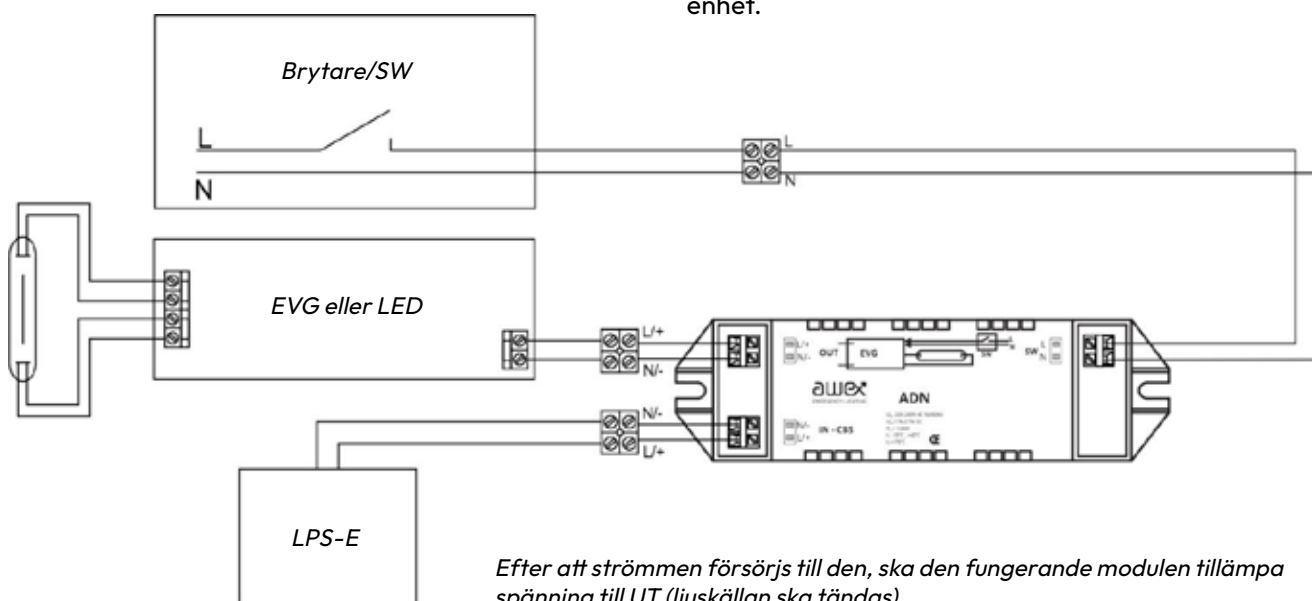

Efter att strömmen försörjs till den, ska den fungerande modulen tillämpa spänning till UT (ljuskällan ska tändas).

## 5. MODULER FÖR ARMATURER

### 5.1.2 ADE

ADE adressmodul används för övervakning och leverans av LED nödljusarmaturer. ADS-moduler installeras direkt i armaturer tillverkade av AWEX. Med hjälp av ADS-modulen kan du övervaka enskilda armaturer. Adressmodulen är ansluten till centralbatteriet (LPS). Den kan försörjas av både växelström (AC) och likström (DC). Modulen har ett inbyggt krafttaggregat för LED ljuskällor som fungerar med ljuskällor på 1W till 6W, tillverkade av AWEX.

#### Anslutning till strömförsörjning (IN/UT)


ADE-modulen drivs med spänning som försörjs från centralbatterienheten (LPS) IN-CBS-kontakten används för att ansluta L- och N-kabeln enligt beskrivningen.



Strömförsörjningsutgången från ADE-modulen (punkt 2) gör att en korrekt ljuskälla av LED-typ kan anslutas. Uppmärksamma rätt polaritet vid anslutning av kablarna till ljuskällan (beskrivning på PCB bredvid kontakten). Vissa armaturer använder en avsedd kontakt för anslutning av ljuskällan.

Tack vare användningen av unika adresser som ges under tillverkningskedet kan ADN-moduler tillåta en exakt identifiering och hantering av enskilda armaturer. Det är inte nödvändigt att manuellt ställa in adressen under armaturens installationskedet. Risken för dubbla adresser på kretsen eller armaturer utan adresser elimineras. En LPS-krets kan innehålla upp till 20 armaturer.

Detektering och konfiguration av armaturer görs från systemet som är anslutet till armaturen.

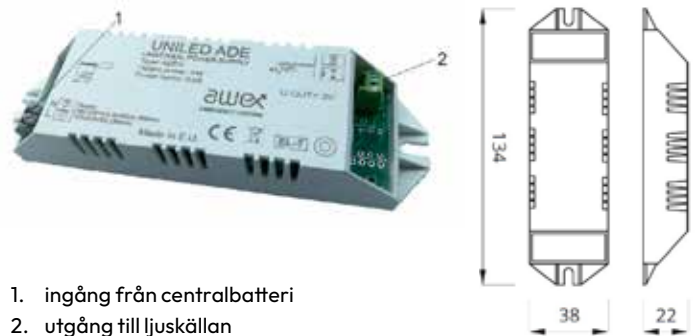

1. ingång från centralbatteri
2. utgång till ljuskällan

#### Funktioner på ADE-modul

- Övervakning av nödljusarmaturer
- Kompatibilitet med LED ljuskällor

#### Teknisk specifikation för ADE-modul


Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC $\pm$ 20 %
Skyddsklass	II
Skyddsnivå	IP 20
Driftstemperatur	-20°C till + 50°C
Max. effekt	6W
Kompatibla ljuskällor	LED (1W - 6W)
Monteringsmetod	i armatur
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>
Vikt	0,1 kg

**⚠ OBS** Information som rör tilldelning av unika adresser till bestämda adresser och metoden för att ställa in modulens driftområde finns i avsnitt 10.6.1

#### Anslutningsdiagram för ADE-modul i LPS.

ADE-modulen fungerar endast med centralbatterisystemet (LPS) och är en integrerad del av systemet. Modulen kan inte användas som en fristående enhet.

Efter att strömmen försörjs till den, ska den fungerande modulen tillämpa spänning till UT (ljuskällan ska tändas).

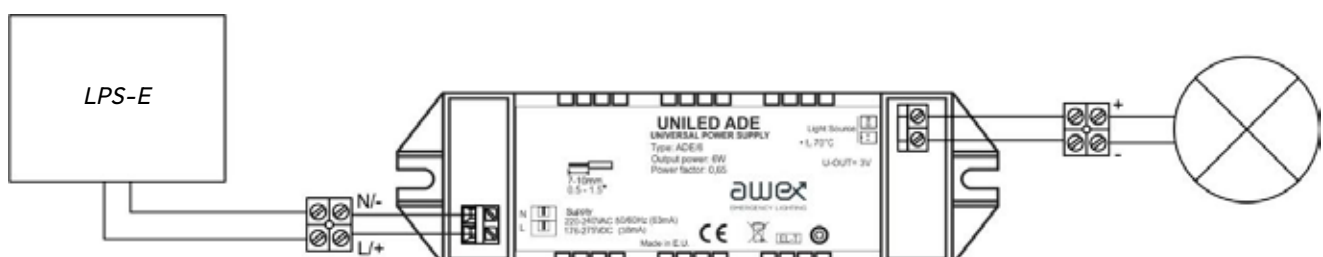



### 5.1.3 ADE DYN

Modulen för hantering av ADN DYN används för att övervaka och styra dynamiska systemarmaturer via en styrenhet. Modulen fungerar med LED-ljuskällor tillverkade av AWEX. Den är avsedd för användning i kretsar med armaturer som fungerar i olika driftlägen - kontinuerligt, icke kontinuerligt och dynamiskt. ADN DYN-moduler installeras direkt i dynamiska armaturer tillverkade av AWEX. Tack vare användningen av ADN DYN-moduler kan enskilda armaturer övervakas. Adressmodulen är ansluten till centralbatterisystemet (LPS). Den kan försörjas både med växel- och likström (AC/DC). Modulen har en inbyggd adapter för dynamiska LED-ljuskällor inom effektområdet 1 W till 6 W.





#### Anslutning till strömförsörjning (IN/UT)

ADE DYN-modulen drivs med spänning som försörjs från centralbatterienheten (LPS). IN-CBS-kontakten används för att ansluta L- och N-kabeln enligt beskrivningen.

Strömförsörjningsutgången från ADE DYN-modulen (punkt 2) gör att en korrekt ljuskälla av LED-typ kan anslutas. Uppmärksamma rätt polaritet vid anslutning av kablarna till ljuskällan (beskrivning på PCB bredvid kontakten). Vissa armaturer använder en avsedd kontakt för anslutning av ljuskällan.

Tack vare användningen av unika adresser som ges under tillverkningskedet kan ADE DYN-moduler göra en exakt identifiering och hantering av enskilda armaturer. Det är inte nödvändigt att manuellt ställa in adressen under armaturens installationskede.

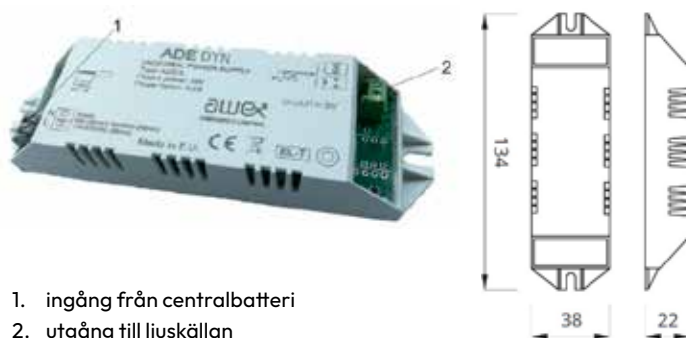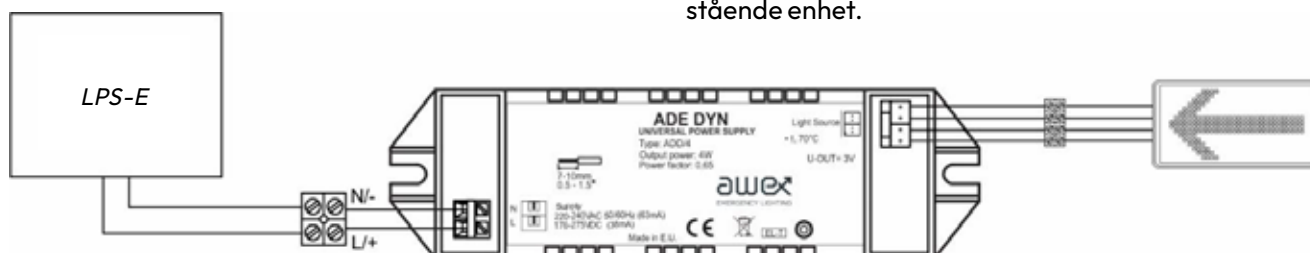

1. ingång från centralbatteri
2. utgång till ljuskällan

#### Funktioner på ADE DYN-modul

Övervakning av nödljusarmaturer
Kompatibilitet med LED ljuskällor

#### Teknisk specifikation för ADE DYN-modul

Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC $\pm$ 20 %
Skyddsklass	II
Skyddsnivå	IP 20
Drifttemperatur	-20°C till +50°C
Max. effekt	6W
Kompatibla ljuskällor	LED (1W - 6W)
Monteringsmetod	i armatur
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>
Vikt	0,1 kg

Risken för dubbla adresser på kretsen eller armaturer utan adresser elimineras. En CBS-krets kan innehålla upp till 20 armaturer. Detektering och konfiguration av armaturer görs från systemet som är anslutet till armaturen.

**▲ OBS** Information som rör tilldelning av unika adresser till bestämda adresser och metoden för att ställa in modulens driftområde finns i avsnitt 10.6.1

**Anslutningsdiagram för ADE DYN-modul i LPS.** ADE DYN-modulen fungerar endast med centralbatterisystemet (LPS) och är en integrerad del av systemet. Modulen kan inte användas som en fristående enhet.

## 5. MODULER FÖR ARMATURER

### 5.1.4 ADN DALI

ADS-Dali adressmodul används för övervakning och styrning av en armatur som är utrustad med EVG-Dali förkopplingsdon eller kraftaggregat med DALI-gränssnitt. Kontrollen utförs genom en programmerbar styrenhet.

Modulen fungerar med armaturer utrustade med LED, lysrör och glödlampor. Den är avsedd för användning i kretsar med armaturer som fungerar i blandat driftläge – kontinuerlig, icke-kontinuerlig och omkopplingsbar. Modulen är utrustad med ljusflödessättare för DC-omställning inom intervallet mellan 10 % och 100 %. Ljusflödet kan regleras från styrenheten.

#### Anslutning till strömförsörjning (IN/UT)

ADN DALI-modulen drivs med spänning som försörjs från centralbatterienheten (LPS). IN-CBS-kontakten används för att ansluta L- och N-kabeln enligt beskrivningen.



Strömförsörjningsutgången från ADN DALI-modulen (punkt 2) gör att en korrekt ljuskälla av LED-typ kan anslutas. Uppmärksamma rätt polaritet vid anslutning av kablarna till ljuskällan (beskrivning på PCB bredvid kontakten). Vissa armaturer använder en avsedd kontakt för anslutning av ljuskällan.

Tack vare användningen av unika adresser som ges i tillverkningsstadiet möjliggör ADN-moduler en exakt identifiering och hantering av enskilda armaturer. Det är inte nödvändigt att manuellt ställa in adressen under armaturens installationsskede. Risken för dubbla adresser på kretsen eller armaturer utan adresser elimineras. En CBS-krets kan innehålla upp till 20 armaturer.

**▲ OBS** Information som rör tilldelning av unika adresser till bestämda adresser och metoden för att ställa in modulens driftområde finns i avsnitt 10.6.1




1. armaturens försörjningsutgång
2. ingång från centralbatteriet
3. Dali styr ingången från styrenheten
4. Dali styr utgången till förkopplingsdonet

#### Funktioner på ADN DALI-modul

Övervakning av nödljusarmaturer
Kompatibilitet med LED, lysrör och glödlampor


#### Teknisk specifikation för ADN DALI-modul

Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC $\pm$ 20 %
Skyddsklass	II
Skyddsnivå	IP 20
Driftstemperatur	-10°C till + 40°C
Max. effekt	120 W
Kompatibla ljuskällor	LED, lysrör, glödlampa (1W - 120 W)
Monteringsmetod	i armatur
Kontakter	1,5 mm <sup>2</sup>
Ljusflöde för omställning	reglerat, 10 %-100 % (var 10 %)
Maximal kretslängd ADS-EVG Dali	1 m
Vikt	0,1 kg

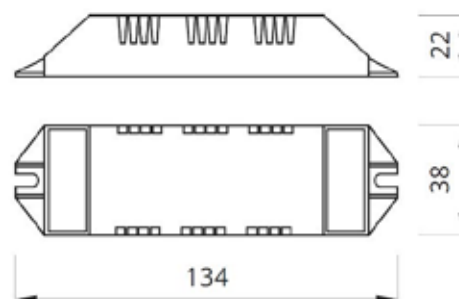

### Anslutningsdiagram för ADN DALI- modul i LPS.

AND DALI-modulen fungerar endast med centralbatterisystemet (LPS) och är en integrerad del av systemet. Modulen kan inte användas som en fristående enhet

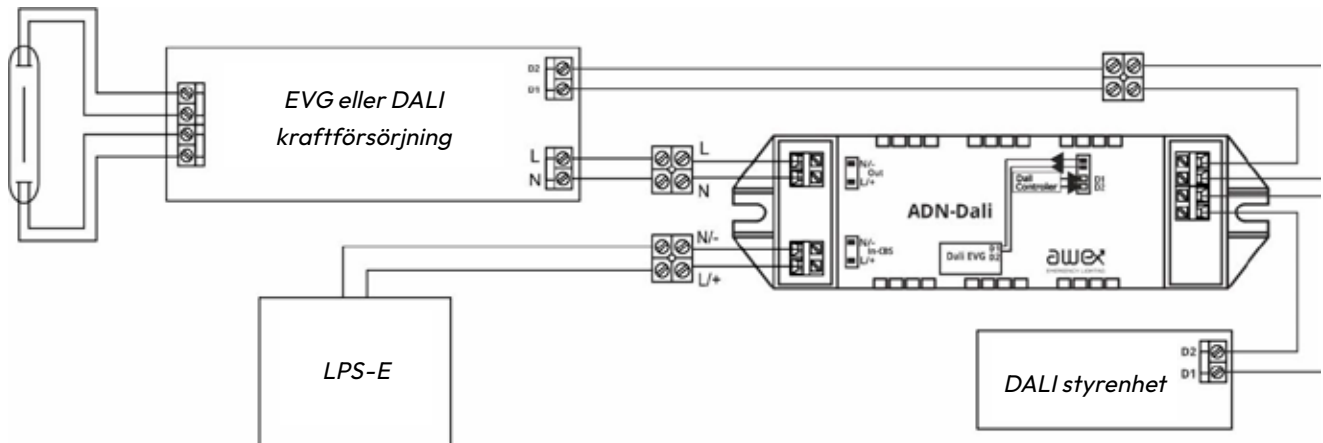

## 5. MODULER FÖR ARMATURER

### 5.2 VÄXLINGSMODULER

Växlingsmoduler används i allmänhet i system med en övervakningsfunktion för kretsens ström för att koppla om en armatur (armaturgrupp). Två typer av växlingsmoduler med inverterad driftlogik – MP-500 och MP-4A kan användas i systemet. I enlighet med gällande regler ska växlingsmoduler installeras i nöd- eller brandhårdiga armaturer.

#### 5.2.1 MP-500

MP 500-modulen används för att driva en armatur eller en grupp av armaturer i elnätslöge med hjälp av grundbelysningens knapp. Tillämpningen av denna modul tillåter användning av armaturer för grundbelysning som nödbelysningsarmaturer




1. strömförsörjning från LPS
2. kontrollgång
3. matningsutgång till nödljusarmaturer

#### Funktioner på MP-500-modul


Kontrollgång för övervakning av lokal brytare
Möjlighet att övervaka enstaka skydd för grundbelysningen

#### Teknisk specifikation för MP-500-modul

Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC ± 20 %
Skyddsklass	I
Skyddsnivå	IP 20
Driftstemperatur	-10°C till + 40°C
Max. effekt	500 VA
Monteringsmetod	i armatur
Vikt	0,1kg
Kontakter	3 x 2,5mm <sup>2</sup>

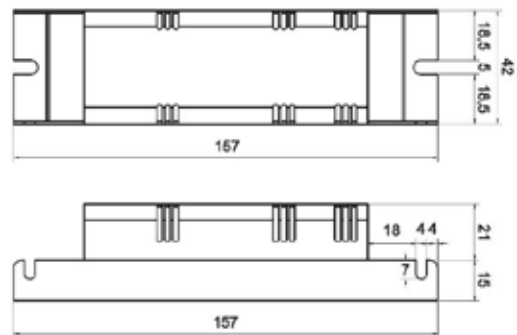

#### Anslutningsdiagram för MP-500- modul

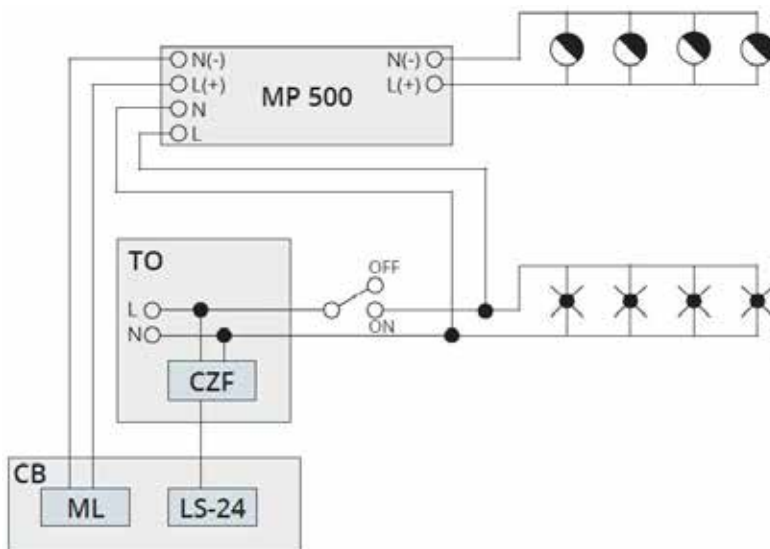

- nödbelysningens armatur
- grundbelysningens armatur
- CB - Centralbatteri
- ML - linjär modul CZF-ingång - fasförlustsensor
- TO - grundbelysning kopplingstavla
- LS-24 - potentialfri ingångsmodul

ZANIK FAZY	ON OFF	ZASILANIE TO	CB		
NIE	ON	-230V 0V	ON	ON	ON
NIE	OFF	-230V 0V	OFF	OFF	OFF
TAK	ON	-0V -230V	ON	OFF	OFF
TAK	OFF	-0V -230V	ON	OFF	OFF

## 5.2.2 MP-4A

MP 4A-modulen används för att driva en armatur eller en grupp av armaturer i elnätsläge med hjälp av grundbelysningens knapp. Tack vare kontroll-ingångens logik som används (se figuren nedan) kommer alla armaturer i den här gruppen att kopplas om till nödläge när det normala nätaggregatet inte fungerar.




### MP-4A-modulens funktioner

Kontrollgång för övervakning av grundbelysningens effektförlust  
Möjlighet att övervaka enstaka skydd för grundbelysningen


1. strömförsörjning från LPS
2. kontrollgång
3. matningsutgång till nödljusarmaturer

### Teknisk specifikation för MP-4A-modul

Kraftförsörjning	230 V 50 Hz, 220 V DC $\pm$ 20 %
Skyddsklass	I
Skyddsnivå	IP 20
Driftstemperatur	-10°C till + 40°C
Max. effekt	4A
Monteringsmetod	i armatur
Vikt	0,1kg
Kontakter	3 x 2,5mm <sup>2</sup>

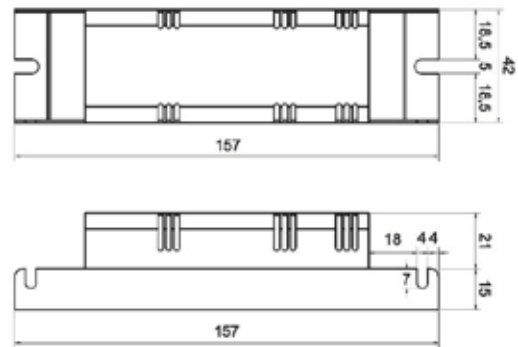

### Anslutningsdiagram för MP-4A- modul

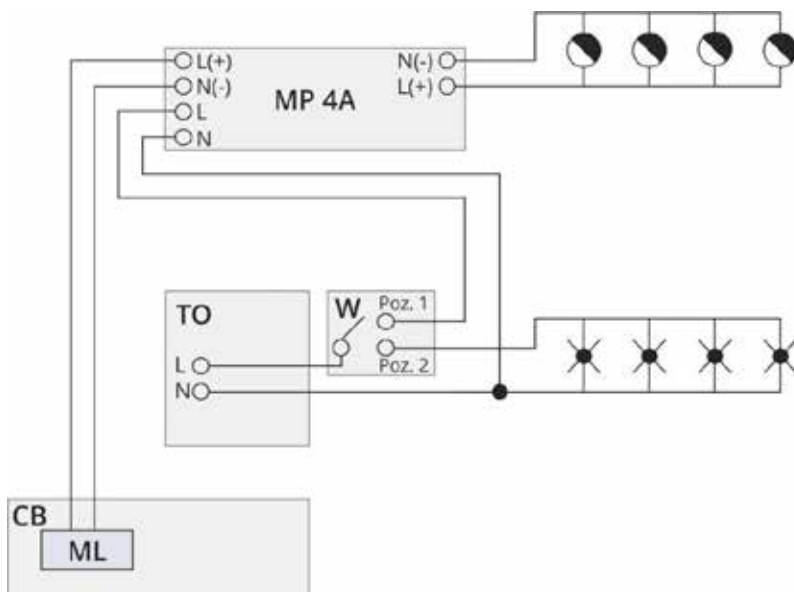

- nödbelysningens armatur
- grundbelysningens armatur
- CB - centralbatteri
- ML - linjär modul
- CZF-ingång - fasförlustsensor
- TP - grundbelysningens kopplingstavla

ZANIK FAZY	Poz. 1 Poz. 2	ZASILANIE CB		
NIE	Poz. 1	230V AC	ON	OFF
NIE	Poz. 2	230V AC	ON	ON
TAK	Poz. 1	230V DC	ON	OFF
TAK	Poz. 2	230V DC	ON	OFF

### Installation av systemet

#### 6.1 ALLMÄNT


Planering, anslutning och uppstart av centralbatteri-systemet kan endast utföras av behörig personal med erforderliga kunskaper och kvalifikationer.

- Utrustningen kan inte utsättas för direkt solljus under driften.
- Se till att kylningen av enheten är tillräcklig för att undvika att acceptabla temperaturområden överskrids.
- Säkerställ lämpliga omgivningsförhållanden för att undvika intrång av damm, främmande ämnen och luftfuktighet i enlighet med skyddsklassen.
- Säkerställ lämpliga omgivningsförhållanden när det gäller skydd mot fysisk kontakt med spänningssatta delar.
- Ställ in utrustningen på en plan och lastbärande yta.
- Se till att strömkablar kan anslutas till enheterna från överdelen av skåpet för systemtyp C och R och/eller från överdelen och botten av skåpet för systemtyp L.

LPS-enheten är justerad för vertikal montering på en plan yta (vägg). Monteringssätt som rekommenderas av tillverkaren visas nedan:

#### Monteringsplatsen består av följande:

- monteringsplattor (A) – 4 st.
- skruvar för att ansluta plattor till skåpet – 4 st

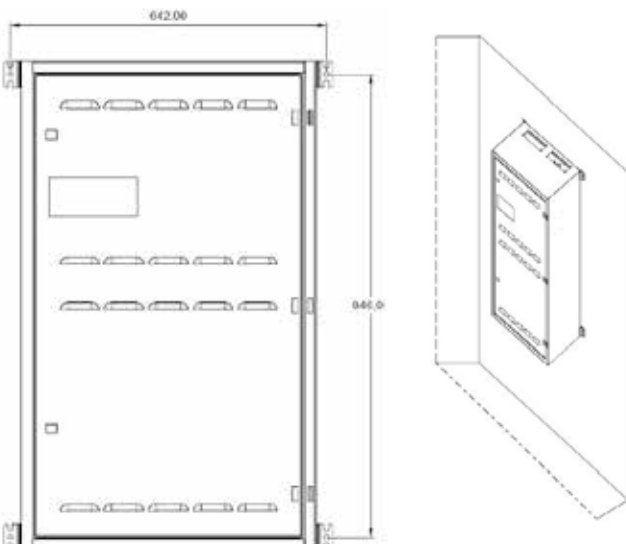

**▲ OBS** Satsen inkluderar inte monteringskruvar för plan yta (vägg). Vid val av monteringsstiftens tvärsnitt, ta hänsyn till skåpets vikt beroende på vilken typ av batterier som används.

Valet av LPS monteringshöjd görs av installatören. Kom emellertid ihåg att LPS kräver en kontroll av teknisk personal. Det rekommenderas att utföra installationen på en höjd som garanterar en enkel tillgång till inspektionsfönstret samt tangenterna på styrenheten.



Utöver den ovan beskrivna installationen som rekommenderas av tillverkaren, kan systemet väggmonteras utan användning av fästen som ett alternativ. Hålet för monteringsfästet på LPS-skåpet används som monteringshål för att hänga enheten direkt på väggen.

#### 6.2 DRAGNING AV CBS-LPS-KABEL

Kablarna dras in i CBS-LPS-skåpet med hjälp av gummitätningar på ovasidan av huset (se figuren nedan).

Max 74 kablar med följande diametrar kan dras in genom gummitätningarna:


- Φ 6-10mm x8
- Φ 8-12mm x28
- Φ 10-14mm x32
- Φ 12-18mm x4
- Φ 17-32mm x2

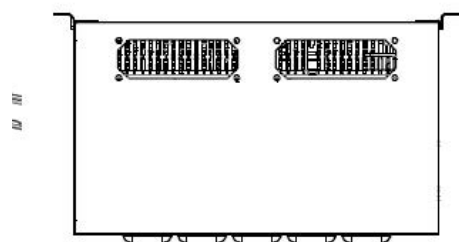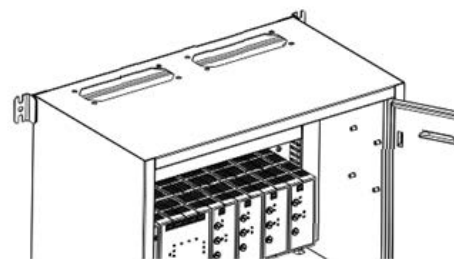

## 6.3 KRAFTFÖRSÖRJNINGANS ANSLUTNING

Innan anslutningen, se till att kraftaggregat och strömkablar är bortkopplade från elnätet och fästa. Enheten måste vara ansluten till matningsnätet med hjälp av skyddsledaren. Där det är möjligt, dra kraftkablar i kabelrännor.

**▲ OBS** För information om kraftkablar, se kapitel "Bilaga".

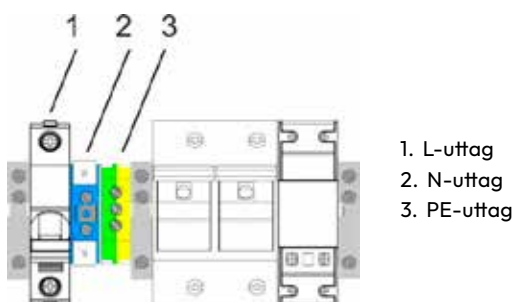


För att ansluta kraftförsörjningen, gör så här:

- Koppla loss "L" uttagets säkring
- anslut den skyddande jordledaren till PE-uttaget
- anslut nolledningen till N-uttaget
- anslut faskabeln till L-uttaget

## 6.4 ANSLUTNING TILL BATTERIFÖRSÖRJNING

Där det är möjligt, dra kraftkablar i kabelrännor.

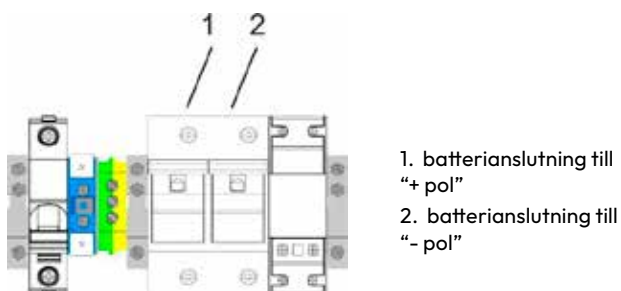

**▲ OBS** Kontrollera den korrekta anslutningen av polerna, fränskiljaren (batteriskydd 1 och 2) måste kopplas bort.

- anslut kabeln märkt med symbolen till uttag nr. 2
- anslut kabeln märkt med symbolen "-" till uttag nr. 1
- seriekoppla batterierna (18 st)

För batteriets sammanställningsritning för LPS kompakta skåp, se kapitlet "Bilaga".


## 6.5 ANSLUTNING AV UTGÅNGSKRETSAR

Innan anslutning av strömförsörjningskretsarna, se till att ingen extern spänning finns på de förberedda ledningarna. Kontrollera också kortslutningar på förberedda ledningar, både inom en enda krets mellan L, N och PE och mellan olika kretsar.

Efter att kablar har dragits in genom tätningar i skåpen, ska de anslutas.

**▲ OBS** Innan behandlingen av kablar (avskalning) ska elektroniken inne i LPS-skåpet skyddas så att inga kablar, som ska behandlas, kan kapas och dras in i elektroniska moduler (styrenhet, laddare, linjära moduler osv.).

Uttagen på bilden (numrerade från 1 till 24) nedan används för anslutning av utgångskretsar:

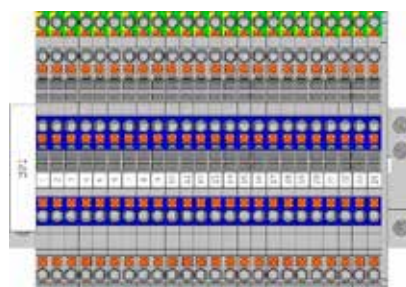

Skyddsledaren (gul-grön tråd), fastråd (grå tråd) och nolledningen (blå tråd) bör anslutas till varje krets. Vid anslutning av kretsar, uppmärksamma speciellt de linjära modulernas placering i skåpet.

Som standard är LPS-skåpet förberett för 24 kretsar (3 ML-E 8x1, 5A moduler). Men om systemet inkluderar linjära moduler med olika antal strömmar, se till att de följande kretsarna är anslutna till linjära moduler med korrekt strömstyrka.

- För information om längder och sektioner på utgångskretsar, se kapitlet "Bilaga".

## 6. INSTALLATION AV SYSTEMET

### 6.6 ANSLUTNING AV STYRSIGNALER

Styrsignaler är anslutna till uttag markerade X1 och X11, X12 osv. Dessa uttag visas på bilderna nedan:

Zug designation	Terminal	Plintar	Avsedd användning:
LON 1	L12	LON 1	LON 1 kommunikationsbuss
LON 2	L22	LON 2	LON 2 kommunikationsbuss
LON 3	L32	LON 3	LON 3 kommunikationsbuss
IN 1	I12	IN 1	IN 1 potentialfria ingång
IN 2	I22	IN 2	IN 2 potentialfria ingång
IN 3	I32	IN 3	IN 3 potentialfria ingång
IN 4	I42	IN 4	IN 4 potentialfria ingång
Blocked	B2	Blocked	Interlock-plint (PZS)
3PH	B4	3PH	Plint för CZF-01 fasförlustsensor
24V	24-	24V	Spänningsmatning 24 V AC
24V	24+	24V	Spänningsmatning 24 V AC
OUT 1	A12	OUT 1	A1 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
OUT 2	A22	OUT 2	A2 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
OUT 3	A32	OUT 3	A3 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
OUT 4	S40	OUT 4	S4 (NO, COM) potentialfri utgång för fläkt
OUT 5	S50	OUT 5	S5 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
OUT 6	S60	OUT 6	S6 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
OUT 7	S70	OUT 7	S7 (NO, COM, NC) potentialfri utgång
TEMP	T+	TEMP	Anslutning för temperaturgivare
RS	RS SG	RS	Anslutning för batteriets statuskontrollsystem
IN 1 24V	-	IN 1 24V	IN 1 potentialfria ingång
IN 2 24V	-	IN 2 24V	IN 2 potentialfria ingång



## 6.7 INSTALLATION AV INTERNA MODULER


LPS-CBS-skåp är utrustade med bakplansskenor som de interna modulerna är monterade på.

Modulskenorna är indelade i modulplatser, som är numrerade från 1 till 8 och virtuella platsnummer 1' till 8'. Virtuella platser används för att ansluta ML-E 8x1,5-moduler som kräver en fysisk plats och en virtuell plats. De andra modulerna kräver bara utrymme på de fysiska platserna. Det är vanligen en styrenhet på de två första positionerna på den första skenan.

För skåp med batterier i position 3 och 4 på den första skenan ska laddaren finnas. De återstående positionerna upptas av olika moduler beroende på skåpets konfiguration. I allmänhet installeras moduler vid produktionsskedet. Vid behov kan skåpet förlängas förutsatt att det finns lediga utrymmen på bakplansskenorna.

Strömförsörjningen och kommunikation mellan moduler sker via bakplansskenan. Installationen av komponenter består i att placera modulen på skenan och garantera en korrekt förening mellan modulens kontakter och bakplansskenans anslutningar följt av skydd mot glidning med hjälp av monteringsklämmor.

För anslutning och montering av systemkomponenter, se figuren nedan.

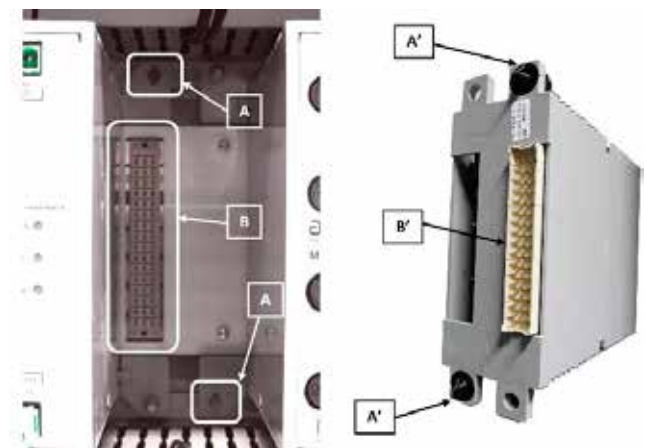

# Start av systemet

## 7.1 KONTROLL AV KORREKT KABEL-ANSLUTNING

Innan systemet aktiveras, kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna till enheten:

- Kontrollera om det finns kortslutningar i LPS-skåpets strömförsörjningssystem, utgångskretsar och styrsignaler
- Kontrollera om det finns öppna kretsar i LPS-skåpets elkablar, utgångskretsar och styrsignalkablar
- Kontrollera att externa spänningar i utgångskretsar och styrsignalkablar kan ses

## 7.2 SYSTEMAKTIVERING

Systemaktiveringen kan endast startas efter en föregående kontroll av kabelanslutningen för att säkerställa att LPS-kablar är korrekt anslutna.

**För att ordentligt ansluta strömförsörjningen till LPS-skåpet, utför följande åtgärder:**

1. Frånskilj batterisäkring under batteriets anslutningstid
2. Frånskilj nätsäkring
3. Spänningssätt 230/400VAC till LPS-skåpet
4. Använd den multimeter för att kontrollera att tillämplad nätspänning är korrekt (till exempel, om faskabeln inte bytts med nolledningen, om spänningen mellan fas- och nolledningen är ung. 230 VAC)
5. Använd den multimeter för att kontrollera att batteriförsörjningens anslutning är korrekt (om "+" kabel inte bytts med "-", om batteriet är ung. 215-230 VDC)
6. Aktivera nätskyddet
7. Aktivera batteriskyddet

När du stänger av LPS-skåpet ska du först stänga av batteriförsörjningen och sedan kraftförsörjningen.

**▲ OBS** Stäng aldrig av batteriskyddet medan batterierna fungerar.

**▲ OBS** För bilder på kraftförsörjningens skydd och batteriskydd, se kapitel "Installation av systemet".

## OBSERVERA!

- Konfigurationer bör utföras av utbildad personal med nödvändig kunskap.
- Garantier gäller inte vid felprogrammering.

## 7.3 SYSTEMKONFIGURATION

Detta avsnitt beskriver vad du behöver göra för att konfigurera alla viktiga funktioner (nödvändiga för alla typiska starter) i systemet.

### 7.3.1 KONFIGURATION AV LADDARENS STYRENHET CCM

Efter den första uppstarten av systemet, konfigurera laddaren så att den kan ladda batterierna på rätt sätt. Utför följande åtgärder:

- Ställ in batteriets kapacitet (om det finns två batteristrängar (2x18 batterier), ställ in den dubbelrade kapaciteten i laddarens konfiguration, d.v.s. ställ in 300 Ah för 36 batterier på 150 Ah).
- Ställ in tröskelvärdet för djupurladdning på 183,5 VDC (serviceinställningar)

**▲ OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration och serviceinställningar).

### 7.3.2 KONFIGURATION AV TESTER

**Åtgärder som ska utföras:**

- Konfiguration av funktionstestschema – ställ in testet så att det utförs minst en gång i månaden. Välj lämplig tidpunkt för testet så att omkopplingen av armaturer inte stör anläggningens drift. Ställ in datum och tid för det första testet och intervall på 28 dagar.
- Konfiguration av batteritestschema – ställ in testet så att det utförs minst en gång om året. Välj lämplig tidpunkt för testet så att omkopplingen av armaturer inte stör anläggningens drift. Ställ in datum och tid för det första testet och intervall på 12 månader.

- Konfiguration av funktionstestparametrar – uppvärmningstid från 1s till 60, stabiliseringstid beräknad med ekvation: antal ML-E x 0,5 min +6 min, t.ex. för 6 ML-E- moduler, ställ in tiden till 9 min (serviceinställningar).
- Konfiguration av batteriets testparametrar – testtiden ska ställas in i enlighet med bestämd säkerhetskopieringstid – max inställning är 480 min (serviceinställningar)

**▲ OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (grundinställningar och serviceinställningar).

### 7.3.3 DETEKTERING AV ARMATURER

Detektering av armaturer utförs endast för system med armaturövervakning. Åtgärder som ska utföras:

- I konfigurationsmenyn väljer du alternativet för armaturdetektering och godkänner med Retur.
- Efter avslutade åtgärder, kontrollera om systemet har upptäckt alla konstruerade armaturer.
- När systemet har detekterat alla armaturer kan du gå till konfigurationen av linjära moduler och styrgrupper. Om systemet inte detekterar alla armaturer, kontrollera armaturernas anslutning (för hjälp, se kapitlet Vanliga frågor/fel).
- Efter att ha tagit bort eventuella installationsfel, utför armaturdetekteringen igen, eller så kan du lägga till saknade armaturer i kretsar fristående.
- Tilldela de unika adresserna till konstruktionsadresserna.
- När alla armaturer har hittats, utför funktionstest för dem – när systemet visar fel för någon armatur, sök och ta bort defekten för denna armatur (för hjälp, se kapitlet Vanliga frågor/fel).

**▲ OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration och tester).

### 7.3.4 KONFIGURATION AV KONTROLLGRUPPER

För att kunna styra kretsar måste kontrollgrupper konfigureras. Specifika sensorer bör tilldelas kontrollgrupper och sedan tilldelas kontrollgrupperna till enskilda kretsar/armaturer. Det finns fyra typer av kontrollgrupper: kritiska grupper (1-32), kontrollgrupper (33-96), BMS-grupper (97 -112\_ och externa grupper (113-128).

Kritiska grupper bör tilldelas signaler från fasförlustsensorer som kopplar armaturer till omställningsläge, medan resterande grupper (d.v.s. kontroll, BMS och extern) ska tilldelas signaler som styr armaturer i normalläge. Åtgärder som ska utföras:

- I menyn Kontrollgrupper väljer du till exempel grupp 1 och tilldelar rätt sensor(er) till den (max 32 sensorer kan tilldelas en grupp).
- Som en sensor kan du ange numret på den specifika sensormodulen (intern, extern, styrenhet eller timer) och ingångens nummer på sensormodulen.
- Upprepa samma åtgärder för andra grupper.

**▲ OBS** Grupp 1 är fabriktilldelade kontroller som bara kan ändras genom att logga in på service-nivå 5.

**▲ OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration).

### 7.3.5 KONFIGURATION AV MODULER

#### Sensormoduler

- **LS-24** – välj sensoriskt ingångsläge (8 ingångar) för modulens funktion. Detta bör göras individuellt för varje ingång – välj ett av följande lägen: NO, NC, RSER eller RPAR (för detaljerad beskrivning av driftslägena, se kapitel Beskrivning av systemmoduler-> LS-24-modul). Dessutom bör fördröjningstiden för återställning definieras i intervallet på 1 s till 1 tim.
- **LS-230** – välj sensoriskt ingångsläge (8 ingångar) för modulens funktion. Detta bör göras individuellt för varje ingång – välj ett av följande lägen: NO eller NC. Dessutom bör fördröjningstiden för återställning definieras i intervallet på 1 s till 1 tim.
- **ELS-230** – (konfiguration i menyn Fjärrmoduler). Välj sensoriskt ingångsläge (8 ingångar) för modulens funktion. Detta bör göras individuellt för varje ingång – välj ett av följande lägen: NO eller NC. Dessutom bör fördröjningstiden för återställning definieras i intervallet på 1 s till 1 tim. Genom att välja 3-fasalternativet kan ingångar 7-9 ställas in i fasförlustsensorns läge. Ingångarna 1-6 kan fungera som övervakning av endast enskilda anslutningar.
- **CZF-LON** – (konfiguration i menyn Fjärrmoduler). Välj sensoriskt ingångsläge (3 ingångar) för modulens funktion. Detta bör göras individuellt för varje ingång – välj ett av följande lägen: NO eller NC. Dessutom bör fördröjningstiden för återställning definieras i intervallet på 1 s till 1 tim. Genom att välja 3-fasalternativet kan ingångar ställas in i fasförlustsensorns läge. Modulen är konfigurerad på samma sätt som de tre sista ingångarna i ELS-230.
- **Styrenhet** – (konfiguration av fyra ingångar i grundinställningarna). Styrenheten har fyra ingångar som kan användas som potentialfria sensoriska ingångar: NO, NC och bistabil ingång. Det går inte att ställa in återställningens fördröjning för dessa ingångar.
- **BST-430** – konfiguration av två potentialfria ingångar

▲ **OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration och grundinställningar).

#### Linjära moduler

- Öppna Konfiguration -> menyn Linjär och ställ in typ av övervakning – krets eller armatur, för varje krets (gäller endast ML-S-moduler; för ML-moduler är funktionen i kretsövervakningsläget endast möjlig).
- För linjära moduler med strömövervakning, ställ in driftläget: icke hållna, hållna eller omkopplingsbara, i parametrarna för varje krets. I icke hållet läge är kretsen kontinuerligt på, i hållet läget slås kretsen på endast i händelse av ett strömavbrott i LPS-skåpet, medan i det omkopplingsbara läget ska de grupper som ska kontrollera omkopplingen tilldelas till kretsen. Två kritiska grupper, fyra kontrollgrupper och en BMS-grupp och en extern grupp kan tilldelas varje krets. Dessutom bör den nuvarande avvikelser tilldelas till varje krets baserat på vilket system som kommer att kontrollera kretsens drift. Avvikelsen ska uttryckas i procent och beräknas med följande ekvation: Effekt på den lägsta armaturen i krets [W]/effekt på hela kretsen [W]\*100 %. Systemet känner av fel på mer än en armatur på minst 3 W..
- För linjära moduler med strömövervakning, ställ in driftläget icke hållet, hållet eller omkopplingsbart, i parametrarna för varje armatur. I icke hållet läge är armaturen kontinuerligt på, i hållet läget slås armaturen på endast i händelse av ett strömavbrott i LPS-skåpet, medan i det omkopplingsbara läget ska de grupper som ska kontrollera omkopplingen tilldelas till armaturen. Två kritiska grupper, fyra kontrollgrupper och en BMS-grupp och en extern grupp kan tilldelas varje armatur.

▲ **OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration).

### 7.3.6 AUTOMATISK KALIBRERING OCH FUNKTIONSTESTER

Efter att ha säkerställt att alla armaturer är anslutna och tillsatta i systemet och konfigurerade, utför modulerna:

- Automatisk kalibrering av systemet (ska endast utföras för system med armaturövervakning)
- Funktionstest – för system med kretsövervakning ska funktionstestet utföras efter föregående automatisk kalibrering.

**▲ OBS** För detaljerad beskrivning om hur du gör ovan nämnda åtgärder, se kapitel Menytyp (konfiguration och tester).

### Systemets funktion

#### 8.1 INLEDNING

För lång och problemfri livslängd av systemet bör serviceavtal med Atavio AB tecknas. Då får man alltid senaste programvaran samt kvalificerad support och kontroll på nedanstående underhållspunkter.

Köparen bör utse en kompetent person för att övervaka underhållet av systemet. Denna person ska vara tillräckligt kompetent för att korrekt kunna utföra nödvändiga arbeten i samband med systemunderhåll. Operatören som driver nödbelysningsystemets komponenter ska ha minst följande kvalifikationer och vara förtrogna med följande instruktioner:

- Behörighetscertifikat som gör det möjligt för honom eller henne att använda utrustningen, systemet och nätverket på den plats där åtgärden utförs, underhåll och reparation av följande utrustning, system och nät – eldriven utrustning och system med en spänning som inte överstiger 1 kV.
- Bekräftad utbildning om centralbatterisystem drift som ges av en auktoriserad distributör eller tillverkare.
- Bekräftad utbildning om arbets säkerhet.
- Bekräftad förtrogenhet med dokumentation för LPS-systemet – instruktionsbok (särskilt driftförhållanden) och diagram över nödbelysningsystem för specifik anläggning.

#### 8.2 BESKRIVNING AV UNDERHÅLLSARBETEN SOM KRÄVS

Användaren är skyldig att kontrollera tillståndet för nödbelysningen i enlighet med gällande lagar, instruktioner, order och standarder samt att åtgärda fel omedelbart efter att de uppkommit. Som en del av underhållsarbeten bör användaren föra en nödbelysningslogg. Loggen ska lagras i lokalen under översikt av den ansvarige personen som utsetts av innehavaren/ägaren. Den bör vara lätt tillgänglig för inspektion av en behörig person.

Loggen ska användas för att registrera följande information:

- datum när systemet beställdes, inklusive intyg som anger eventuella ändringar.
- datum för periodiska kontroller och tester;

- datum och en kortfattad beskrivning av alla service och inspektioner eller genomförda tester;
- datum och en kortfattad beskrivning av eventuella skador och reparationer som gjorts;
- datum och en kortfattad beskrivning av eventuella ändringar i nödbelysningsystemet.

Dessutom bör användaren, som en del av underhållsarbeten, göra en avsyning för att bedöma systemets tekniska tillstånd genom att utföra följande åtgärder, och ange eventuella avvikelser i loggen:

- kontrollera eventuella mekaniska skador,
- kontrollera tätheten på alla batteripaket (inga läckor) – om någon förpackning är defekt, bör den omedelbart ersättas med en fullt fungerande,
- kontrollera systemet för att rapportera eventuella nödsituationer – om någon nödsituation inträffar, ta bort dess källa (i händelse av komplexa problem, Atavio support),
- byt säkringar vid skador på skydd som installerats i systemet,
- vid skador på ljuskällan i armaturer installerade i systemet, byt källorna i enlighet med monteringsinstruktionerna för en specifik armatur,
- användaren är skyldig att koppla från batteriets strömkrets (avlägsna batteriets säkring) om strömförsörjningen till centralbatterisystemet avbryts i mer än tre dagar.

Med tanke på risken för skada på grundbelysningens kraftförsörjning på kort tid efter att ha testat nödbelysningsystemet eller under laddningen, bör tester utföras som kräver kontroll av det avsedda underhållets autonomi, där det är möjligt, under perioder med låg risk. Detta garanterar en säker batteriladdning.

Användaren ska utföra en **daglig provning** – visuell inspektion som syftar till att identifiera att nödbelysningsystemet är redo för drift och om något test krävs för systemet. Inspektionen grundar sig på en avsyning av systemindikatorer. Under testet bör du kontrollera varje indikatorlampa eller anordning för att säkerställa att deras indikationer är korrekta. De **månatliga och årliga testerna** konfigureras i enheten och centralbatteriet aktiverar dem vid en viss tidpunkt.

## 8.2.1 KONTROLL AV LED-INDIKATORER

Styrenheten har fyra LED-indikatorer:

- Kraftförsörjning (grön) – är på när systemet fungerar i kraftförsörjningsläge
- Batterier (orange) – är på när systemet är i drift i batteriläge (även under ett test)
- Fel (röd) – är på när felet uppstår i någon av systemmodulerna – problemet måste omedelbart kontrolleras och åtgärdas
- Djupurladdning (röd) – är på när batterierna laddas ur till 183,5 V. Detta fel försvinner inte av sig själv efter att batterierna har laddats – det ska återställas i menyn “larmåterställning” .

När LED “Fel” tänds på kontrollmodulen, kontrollera orsaken till felet. Nu ska även den röda LED:en “Fel” tändas på någon av de anslutna interna (eller fjärr) modulerna. Tryck på serviceknappen på den angivna modulen för att visa typen av modulfel och därmed lokalisera felets orsak. I vissa fall försvinner felet automatiskt efter att det har tagits bort fysiskt (t.ex. vid byte av kretsens säkring) eller återställs vid nästa funktionstest. För att accelerera felåterställning, utför funktionstestet manuellt genom att trycka på FT-knappen på styrenheten.

Följande tabell visar en beskrivning av signaler som visar den linjära modulens status och händelser:

Status eller händelse	LEDx - Status	LEDx - Fel	LED - Status	LED - Fel	Rapporterat fel
Modul ansluten och konfigurerad	-	-	på	-	-
Modul ansluten, inte konfigurerad	-	-	blinkar regelbundet	-	-
Modulen är inte ansluten, avbruten kommunikation	-	-	pulserar	-	-
Modulens lokaliseringssignal	-	-	blinkar snabbt i tre sekunder	-	-
Krets X drivs av växelström kraftförsörjning eller försörjning med likströmsbatteri	på	-	-	-	-
Ström för krets X som matas av likströmsbatteri överskrider godtagbar nivå avvikelse från kalibrerat värde	-	blinkar regelbundet	-	-	Krets X-fel
Ström för krets X överskrider överbelastningsvärdet	-	på	-	-	För hög ström för krets X
Adressmodul fel detekterat	-	på	-	-	Armaturfel
Skador på FLx- eller FBx-säkring detekterad	-	på	-	-	Säkringsfel på krets X
Krets X drivs av nätström eller likströmsbatteri, men ingen återkoppling som indikerar närvaro av spänning på krets	pulserar	-	-	på	Krets X-fel
Krets X avstängd, men aktiv återkoppling som indikerar närvaro av spänning på krets	blinkar snabbt	-	-	på	Krets X-fel
Modulens matningsspänning på 24 VDC är utanför intervallet	-	-	-	på	Krets X-fel

## 8. SYSTEMETS FUNKTION

---

### 8.2.2 KONTROLL/BYTE AV SÄKRINGAR

Säkringar för kraft- och batteriförsörjning – sitter på motsvarande lastbrytare.

- För beskrivning med foton, se kapitlet “Installation av systemet”.

Stäng av centralbatteriet innan du byter någon av säkringarna på batteri- och kraftförsörjningssidan.

- För beskrivning av hur man sätter på och stänger av systemet, se kapitlet “Systemstart”.

Efter att ström- och batteriförsörjningen har kopplats bort, kontrollera om säkringarna:

- överensstämmer med relevanta tekniska specifikationer,
- används i enlighet med föreskrifterna,
- är i gott skick.

#### Säkringar för ändkrets

För att byta/kontrollera säkringar på ML-E-moduler, bör du först låsa centralbatteriskåpet genom att trycka på knappen “LÅS” på enhetens styrenhet.

Tryck lätt på fjädern och flytta den svarta säkringsluckan något åt vänster för att öppna den. När säkringsluckan har tagits bort avbryts kretsanslutningen.

Kontrollera på detta sätt om alla säkringar:

- överensstämmer med relevanta tekniska specifikationer
- används i enlighet med föreskrifterna,
- är i gott skick.

Installera sedan den (nya) säkringen och stäng luckan genom att trycka och flytta den något åt höger.

För att byta säkringen, lås upp centralbatteriskåpet genom att trycka på knappen “LÅS” på enhetens styrenhet.

**⚠ OBS** Det är förbjudet att ta bort säkringar under belastning i ML-E ändkrets på försörjningsmoduler.

**⚠ OBS** I linjära moduler ska sandfyllda säkringar i keramik eller glas användas.

**⚠ OBS** För bilder av ML-E moduler med säkringar, se kapitlet “Produktbeskrivning-> Beskrivning av systemmoduler”.

### 8.3 RESERVBATTERI FÖR STYRENHETENS KLOCKA

Vid strömavbrott och när batterierna har laddats ur försörjs styrenhetens klocka av CR2032-batteriet inuti styrenheten. Det rekommenderas att byta batteriet en gång vart tredje år. Batteribytet kan endast utföras av ett Atavio support. Om det inte byts ut kan batteriet laddas ur och stoppa enhetens klocka. Således kommer loggarna att sparas utan relevanta datum.



## 8.4 ANVÄNDNING AV BATTERIER

Korrekt underhållsladdning av ett batteri innebär att hålla den och dess miljö ren och torr. Eftersom dessa är så kallade underhållsfria batterier, finns det ingen anledning att fylla på vatten eller mäta specifik elektrolytvikt. Höljet och locket ska vara fritt från damm och rent.

Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel för att rengöra batterierna. Använd en torr borste för att avlägsna all smuts (damm). Om det behövs, använd en lösning av ½ kg bakpulver och 4 l vatten för att ta bort envist smuts.

Batteriets placering är mycket viktig för dess livslängd och prestanda. Den idealiska platsen är i ett torrt rum med kontrollerad temperatur. Den optimala arbetstemperaturen är 20 °C. En användning i lägre temperaturer resulterar i en försämring av batteriets prestanda och behovet att använda ett större och dyrare batteri. En användning över 20 °C minskar batteriets livslängd. Varje genomsnittlig temperaturökning om 8 °C minskar dess livslängd med hälften. För att hålla batteriernas maximala livslängd (och inte upphäva garantierna), ange omgivningstemperaturen i intervallet 18–25 °C.

Inspektion av batterier: underhåll och rapportering, är avgörande för batteriets livslängd och garantins giltighet. Korrekt underhåll innebär att batterier används korrekt och kommer att fungera korrekt vid behov.

Rapporteringen (med batteriets loggbok) gör det möjligt att visa att batteriet har använts på rätt sätt och att det fortfarande täcks av garantin om batteriproblem uppstår.

Under godkännandet för start samt vid periodiska kontroller av anordningen ska mätningen av spänning och laddningsström för underhåll göras. Under periodiska inspektioner bör värdena för spänning och interna motstånd noteras för varje batteri i systemet och kapacitetstestet med urladdning till tröskelgräns för strypspänning ska göras. Det rekommenderas att batteriets loggbok förs för inmatning av uppmätta värden, urladdningstester, försörjningsavbrott. Register över mätningar och tester ska visas upp i händelse av eventuella klagomål om batterier.

I enlighet med garantivillkoren bör inspektionerna av batteripaketet utföras regelbundet. För detta ändamål bör följande kontrolleras:

- underhållsspänning för enskilda block,
- spänning av batterigren,
- underhållsström,
- omgivningstemperatur,
- batteriets skick,
- batterikapacitet,
- spänning i varje batteri,
- inre motstånd på varje batteri.

**▲ OBS** För att behålla garantirättigheterna ska systemet genomgå årliga inspektioner som utförs av Atavio support (i motiverade fall kan det vara nödvändigt att utföra inspektionerna var tionde eller var sjätte månad – detta ska stå på systemets garantikort). För att beställa kontrollen, kontakta Atavio support.

**▲ OBS** För batteriets loggbok, se kapitlet “Bilaga”.

### Händelselogg

Händelseloggen sparas automatiskt i systemets styrenhets icke-flyktiga minne. Händelseloggen kan läsas på två sätt:

- genom att läsa loggar direkt från systemets styrenhet
- genom att spara loggar till SD-kort som .txt-filer och sedan läsa dem på datorn.

Alla viktiga åtgärder som utförs av LPS-enheten anges i händelseloggen, till exempel ändringar i konfiguration, larm, information om avslutade operationer osv. Händelseloggen börjar med information om systemets styrenhet – dess nummer, programversion och kompileringsdatum. Efter en brytningslinje börjar rätt systemloggar. Var och en av loggarna börjar med datum och tid när de införts i registret.

Den första loggen ska innehålla information om den senaste nollställningen av registret (händelseloggen).


Följande rader inkluderar registrerade loggar med information som behövs för att identifiera de åtgärder som utförs på LPS-enheter vid en viss tidpunkt.

Exempel på utdrag ur händelseloggen till höger:

CM-NET - 1D7548, Version 2.01.14, Kompilation 30 april 2015  
 25 maj 2015 11:59:06, återställning av register, återställning från meny  
 25 maj 2015 12:07:13, tekniker inloggad  
 25 maj 2015 12:09:17, modulfel, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMPFEL KRETS 1  
 25 maj 2015 12:09:31, Funk.test Start, OK, testtyp, -manuellt, av krets, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1 maj  
 25 2015 12:09:47, modulfel försvann, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMP FEL KRETS 1 maj 25 2015 12:10:42, Modulfel, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMPFEL KRETS 1  
 25 maj 2015 12:11:21, Armaturens testresultat, -för låg ström, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 10  
 25 maj 2015 12:11:23, Armaturens testresultat, -för låg ström, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 19  
 25 maj 2015 12:12:36, Funk. testresultat, -armaturfel, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 148, avvikelse [%]: -2,0  
 25 maj 2015 12:12:36, larmåterställning, orsak: -omställning automatisk återställning  
 25 maj 2015 12:12:36, Funk.test stopp, NEGATIV, tid [s]: 3:05, Last [A]: 0,80, bat tid 24, defekt lampa: 2  
 25 maj 12:14:35, start funk.test, OK, testtyp, -manuellt  
 25 maj 2015 12:14:51 modulfel försvann, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMP FEL KRETS 1 maj  
 25 2015 12:16:49, Modulfel, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMPFEL KRETS 1  
 25 maj 2015 12:16:49, modulfel, LINJÄR MOD 4X3A, Cb Ev No/Col: 2/3, LAMPFEL KRETS 4  
 25 maj 2015 12:17:24, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 10  
 25 maj 25 2015 12:17:26, Armaturens testresultat, -för låg ström, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 15  
 25 maj 25 2015 12:17:26, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 16  
 25 maj 2015 12:17:26, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 18  
 25 maj 2015 12:17:36, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 2  
 25 maj 2015 12:17:36, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 3  
 25 maj 2015 12:17:36, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 4  
 25 maj 2015 12:17:36, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 5  
 25 maj 2015 12:17:36, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 6  
 25 maj 2015 12:17:38, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 14  
 25 maj 2015 12:17:38, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 15  
 25 maj 2015 12:17:38, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 16  
 25 maj 2015 12:17:38, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, armatur: 17  
 25 maj 2015 12:17:52, modulfel, LINJÄR MOD 2X4A, Cb Ev No/Col: 2/2, LAMPFEL KRETS 1  
 25 maj 2015 12:18:27, Armaturens testresultat, -ingen kommunikation, index: 3, Cb Ev No/Col: 2/2, Krets: 1, Namn: Krets 1, armatur: 4  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 0, Cb Ev No/Col: 2/5, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 0, Cb Ev No/Col: 2/5, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0 25 maj  
 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 1, int mod linje/Col: 1/5, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 1, int mod linje/Col: 1/5, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 72, avvikelse [%]: 85.9  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, -armaturfel, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 122, avvikelse [%]: 15.8  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 3, Namn: Krets 3, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, -armaturfel, index: 2, Cb Ev No/Col: 2/3, Krets: 4, Namn: Krets 4, ström [W]: 11, avvikelse [%]: 97.3  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, -armaturfel, index: 3, Cb Ev No/Col: 2/2, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 99, avvikelse [%]: 1.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 3, Cb Ev No/Col: 2/2, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 4, Cb Ev No/Col: 1/4, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 4, Cb Ev No/Col: 1/4, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 5, int mod linje/Col: 1/7, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 5, int mod linje/Col: 1/7, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 5, int mod linje/Col: 1/7, Krets: 3, Namn: Krets 3, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 5, int mod linje/Col: 1/7, Krets: 4, Namn: Krets 4, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 6, int mod linje/Col: 2/1, Krets: 1, Namn: Krets 1, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 6, int mod linje/Col: 2/1, Krets: 2, Namn: Krets 2, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 6, int mod linje/Col: 2/1, Krets: 3, Namn: Krets 3, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 2015 12:24:40, Funk. testresultat, OK, index: 6, int mod linje/Col: 2/1, Krets: 4, Namn: Krets 4, ström [W]: 0, avvikelse [%]: 0.0  
 25 maj 12:24:40, Funk.test stopp, NEGATIV, tid [s]: 10:05, Last [A]: 9.45, bat tid 24, defekt lampa: 14  
 25 maj 2015 13:38:38, tekniker inloggad  
 25 maj 2015 13:39:14, besiktning utförd 25 maj 2015 13:38:48, antal: 6  
 25 maj 2015 13:40:03, besiktning utförd den 25 maj 2015 13:39:57, nummer: 0  
 25 maj 2015 13:40:14, besiktning utförd den 25 maj 2015 13:42:04, nummer: 0  
 27 maj 2015 09:12:46, strömvab. start, orsak: -3-fas fjärr [2]  
 27 maj 2015 09:12:46, strömvab. start, orsak: -3-fas fjärr [3]  
 27 maj 2015 09:12:51, modulfel, LINJÄR MOD 1X6A, Cb Ev No/Col: 1/2, KOMMUNIKATION  
 27 maj 2015 09:12:52, systemstart, startkod: 00, Version 2.01.14  
 27 maj 2015 09:12:54 modulfel försvann, LINJÄR MOD 1X6A, Cb Ev No/Col: 1/2, KOMMUNIKATION  
 27 maj 2015 09:13:01, batteritemperatur, temperatur: 21 C  
 27 maj 2015 09:14:05, strömvab. stopp, orsak: -3-fas fjärr [3]

## Menytyp

Menyns blockdiagram

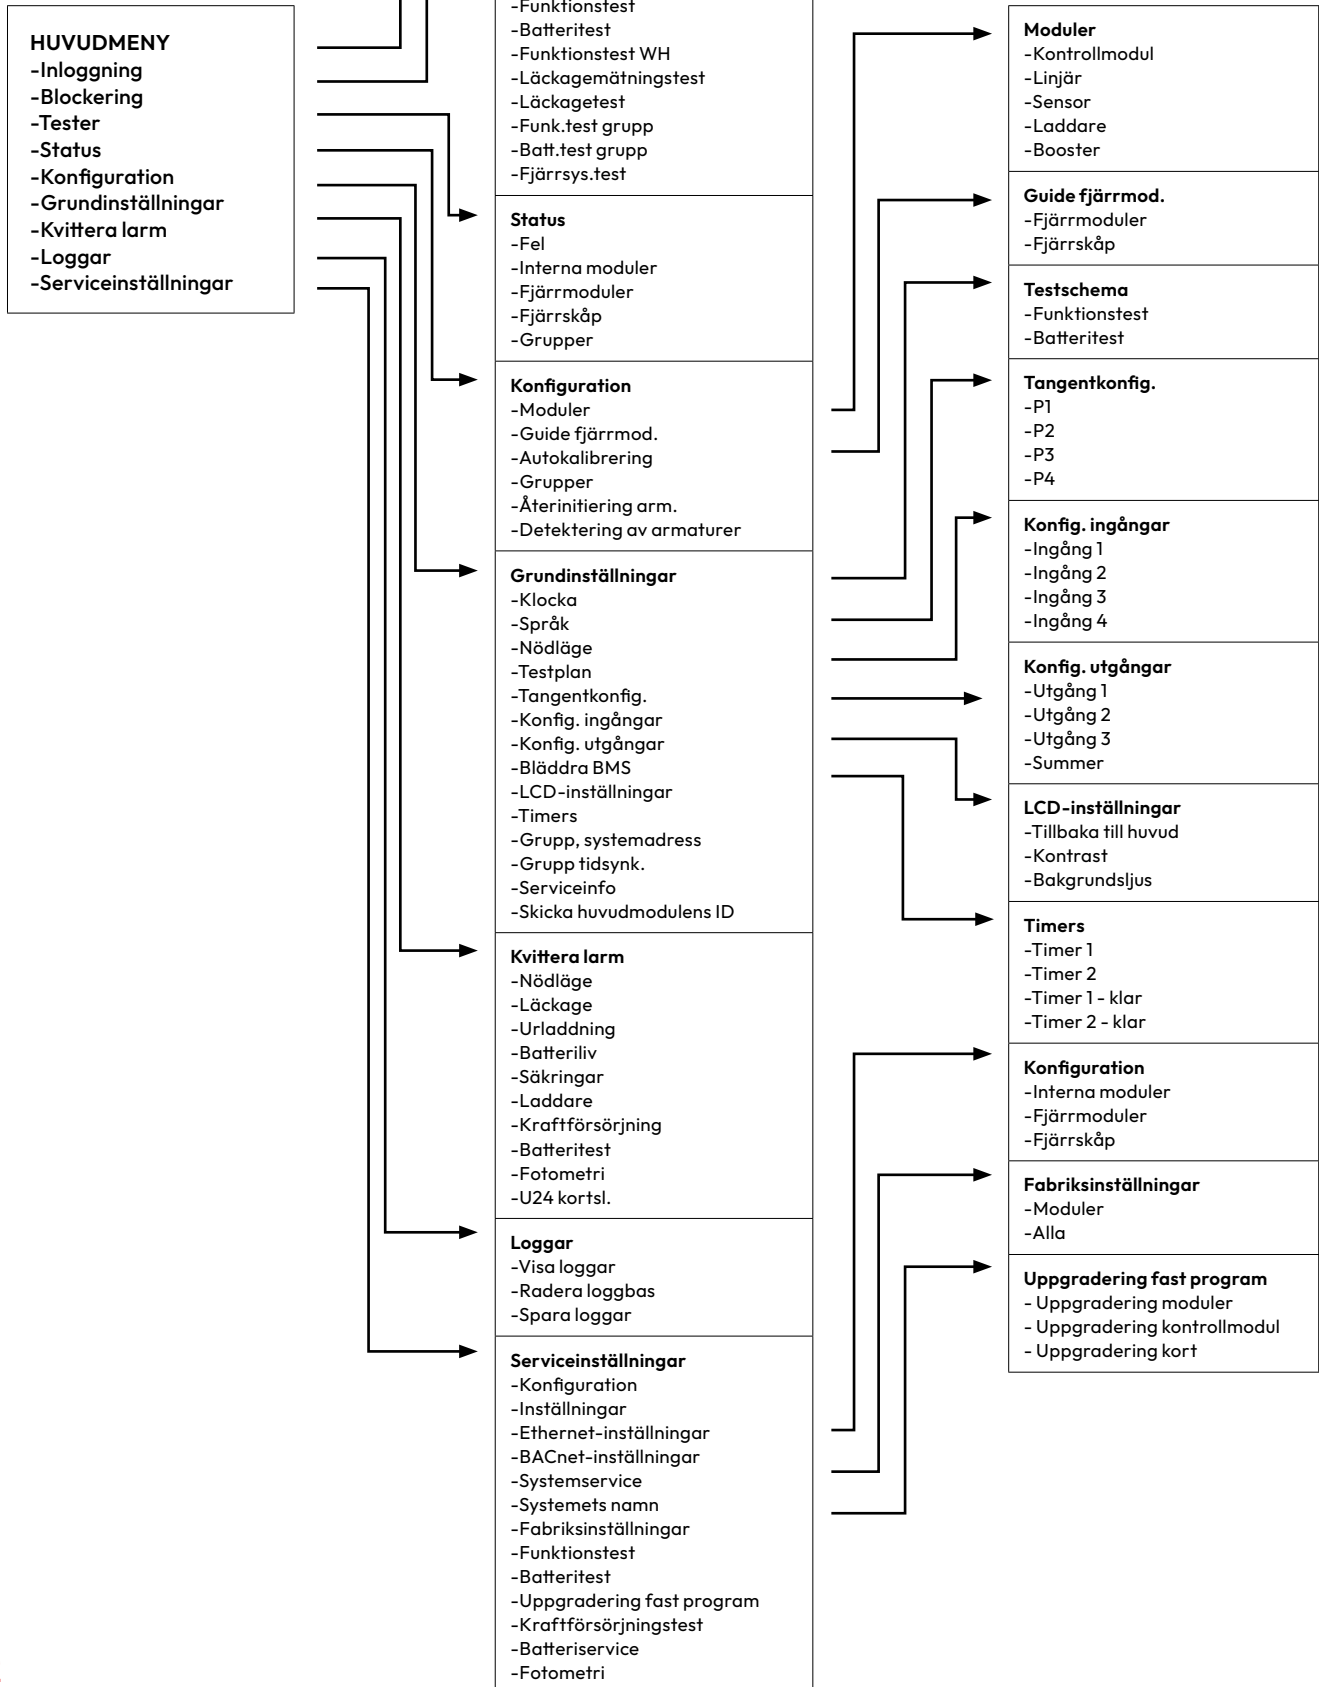

## 10.1 HUVUDMENY

Kontrollprogrammet kommunicerar med användaren med hjälp av tangentbord och LCD. För denna lösning utformades den lämpliga menyn för att navigera med hjälp av följande tangenter: ↑(UPP), ↓(NER), →(HÖGER), ←(VÄNSTER), F1, F2, Ent (RETUR), Esc (ESC). Beroende på vilken skärm du befinner dig i kan tangenterna ha olika funktioner.

Använd tangenterna ↑,↓ för att navigera genom huvudmenyn. Tryck på RETUR för att gå till menyalternativet eller ESC för att gå till övre nivå. Den aktiva raden (den som går in i efter att du tryckt på RETUR) är markerad i vitt. Informationen kan visas på flera rader och i detta fall måste du rulla ner skärmen. Använd tangenterna ↑,↓ för att rulla skärmen.

Startskärmen visar grundläggande information om systemets funktion (driftstatus, DC nätverksparametrar, AC nätverksparametrar, systemets namn, systemets datum och tid).



Om ett TEST utförs visas den återstående tiden för testet på den sista raden (tid- och datumraden). Om du trycker på service på modulen som är installerad i systemet medan hemskrämen visas, öppnas statusskärmen för den angivna modulen automatiskt. I följande tabell visas listan över befintliga meddelanden om systemets operativa status enligt fallande meddelandeprioritet:

Meddelande som visas på skärmen	Beskrivning
MZK BLOCKERAD	Blockering aktiveras från PZS-modul.
PANEL BLOCKERAD	Blockeringen aktiveras med en knapp på kontrollpanelen.
MENY BLOCKERAD	Blockeringen aktiveras från styrenhetens meny.
DATOR BLOCKERAD	Blockering aktiverad från serviceprogrammet.
LON BLOCKERAD	Blockering aktiveras från LON-enheten.
WEBB BLOCKERAD	Blockering aktiveras från webbens gränssnitt.
LON NAV INGEN KOMM	Ingen kommunikation med Lon nav-modul.
LON MOD INGEN KOMM	Ingen kommunikation med modul på LON-buss ansluten via nav.
REM MOD INGEN KOMM	Ingen kommunikation med fjärrmodul.
INT MOD INGEN KOMM	Ingen kommunikation med intern modul.
URLADDNING BATTERI	Skyddsnivå mot djupurladdning av batteri.
FEL	Feltillstånd.
CR-GRUPP AKTIV	En av de kritiska grupperna (grupper med nummer från 0 till 31) aktiva
FEL BRYTARE TRANSF.STATION	Fel växling växelriktare.
FEL UNDERSYS	Fel på undersystem.
FUNKTIONSTEST	Funktionstest pågår.
BATTERITEST	Batteritest pågår.
KALIBRERING	Kalibrering pågår.
ARBETE	Systemets driftläge.

### 10.2 INLOGGNING

Det här alternativet används för att logga in. Utan inloggning finns endast vissa styrenhetsfunktioner tillgängliga.

Det finns fem åtkomstnivåer:

- Användare (inget lösenord)
- Tekniker\*
- Installatör\*
- Konfigurator\*
- Service (tillverkarens åtkomstnivå)

\* lösenord för inloggning kontakta Atavio support.

**▲ OBS** Kod till login tillhandahålls inte utan korrekt utbildning för respektive inloggningsnivå. Nivå 5 är bara till för service och reparation.



Lösenord anges med knapparna UPP/NED, medan positionen ändras med knapparna VÄNSTER och HÖGER. Lösenordet godkänns med RETUR. Nivå 5-Service är endast tillgänglig för Atavio:s servicepersonal.

De andra nivåerna (1-Användare, 2-Tekniker, 3-Installatör, 4-Konfigurator) är tillgängliga för användaren. Kontakta säljaren för att erhålla lösenord för nivå 2, 3 och 4. Följande tabell visar åtkomstområdet för enskilda funktioner för alla fem inloggningsnivåer.

Logga ut efter den inställda tiden i menyn Grundinställningar-> LCD-inställningar -> Tillbaka till huvudmenyn. Utloggningstiden räknas från den senaste användningen av knapparna på styrenheten.

Nivå / Kontonamn	1/Användare	2 /Tekniker	3 / Installatör	4 / Konfigurator	5 / Service
www inloggning	"användare"	"tek"	"install"	"konfig"	"service"
MENY					
Inloggning	+	+	+	+	+
Blockering	+	+	+	+	+
Lokalt system	+	+	+	+	+
Välj system	+	+	+	+	+
Alla system	+	+	+	+	+
Lås källor	-	-	+	+	+
Inställningar	-	-	+	+	+
Tester	-	+	+	+	+
Funktionstest	-	+	+	+	+
Batteritest	-	-	-	+	+
Funktionstest WH	-	+	+	+	+
Läckagemätningstest	-	-	-	+	+
Läckagetest	-	+	+	+	+
Gruppfunktionstest	-	+	+	+	+
Grupp batteritest	-	-	-	+	+
Test av fjärrsystem	-	-	-	+	+
Status	+	+	+	+	+
Fel	+	+	+	+	+
Interna mod	+	+	+	+	+
Extern mod.	+	+	+	+	+
Externt skåp	+	+	+	+	+
Grupper	+	+	+	+	+
Konfiguration	-	-	+	+	+
Moduler	-	-	+	+	+
Guide fjärrmoduler	-	-	-	+	+
Autokalibrering	-	-	+	+	+
Grupper	-	-	+	+	+
Kritisk grupp 1	-	-	-	-	+
Återinitiering av armaturer	-	-	+	+	+
Detektering av armaturer	-	-	+	+	+
Grundinställningar	-	-	+	+	+
Klocka	-	-	+	+	+
Språk	-	-	+	+	+
Återställningstid	-	-	-	+	+
Testplan	-	-	-	+	+
Tangentkonfig.	-	-	-	+	+
Konfig. ingångar	-	-	-	+	+
Konfig. utgångar	-	-	-	+	+
Bläddra BMS	-	-	-	+	+
LCD-inställningar	-	-	-	-	+
Timers	-	-	-	-	+
Grupp och systemadress	-	-	-	+	+
Tid för synkroniseringsgrupp	-	-	-	+	+
Serviceinfo	-	-	-	-	+
Skicka huvudmodulens ID	-	-	+	+	+
Kvittera larm	-	+	+	+	+
Nödläge	-	+	+	+	+
Läckage	-	+	+	+	+
Urladdning	-	+	+	+	+
Batteriliv	-	+	+	+	+
Säkringar	-	+	+	+	+
Laddare	-	+	+	+	+
Kraftförsörjning	-	+	+	+	+
Batteriservice	-	+	+	+	+
Fotometri	-	+	+	+	+
U24 kortsl.	-	+	+	+	+
Minneskort	+	+	+	+	+
Visa loggar	+	+	+	+	+
Spara loggar	+	+	+	+	+
Ta bort loggar	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Konfiguration	-	-	-	+	+
Intern mod	-	-	-	+	+
Extern mod.	-	-	-	+	+
Externt skåp	-	-	-	+	+


## 10. MENYTYP

Serviceinställningar -> Inställningar	-	-	-	-	+
Tröskelvärde för läckage	-	-	-	-	+
Tröskelvärde fränk. batteri	-	-	-	-	+
Servicevarning	-	-	-	-	+
ML-S index	-	-	-	-	+
BACnet	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Ethernet	-	-	+	+	+
IP	-	-	+	+	+
MASK	-	-	+	+	+
GW	-	-	+	+	+
DNS	-	-	+	+	+
DHCP	-	-	+	+	+
Serviceinställningar -> BACnet	-	-	+	+	+
Serviceinställningar -> Systemservice	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Systemnamn	-	-	+	+	+
Serviceinställningar -> Fabriksinställningar	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Funktionstest	-	-	-	-	+
Uppvärmningstid	-	-	-	-	+
Stabiliseringstid	-	-	-	-	+
Skifttid	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Batteritest	-	-	-	-	+
Varaktighet	-	-	-	-	+
Varaktighet i procent	-	-	-	-	+
Skifttid	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Uppgradering moduler	-	-	-	+	+
Uppgradering Ctrl. Modul	-	-	-	+	+
Uppgradering kort	-	-	-	+	+
Serviceinställningar -> Strömförsörjningstest	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Batteriservice	-	-	-	-	+
Serviceinställningar -> Fotometri	-	-	-	-	+
<b>MENY</b>					
Modul meny	+	+	+	+	+
Installera modul	-	-	-	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Övervakningstyp	-	-	+	+	+
Parametrar	-	-	+	+	+
Armatörövervakning-> Detektering (Lägg till online)	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Återinitiering	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Namn	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Status	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Ställ in läge	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Ta bort	-	-	+	+	+
Armatörövervakning -> Lägg till offline	-	-	+	+	+
Gemensam	-	-	+	+	+
Inställningar	-	-	+	+	+
DC-läge	-	-	+	+	+
Variation	-	-	-	+	+
Överström	-	-	-	+	+
Relädrift	-	-	-	+	+
Komm impuls	-	-	-	+	+
Kalibrering	-	-	+	+	+
Modultest	-	-	+	+	+
Modulinformation	+	+	+	+	+
Modulnamn	-	-	+	+	+
Kretsarnas namn	-	-	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Ta bort	-	-	-	+	+
<b>MOD SENSOR</b>	+	+	+	+	+
Installera modul	-	-	-	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Parametrar	-	-	+	+	+
Modulinformation	+	+	+	+	+
Modulnamn	-	-	+	+	+
ngångarnas namn	-	-	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Ta bort	-	-	-	+	+



LADDARE	+	+	+	+	+
Installera modul	-	-	-	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Parametrar	-	-	+	+	+
Batterikapacitet	-	-	+	+	+
Flytande spänning	-	-	+	+	+
Startspänning	-	-	+	+	+
Aktivera batterisensorer	-	-	+	+	+
36 batterisensorer	-	-	+	+	+
Batterisensorer	-	-	+	+	+
Lägg till	-	-	+	+	+
Status	-	-	+	+	+
Konfiguration	-	-	+	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Konfig. utgångar	-	-	-	+	+
Blockering	-	-	+	+	+
Shunt nolljustering	-	-	-	+	+
Felsökningsinformation	-	-	+	+	+
Modulinformation	+	+	+	+	+
Modulnamn	-	-	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Ta bort	-	-	-	+	+
BOOSTER	+	+	+	+	+
Installera modul	-	-	-	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Modulinformation	-	-	+	+	+
Modulnamn	+	+	+	+	+
Felsökningsinformation	-	-	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Ta bort	-	-	-	+	+
MOD KONTROLL	+	+	+	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Ändra plats	-	-	-	+	+
Modulinformation	+	+	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Modul meny	+	+	+	+	+
Installera modul	-	-	-	+	+
Uppgradering fast program	-	-	-	+	+
Fel	-	-	+	+	+
Modulinformation	+	+	+	+	+
Modulnamn	-	-	+	+	+
Återställ modul	-	-	+	+	+
Ta bort	-	-	-	+	+
BLOCKERAD (knapp BLOCKERA på panelen)					
Blockering/frigöring av systemet	+	+	+	+	+
FUNKTIONSTEST (FT-knappen på panelen)					
Starta funktionstest	-	+	+	+	+
BATTERITEST (BT-knappen på panelen)					
Starta batteritest	-	-	-	-	+

När du försöker ändra en funktion och du inte är inloggad på lämplig nivå kommer skärmen att visas med följande information: "Inloggning: Nej". I detta fall, gå tillbaka till inloggningsmenyn och logga in riktigt.

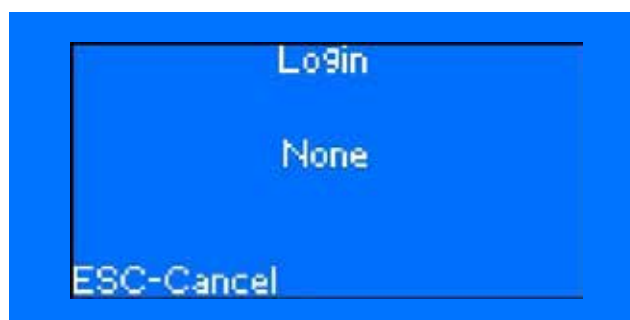

## 10. MENYTYP

### 10.3 BLOCKERING


Styrenhetens program stöder ett antal blockerade källor för linjära moduler. Blockeringen orsakar urkopplingen av den linjära modulens kretsar som är underordnad till en given styrenhet.

Stödda blockeringskällor:

- Blockering från fjärrstyrd signalpanel
- Blockering från styrenhetens meny
- Blockering med en knapp på kontrollpanelen
- Blockering från webbens gränssnitt
- Blockering från PC-program
- Blockering från andra styrenheter via LON (varje system inom gruppen är en separat källa till spärning)

Aktuell spärstatus med angivna aktiva blockeringskällor finns på styrenhetens meny. Varje system inom gruppen kan blockera andra system i samma grupp. Informationen på varje låskälla lagras i en separat bit av blockeringsbitfältet. Nuvarande blockeringsstatus är ett resultat av logisk operation med avseende på tillståndet på alla blockeringskällors bit.



**Blockeringsmenyns skärm:**



Använd pil UPP eller pil NER för att välja blockeringen och godkänn med RETUR.

### 10.3.1 BLOCKERING -> LOKALT SYSTEM


På den här menyn kan du låsa eller låsa upp alla linjära moduler som stöds av det system du använder.

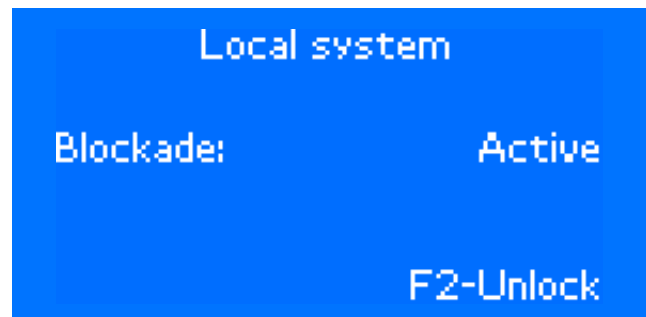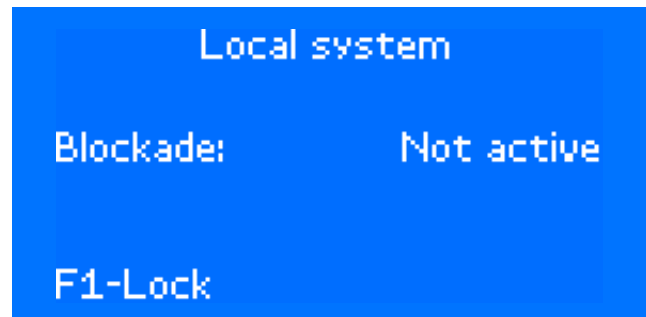

Funktionen väljs med F1-knappen – blockering på eller F2-knappen – blockering av. Använd ESC för att avbryta inställningen. Använd retur för att bekräfta valet.

### 10.3.2 BLOCKERING -> VÄLJ SYSTEM


På den här skärmen kan du låsa fjärrsystemet som är anslutet via LON-nätverk och tillhör samma grupp.

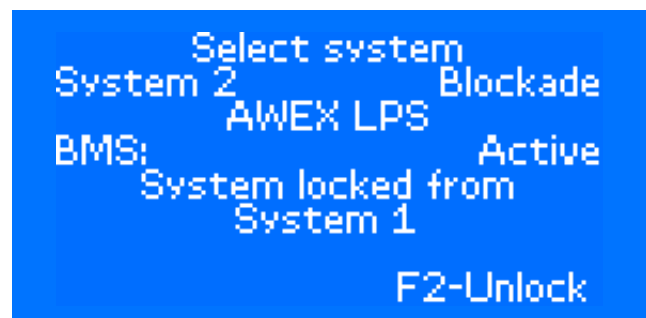


System kan väljas via piltangent höger eller vänster. För blockering av systemet välj F1 (blockera ON/lås systemet) F2 (Blockera OFF / lås upp)

### 10.3.3 BLOCKERING -> ALLA SYSTEM

Den här skärmen används för att låsa och låsa upp alla system med gruppen. För att låsa alla system i gruppen, ställ låsflaggan från låssystemet i alla system i gruppen.

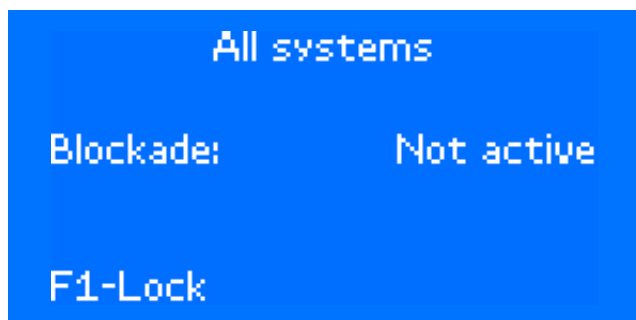


Låsningen av valt skåp görs med F1-knappen – låsning på eller F2-knappen – låsning av.

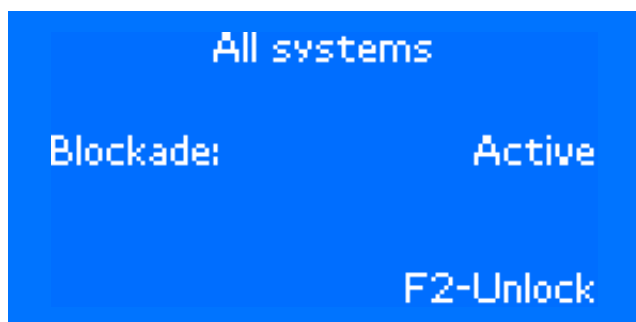

### 10.3.4 BLOCKERING -> LÅSKÄLLOR

På den här skärmen kan du visa status för systemlås och låskällor. Det är möjligt att ta bort låset från den valda källan eller alla låskällor.

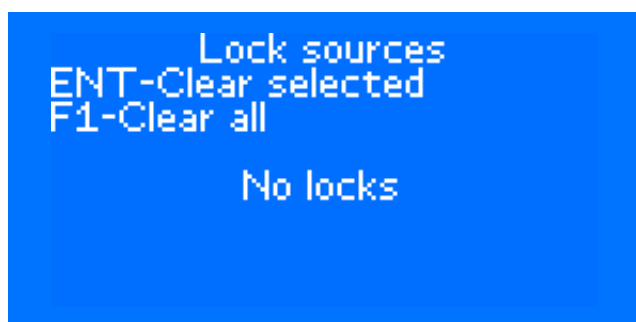


Låskällor tas bort med RETUR – ta bort valt lås (använd UPP- eller NER-pilarna för att välja låset) eller F1-knappen – tar bort alla lås. OBS! I alternativet för radering av blockeringen kan du bara ta bort låset som krävs av andra CBS-LPS-enheter som är verksamma inom den specifika gruppen eller med PZS-LON-modul. På den här platsen kan du inte ta

bort ett lås som aktiveras av styrenheten B1-B2 eller genom att trycka på knappen BLOCKERING på styrenheten. I botten finns det en lista över aktiva lås.

### 10.3.5 BLOCKERING -> INSTÄLLNINGAR

Skärmen används för att ställa in två funktioner: aktivera systemet för att låsa externa system (andra CBS-LPS-skåp kombinerade i en enda grupp) och aktivera systemet för att svara på spärren som ställts in för det i ett annat system i den specifika gruppen. Den här inställningen är tilldelad till BLOCK-knappen på kontrollpaneler. Funktionen är oberoende av funktionens spärr -> Systemval.

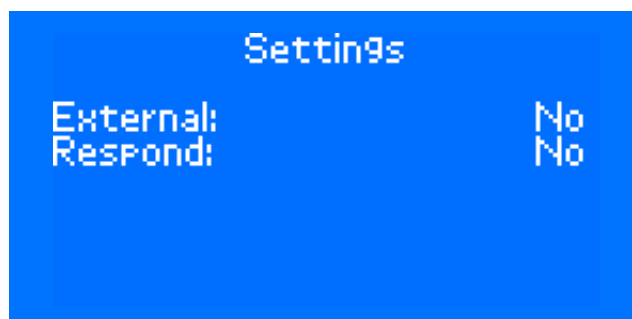

Använd knapparna UPP, NED, HÖGER eller VÄNSTER för att ändra inställningarna. Tryck på RETUR för att godkänna eller ESC för att avbryta valet.

### 10.4 TESTER

Programmet för styrenheten stöder tre typer av systemtester: funktionell, batteri och läckage. Vid användning av strömövervakningstester är kalibreringsförfarandet också tillgängligt. Manuella tester kan utföras på det lokala systemet och på den lokala gruppen via styrenhetens meny eller Smart Visio serviceprogram.


Kalibrering kan utföras via styrenhetens meny eller serviceprogrammet på de linjära modulernas alla kretsar i systemet eller för kretsarna på endast en vald linjär modul (alternativ som finns på styrenhetens meny). Inledningen av kalibreringen resulterar i att kretsarna startar i AC-läge under uppvärmningstiden enligt funktionstestetets inställning. Sedan kopplas kretsarna till likströmläget under stabiliseringstiden som anges för funktionstestet. Resultaten i form av effekt som förbrukas av den linjära modulens kretsar sparas i ett icke-flyktigt minne i styrenheten.

## 10. MENYTYP

Funktionstestet gör det möjligt att testa kretsarnas funktion. Under provningen drivs kretsarna i växelströmsläge under uppvärmningstiden. Sedan kopplas kretsarna till likströmsläget under stabiliseringstiden. Kretsarnas strömförbrukning jämförs med de kalibrerade värdena och avvikelserna beräknas baserat på skillnaden i värden. Testresultatet för varje krets lagras i loggminnet. I styrenhetens meny är det möjligt att välja funktionstest utan uppvärmningsfas. Batteritestet gör det möjligt att kontrollera reservbatteriets tid. Batteritestet består av funktionstest och ett riktigt reservbatteritest.

Testerna kan aktiveras manuellt eller automatiskt. Den automatiska aktiveringen sker enligt test-schema. Om grupp- och systemadress har konfigurerats för systemet är det också möjligt att aktivera och stoppa testerna inom hela gruppen. Grupp-tester kan utföras via styrenhetens meny eller Smart Visio-programmet. För start-/stoppkommando av testet i ett fjärrsystem kan du i styrenhetens meny kontrollera om åtgärden lyckades (systemstatus). För start- eller stoppkommando av hela gruppens test, visas ingen information som anger om testet startades/slutfördes korrekt i alla system som ingår i gruppen. Om ett automatiskt test startas enligt schemat, skickar systemet med master-status i gruppen även ett startkommando till hela gruppen. Den tredje typen är läckagetestet. Under det här testet växlar systemet till likströmsläge för att mäta läckagetiden. Testresultatet är informationen om läckkonduktans i den angivna kretsen. Dessutom visar systemet om systemet sker på plus- eller minuskabeln.


Testmenyns skärm:

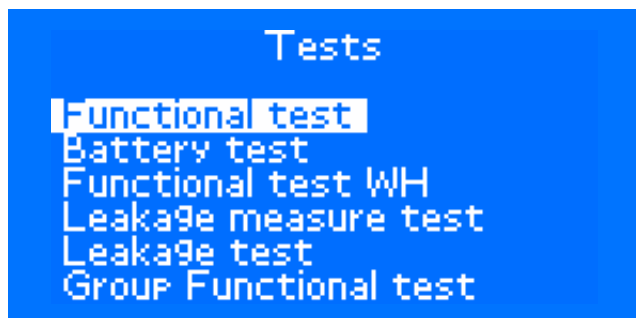


Använd pil UPP eller pil NER för att välja testerna och godkänn med RETUR.

### 10.4.1 TESTER-> FUNKTIONSTEST

Med det här alternativet kan du utföra det manuella funktionstestet förutsatt att förhållandena möjliggör dess prestanda.



När det godkänns kommer testet att starta:

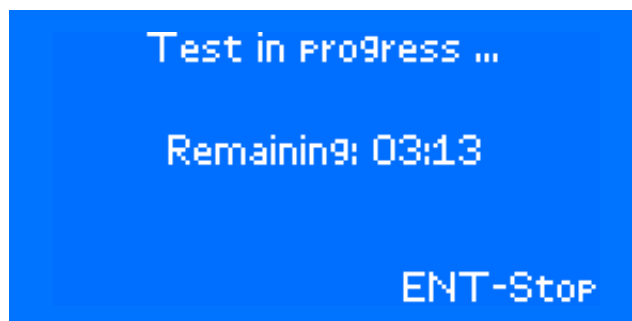

Efter avslutat test öppnas skärmen med uppmaningen om att starta testet. Vid ett fel (t.ex. inga batterier anslutna), kommer systemet inte att gå till testet. När testet har aktiverats visas felmeddelandet i några sekunder och sedan återgår systemet till föregående skärm.

- Funktionstestets parametrar definieras i menyn Serviceinställningar.

### 10.4.2 TESTER -> BATTERITEST

Fönstrens funktionalitet och sekvens är de samma som för Tester -> Funktionstest, men ett annat test startas.


- Batteritestets parametrar definieras i menyn Serviceinställningar.

### 10.4.3 TESTER -> FUNKTIONSTEST WH (UTAN UPPVÄRMNINGSFAS)

Fönstrens funktionalitet och sekvens är de samma som för Tester -> Funktionstest, men ett annat test startas.


#### 10.4.4 TESTER -> LÄCKAGEMÄTNINGSTEST

Med det här alternativet kan du utföra läckagemätningstestet för hela CB-skåpet. Tryck på F1- eller F2-knappen för att utföra läckagetestet på plus- eller minusmatning. Läckström som mäts visas på den här skärmen. Testet är endast möjligt om laddaren är konfigurerad och ansluten i systemet. Om det inte finns någon kommunikation med laddaren eller om laddaren inte är konfigurerad i systemet, visas meddelandet "Test är inte möjligt" med orsaken.

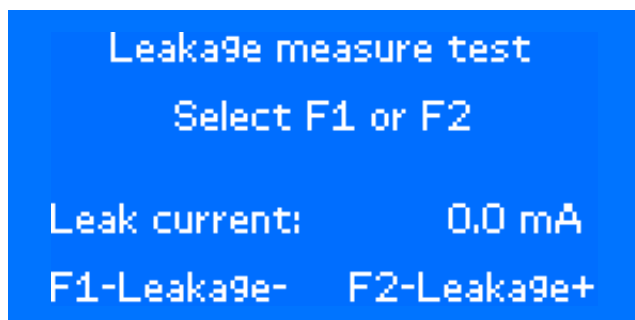

#### 10.4.5 TESTER -> LÄCKAGETEST


Med det här alternativet kan du utföra läckagetestet för kretsar i CB-skåpet. Tryck på RETUR för att starta testet genom att aktivera kretsarna en i taget. Mätningen görs med likspänning. I slutet visas testresultaten – information som säger på vilken krets (och på vilken tråd: + eller -) på den linjära modulen som läckaget inträffar. Förutom den information som visas på styrenheter börjar de röda lysdioderna blinka på kretsarna med läckström.

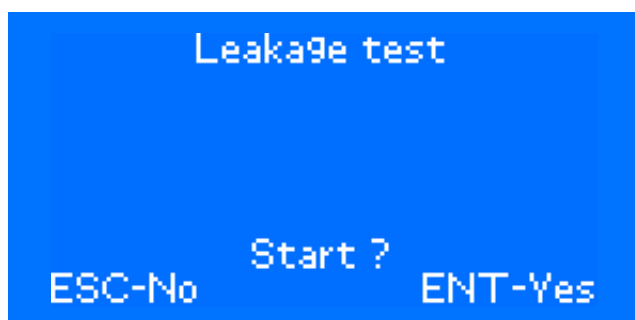

- Läcksökningsnivån är inställd i menyn Serviceinställningar.

#### 10.4.6 TESTER -> GRUPPFUNKTIONSTEST


Med det här alternativet kan du skicka kommandot för att starta och stoppa funktionstestet till alla system som är tilldelade till den grupp som enheten ingår i.

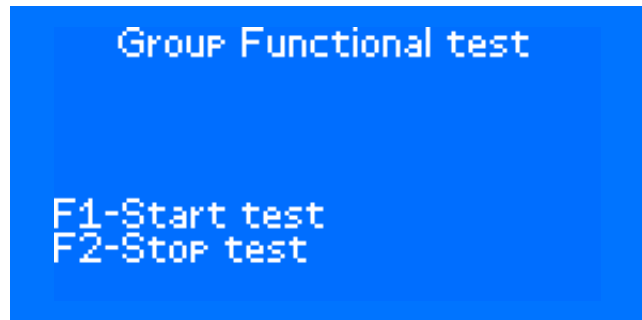

Använd F1- och F2-knapparna för att starta och avbryta testet.

#### 10.4.7 TESTER -> GRUPPBATTERITEST


Med det här alternativet kan du skicka kommandot för att starta och stoppa batteritestet till alla system som är tilldelade till den grupp som enheten ingår i.

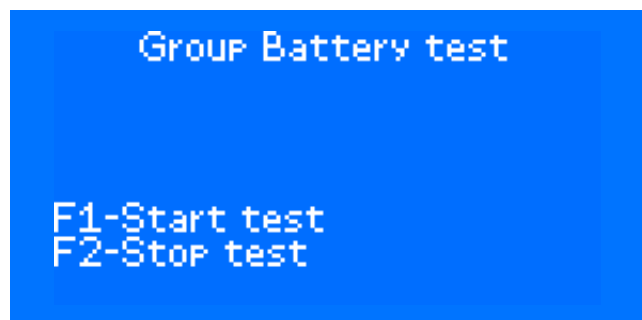

Använd F1- och F2-knapparna för att starta och avbryta testet.


#### 10.4.8 TESTER -> TEST AV FJÄRRSYSTEM

Med det här alternativet kan du skicka kommandot för att starta och stoppa funktions- eller batteritestet till alla system som är tilldelade till den grupp som enheten ingår i.

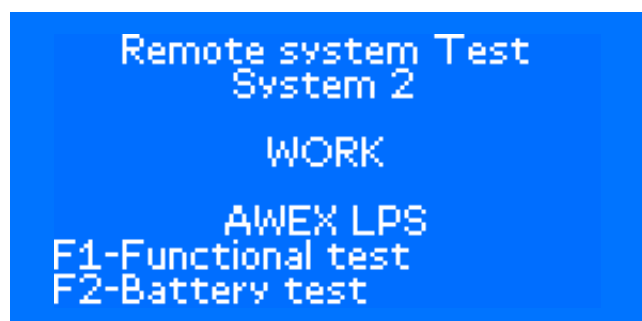

Använd F1- och F2-knapparna för att starta relevant test. Tryck på RETUR för att avbryta testet.


### 10.5 STATUS

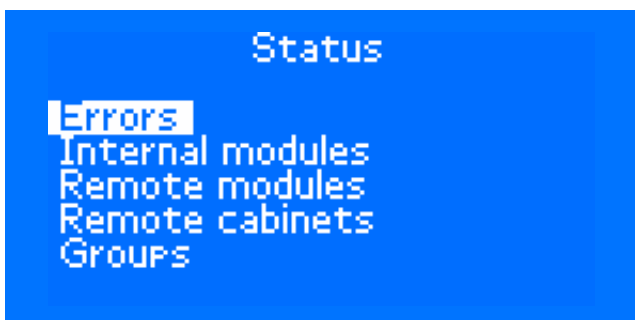

Använd pil UPP eller pil NER för att välja status som ska kontrolleras och godkänn med RETUR.

#### 10.5.1 STATUS -> FEL

Efter val av det här objektet visar styrenheten endast moduler som innehåller fel eller inte kan kommuniceras med. Använd knapparna UPP, NER och RETUR för att granska listan över moduler som rapporterade fel och listan över aktiva fel för var och en av dem.

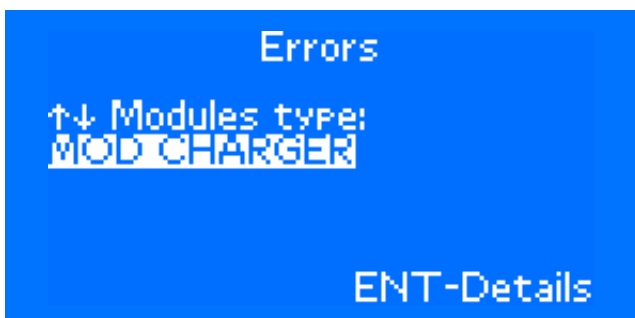

När systemet fungerar korrekt visas informationen Fel: INGA visas på skärmen.


#### 10.5.2 STATUS -> INTERNA MODULER

Efter val av Status -> Interna moduler, visas skärmen som beskriver status för en viss modul. Tryck på RETUR för att visa en detaljerad rapport om status för en viss modul. Den detaljerade rapporten skiljer sig för varje typ av modul. För att inte leta efter modulen med en viss status för länge, kan du trycka på serviceknappen på den valda modulen. Då visar systemet automatiskt status för denna modul. Använd F1-knappen för att identifiera modulen i vald position X, Y. Om det finns några aktiva fel, tryck på F2-knappen för att visa listan.


Den plats där modulens placering visas beror på typen av modul:

- (rad, kolumn) – för interna moduler
- [adress] – för fjärrmoduler
- [adress] (index) – för fjärrskåp. \* i indexfältet betyder att den specifika placeringen är avsedd för NAV-modulen.

Dessutom kan du trycka på RETUR på statusskärmen för att visa detaljerad information om enhetens status. Till exempel för sensormoduler är det aktuell status på ingångar och deras namn, medan för linjära moduler är det parametrar och namn på kretsar. För ML-E linjära moduler visas kretsstatusen beroende på förinställd typ av kretsövervakning. Använd pil UPP eller pil NER för att flytta mellan successiva linjära modul-kretsar. När armaturövervakning är inställd, visas information om kretsstatus och lampans status. De successiva linjerna visar: modulens placering, modulens status, alla armaturers status, kretsnummer med information om den är på eller av, kretsnummer, strömkrets, effektmätning under testet.

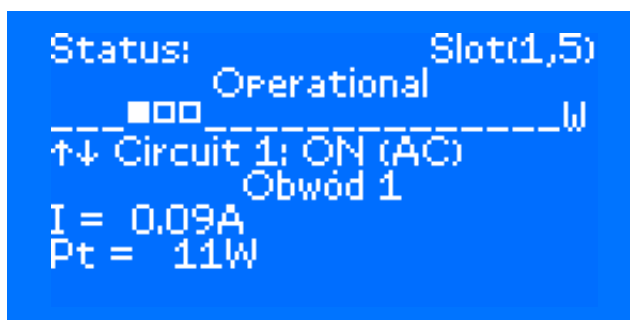

När den aktuella övervakningen är inställd visas statusen som är relaterad till andra linjära moduler. De följande raderna visar: modulens placering, modulens status, kretsnummer med information om den är på eller av, kretsnummer, strömkrets, effektmätning under testet samt avvikelser och effektmätningen under kalibreringen.

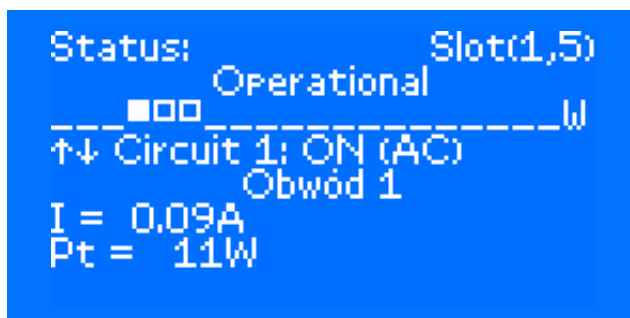

För sensormodul är skärmen ordnad på följande sätt. De successiva raderna visar: modulens placering, modulens status, ingångens status (A-aktiv, N-inaktiv), beskrivningar av A- och N-symboler, ingångsnamn.

```

Status:           Slot(3,7)
                Operational

Input:   N N N N N N N N
A-Active           N-Not active

Input Name 1:
                Wejscie1

```

### 10.5.3 STATUS -> FJÄRRMODULER

Efter val av fjärrmodulernas alternativ, visas skärmen med information om status för ELS-230- och CZF-LON-moduler. Skärmen är ordnad på följande sätt.

```

Status:           Address[3]
                Operational

Input:   N N N N N N N N
3PH: N
A-Active           N-Not active

Input Name 1:

```

Använd pil UPP eller NER för att flytta mellan successiva fjärrmoduler. Tryck på RETUR för att kontrollera ingångarnas status för den avsedda fjärrmodulen. A anger en aktiv ingång och N anger en inaktiv ingång. Tryck på F1 för att starta identifieringen.

### 10.5.4 STATUS -> FJÄRRSKÅP

Efter val av fjärrskåpens alternativ, visas skärmen med information om status för NAV-moduler. Skärmen är ordnad på följande sätt.

```

Status:           Address[1](*)
                Not installed

↑↓ Remote cab.   ↔ Module

```

Använd pil UPP eller NER för att flytta mellan successiva fjärrskåp (NAV-moduler). Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att flytta till sensor och linjära moduler placerade i följande fjärrskåp. Tryck på RETUR för att kontrollera statusen för NAV-modulen – information om växelström och strömförsörjningsvärden 24V (AC och DC) visas.

### 10.5.5 STATUS -> GRUPPER

Efter val av detta objekt kan du kontrollera vilka kontrollgrupper som för närvarande är aktiva. När du har valt en kontrollgrupp kan du kontrollera vilka sensorer (signaler) i den valda gruppen som är aktiva. När du har angett status -> Kontrollgrupper kan du se vilka kontrollgrupper som för närvarande är aktiva.

Active groups

```

↑↓ Group: 001
001: Critical group 1
010: Critical group 10

```

ENT-Details

Använd pil UPP eller pil NER för att visa vilka kontrollgrupper som är aktiva. Efter val av den aktiva gruppen kan du trycka på RETUR för att visa sensorer som har aktiverat den specifika gruppen. Använd pil UPP eller pil NER för att visa vilka sensorer som för närvarande är aktiva.

Active groups

```

Active sensors: 001
Internal module 34: 2

```

Använd ESC för att gå till skärmen för val av en aktiv grupp.


Active groups

No active group

Om det inte finns några aktiva kontrollgrupper när du har öppnat menyn, visas meddelandet att aktiva grupper saknas.


### 10.6 KONFIGURATION

Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande konfiguration och godkänn med RETUR.

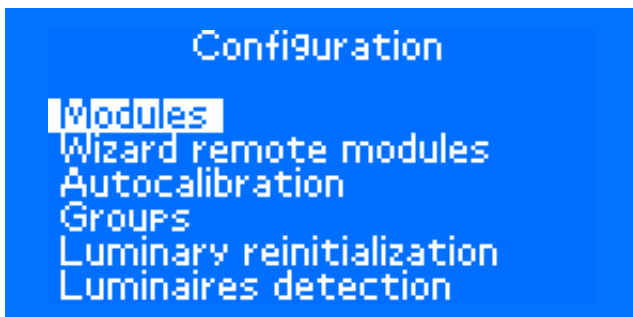


#### 10.6.1 KONFIGURATION -> MODULER

Med det här menyalternativet kan du konfigurera den angivna modulen. Efter val av detta objekt, kan du ange mer i detalj vilken typ av modul som du letar efter. Du kan välja mellan styrmodul, linjära moduler, sensormoduler, laddare och booster:

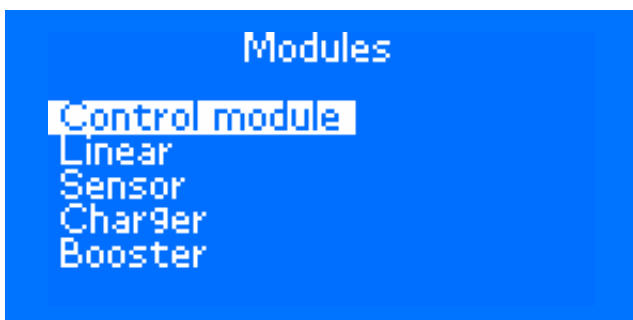

För att inte leta efter modulen med önskad konfiguration för länge, kan du trycka på serviceknappen på den valda modulen efter valet av ett av objekten. Då visar systemet automatiskt konfigurationen för denna modul. T.ex.:

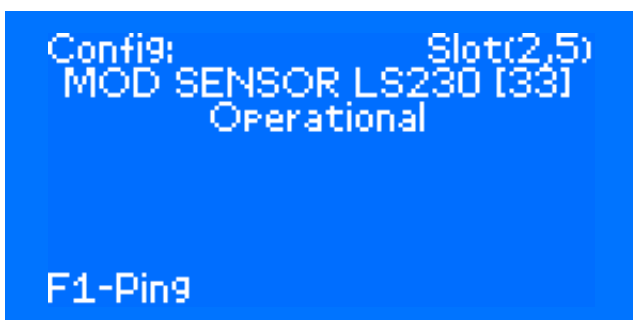

Den plats där modulens placering visas beror på typen av modul:

- (rad, kolumn) – för interna moduler
- [adress] – för fjärrmoduler
- [adress](index) – för fjärrskåp.

\* i indexfältet betyder att den specifika placeringen är avsedd för NAV-modulen.

Tryck på RETUR för att visa skärmen Alternativ där du kan välja åtgärden från popupmenyn som ska utföras på den angivna modulen.



Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande alternativ och godkänn med RETUR. Varje typ av modul kan ha en särskild alternativlista. I allmänhet kan du välja mellan följande alternativ:


- **Uppgradering av fast program** – det här alternativet är tillgängligt för linjära moduler, sensormoduler och laddare.
- **Övervakningstyp** – detta alternativ är endast tillgängligt för ML-E linjära moduler
- **Parametrar** – det här alternativet är tillgängligt för linjära moduler, sensormoduler och laddare.
- **Batterisensorer** – det här alternativet är endast tillgängligt för LADDARE
- **Modulnamn** – det här alternativet är tillgängligt för alla moduler
- **Kretsnamn** – detta alternativ är endast tillgängligt för linjära moduler
- **Ingångsnamn** – detta alternativ är endast tillgängligt för sensormoduler
- **Inställningar** – detta alternativ är endast tillgängligt för LINJÄRA moduler
- **Kalibrering** – detta alternativ är endast tillgängligt för LINJÄRA moduler
- **Modulinformation** – det här alternativet är tillgängligt för alla moduler
- **Modulprovning** – detta alternativ är endast tillgängligt för linjära moduler



- **Ta bort** – det här alternativet är tillgängligt för alla moduler
- **Fel** – det här alternativet är tillgängligt för alla moduler om de har aktiva fel
- **Ändra position** – det här alternativet är endast tillgängligt för styrmodul
- **Blockering** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare
- **Konfiguration av ingångar** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare
- **Felsökningsinformation** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare och booster
- **Gemensam** – detta alternativ är tillgängligt för ML-E linjära moduler
- **Shunt nolljustering** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare
- **Återställning modul** – det här alternativet är tillgängligt för linjära moduler, sensormoduler och laddare.



De enskilda alternativen beskrivs nedan:

- **Uppgradering av fast program** – används för att uppdatera programvaran för enskilda moduler (linjära moduler, sensormoduler, laddare)

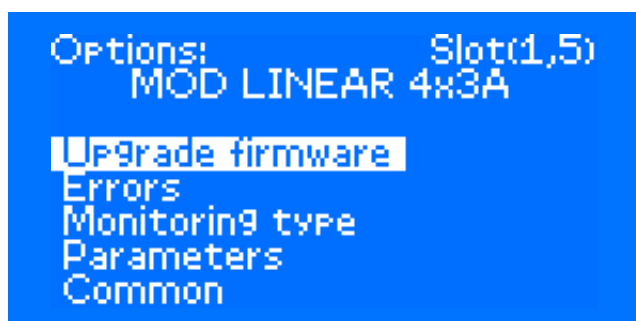


Tryck på RETUR för att visa listan över filer med programvara som är kompatibla med den valda modulen (filer sparade på SD-kort som sitter i styrenheten). När rätt fil har valts och godkänts med RETUR uppdaterar systemet programvaran. Det kan ta ett par minuter.

- **Övervakningstyp** – används för att ställa in driftläget för ML-E-modul – kretsövervakning, armaturövervakning eller kombinerat läge. Godkänn med RETUR och pil UPP eller pil NER för att välja den krets som du vill ändra inställningen för. Använd sedan pil UPP eller pil NER för att välja relevant driftläge för kretsen. Godkänn ditt val med RETUR.

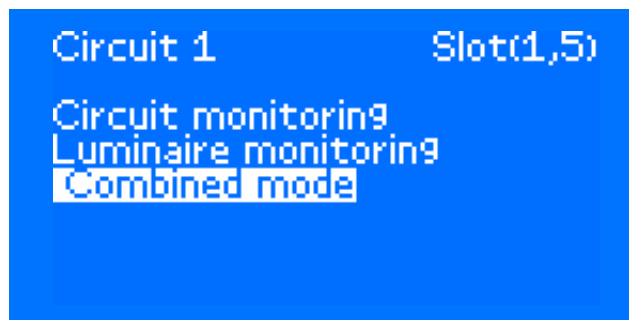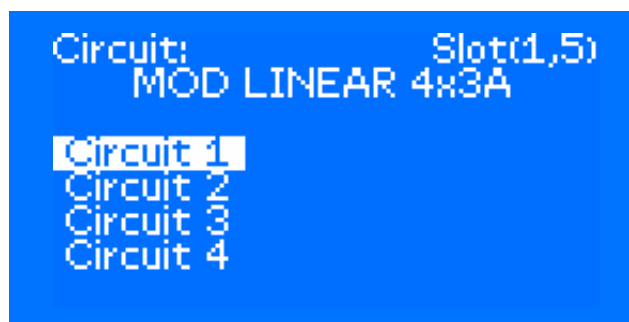


Det kombinerade läget gör att du kan styra hela kretsen med samtidig övervakning av armaturer.

- **Parametrar (ML-modul)** – används för konfiguration av parametrar för en viss typ av modul. Efter val av det här alternativet visas skärmen med parametrar som du kan konfigurera i den modulen. För linjära moduler visas ytterligare en skärm där du kan välja kretsnumret vars parametrar som du vill konfigurera:

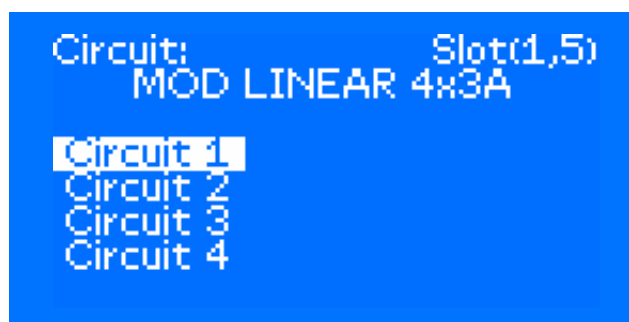

Efter val av kretsen, visas skärmen där du kan välja driftläget. Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att välja önskat läge.

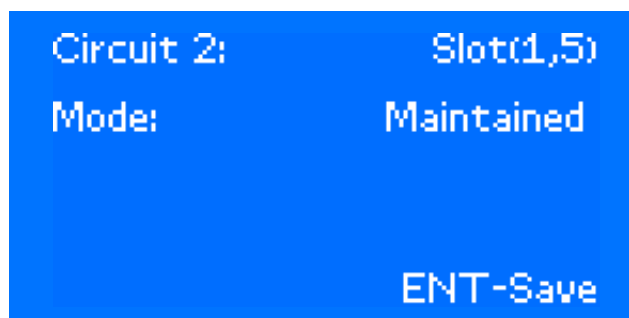

## 10. MENYTYP

Efter val av omkopplingsbart läge, ställ in kontrollgrupperna (i icke hållet och hållet läge, följande skärm hoppas över). Den grupp som ändras blinkar på skärmen. Använd pil UPP eller pil NER för att ändra parametervärdet. Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att flytta till nästa parameter.

```
Circuit 2:          Slot(1,5)
↔ Group          ↑↓ Position
Critical group 1:  Absence
Critical group 2:  Absence
Control group 1:  Absence
Control group 2:  Absence
Control group 3:  Absence
```

Tryck på ESC för att lämna parametrarnas skärm eller RETUR för att gå till nästa skärm (bekräftar ändringen av inställningar).

```
Save ?
ESC-No          ENT-Yes
```

- **Parametrar (ML-E-modul)** – om armaturövervakningsläget väljs för ML-E-modul i kommunikation med adressmoduler kan du programmera parametrarna för adressmoduler. Efter inmatning av parametrarna i ML-E linjära krets med förinställd armaturövervakning, visas följande skärm (den första raden visar kretsnummer och modulplats, den andra raden – status, den tredje – vald armatur och den fjärde – vald åtgärd):

```
Circuit 1          Slot(1,5)
---■□□-----|
↔ All Luminaires
↑↓ Detection
ENT-Save
```

Antalet armaturer som konfigureras ändras från 1 till 20 och du kan också välja W, d.v.s alla armaturer.

I alla armaturers förkortade status blinkar den valda armaturen. Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att välja antal armaturer som ska konfigureras. Statusen för enskilda adressmoduler är följande:

- '\_' – ingen modul
- '?' – modulen är inte klar
- !' – Ingen kommunikation med fjärrmodul
- ☒ – modulfel
- + – DC-operation
- "X" – modul aktiveras med hög prioritetsgrupp (kritisk)
- – modul aktiv – icke hållen drift eller modul aktiverad med kontrollgrupper med nummer 31-254
- – modul inaktiv – hållen drift eller borttonad i omkopplingsbart läge
- 'b' – okänd status för adressmodul. Denna status bör inte inträffa vid normal drift

Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att välja typen av konfiguration. Följande åtgärder finns tillgängliga:


- **detektera** – fysisk adressmodul kommer att läggas till
- **lägg till offline** – adressmodul kommer att läggas till i systemet oavsett om den är fysiskt ansluten för tillfället. När adressmodulen har lagts till offline ska den initieras om efter att ha anslutit den till systemet.
- **ta bort** – adressmodul tas bort från systemet oavsett om den är fysiskt ansluten till modulen för tillfället.
- **inställningsläge** – följande alternativ är tillgängliga: icke hållen drift, hållen drift (innebär en situation där ingen kontrollgrupp är tilldelad till adressmodulen), eller så kan upp till åtta kontrollgrupper ställas in för den angivna modulen. De två första kontrollgrupperna kan endast väljas från kritiska grupper (larm), d.v.s. grupper nummerade 1-32, för grupper mellan tre och sex kan du välja kontrollgrupperna (33-96), den sjunde gruppen är BMS-gruppen (97-112), och den åttonde gruppen är den externa gruppen (113-128). Du kan inte heller ställa in den specifika gruppen – ingen.
- **status** – visar armaturstatus, typ av ansluten adressmodul, adressmodulens programversion och ström som dras [mA]

- **namn** – varje styrmodul kan tilldelas ett namn. Namnet består av 20 tecken.
- **återinitiering** – återinitieringen av alla adressmoduler som läggs till i systemet genomförs (oanvänd funktion i LPS-E)
- **erhåll unika adresser** – erhåll en lista över alla unika moduladresser på en viss krets (fungerar endast för markörens position – alla armaturer)
- **lista över unika adresser** – lista över alla unika nummer som detekterats tidigare för att möjliggöra en tilldelning av respektive konstruktionsnummer.
- **automatisk adressering av armaturer** – tilldelning av konstruktionsnummer enligt de detekterade konstruktionsnumrens ordningsföljd. Positionen fungerar endast för markörpositionen – alla armaturer
- **SW inverterad** – ändrad logik för kontrollgången för ADN-modulen
- **val av effekt** – val av effektområde på ADN-modulen inom intervallet 1-12 W eller 13-120 W
- **lägga till en unik armatur** – manuell beteckning av ett konstruktionsnummer till en armatur med ett visst unikt nummer
- **Dali dimm** – inställning av ljusstyrkan i ADN DALI-modulen i felförhållanden mellan 0 och 100%, i steg om 10 %. För att utföra den valda åtgärden trycker du på RETUR. Vid en programmering av namnet eller inställning av läget öppnas undermenyn.

Använd F1-Ping-knappen för att identifiera den valda armaturen med regelbundet tryck. För lysrör-sarmaturer, använd inte denna funktion ofta eftersom det kan leda till ett tidigt fel. Blockera och frigör systemet för att inaktivera identifieringsfunktionen.

#### Programmering av armaturens namn



I det här fallet blinkar det tecken som ställs in. Om du vill programmera namnet använder du knapparna VÄNSTER, HÖGER, UPP och NER. Använd RETUR för

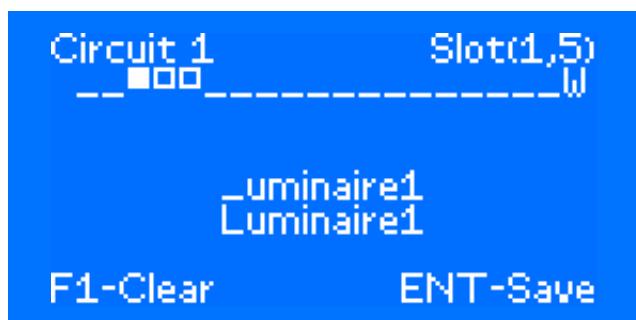

att gå till föregående meny och samtidigt spara namnet eller använd ESC för att gå till föregående meny utan att spara namnet. Tryck på F1 för att ta bort namnet.

#### Ställa in läget

Använd knapparna VÄNSTER, HÖGER, UPP och NER för programmering av armaturens driftläge. När du ställer in den icke hållna eller hållna operationen räcker det med att bekräfta det valda alternativet med RETUR. Om du väljer alternativet Kontrollgrupper öppnas undermenyn:

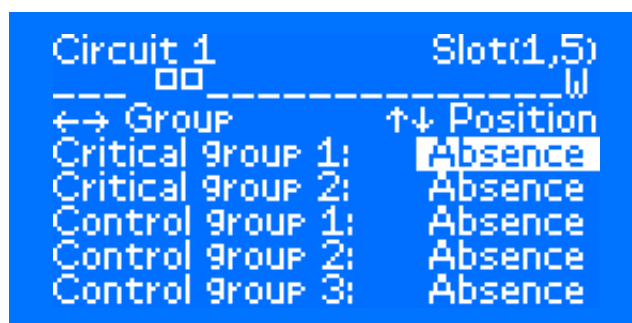
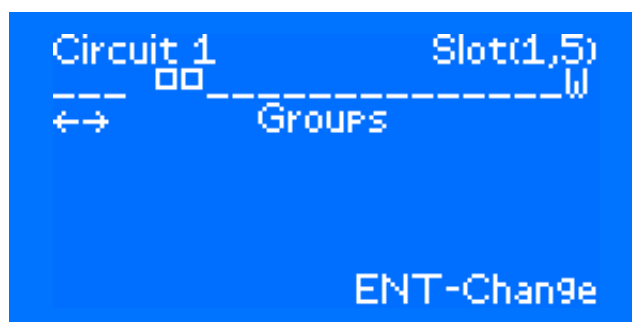


Använd vänster eller höger knapp för att välja det kontrollnummer som ska ställas in (eller gå till inställningen av den icke hållna åtgärden eller den hållna åtgärden). Den valda kontrollen blinkar. Använd pil UPP eller pil NER för att välja antalet kontrollgrupper. När grupperna har ställts in kan du gå till föregående meny genom att trycka på RETUR (de inställda grupperna sparas) eller ESC (utan att spara).

## 10. MENYTYP


### Unik adressering

För att korrekt kunna tilldela konstruktionsnumren, läs de unika adresserna från de installerade armaturerna genom att använda kommandot Hämta unika adresser. Välj sedan kommandot Lista över unika adresser och tilldela skrivskyddade till specifika konstruktionsadresser.

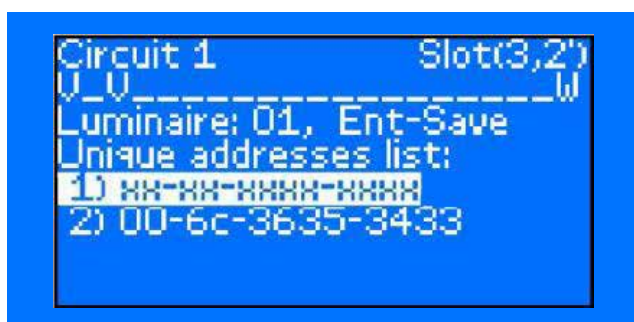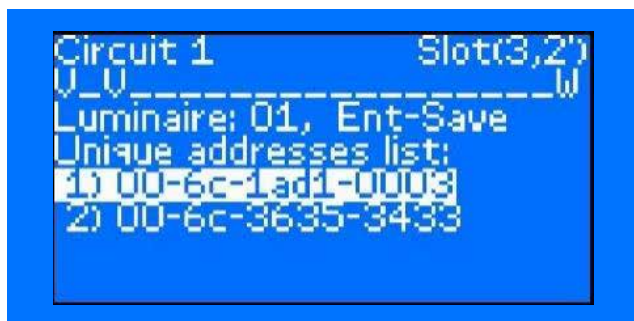


Tilldela de unika adresserna genom att välja armaturens nummer med höger och vänster pilknapp och sedan unika nummer från listan med upp- och nedpilarna. Bekräfta valet med Retur. Den bekräftade adressen tas bort från listan för att undvika att den tilldelas igen.

- **Parametrar (laddare)** i den här menyn kan du ställa in laddarens parametrar – batterikapacitet, flytande och snabbbladdningsspänning, slå på batterisensorer och välj alternativet för att ansluta 36 batterisensorer.

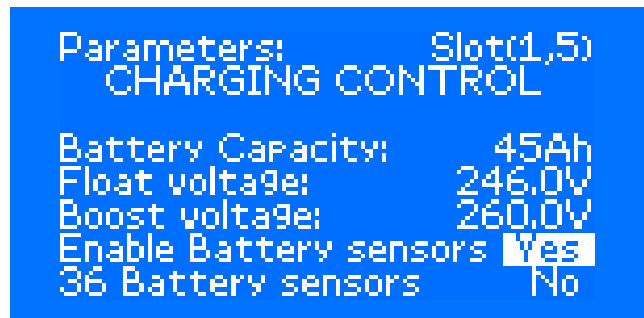

Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra parametervärdet. Använd pil UPP eller pil NER för att flytta till nästa rad. RETUR – Spara inställningar, ESC – avbryta ändringen.


- **Parametrar (sensormoduler – LS24, LS230, ELS-230, CZF-LON)** i den här menyn kan du ställa in parametrarna för sensoriska ingångar – typ av sensorisk ingång och återställningsfördröjning för var och en av Ingångarna.

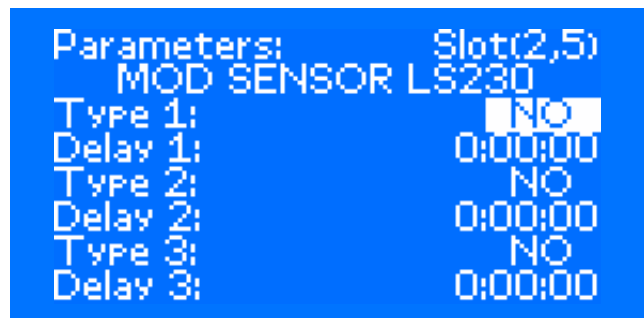

Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra parametervärdet. Använd pil UPP eller pil NER för att flytta till nästa rad. RETUR – Spara inställningar, ESC – avbryta ändringen.

**Batterisensorer** – används för att konfigurera IBMS batteristatus kontrollsystem – funktioner och konfigurationssätt beskrivs i en separat handbok.

**Modulnamn** – används för att ange namnet på varje modul.

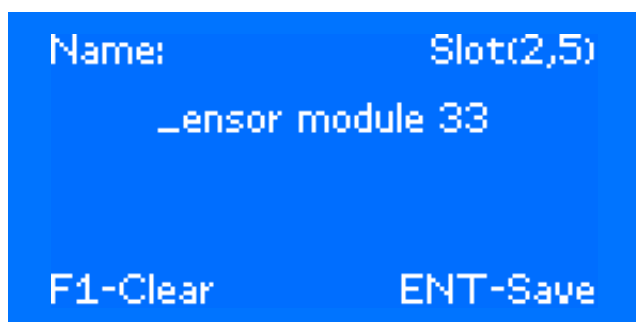


Använd pil UPP eller pil NER för att ändra tecknen. Använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att flytta till nästa tecken. RETUR – Spara inställningar, ESC – avbryta ändringen.

**Kretsnamn och Ingångsnamn** – används för att ange ett beskrivande namn för den linjära modulens krets eller sensormodulens ingång. När du har angett en viss krets anger du namnet som i modulens namn.


**Inställningar** – med det här alternativet kan du ändra

- Tid (i minuter) för kretsens drift i likströmsläget – som standard är den inställd på 480 min
- Aktuell avvikelse (ställ in avvikelsen beroende på kretsens konfiguration)
- inställning av kretsens överbelastning (när avvikelsen överskrids rapporterar kretsen ett fel)
- Reläinställning för ML-E-modulens tillägg – som standard är de inställda till 50 % (kan ökas upp till 100%)
- Kommunikationspuls (två alternativ finns tillgängliga – 400 eller 500 mA)

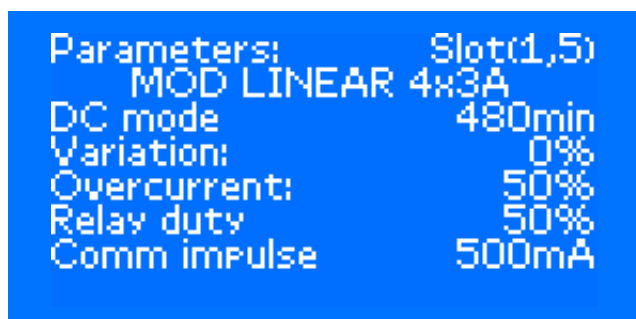


Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra parametervärdet. RETUR – sparar inställningar, ESC – avbryter ändringen.


**Kalibrering** – används för att kalibrera den linjära modulens krets med kretsövervakning. Efter val av detta alternativ visas skärmen där du kan välja hur många kretsar som ska kalibreras:



Efter val av kretsen visas skärmen med en fråga om du vill starta kalibreringen eller inte:




Om du accepterar genom att trycka på RETUR, aktiverar programmet kretsen och går till skärmen med kalibreringsparametrar:

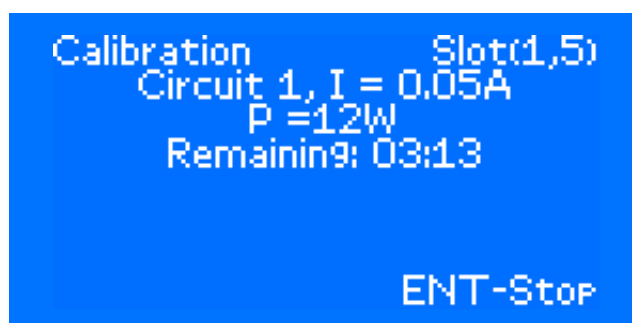


## 10. MENYTYP


Kalibreringen kan avbrytas med RETUR eller avslutas automatiskt. När du trycker på RETUR visas skärmen med frågan "Avbryt kalibrering?" :

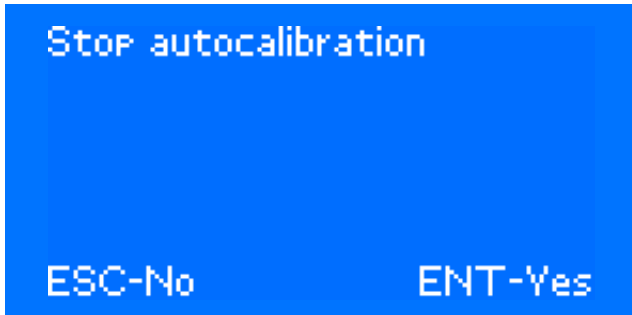


**Modulinformation** – används för att visa modulens mjukvaruversion, UID-nummer och intern adress




**Modulprovning** – används för att testa den specifika linjära modulens krets. Efter val av detta alternativ visas skärmen där du kan välja hur många kretsar som ska testas:

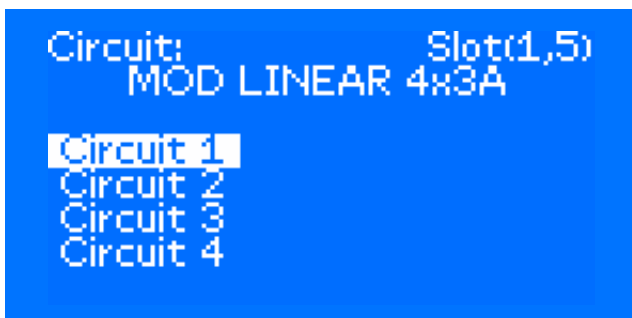


Efter val av kretsen visas skärmen med en fråga om du vill starta testet:




Om du accepterar genom att trycka på RETUR, aktiverar programmet kretsen och går till skärmen för kretstest:

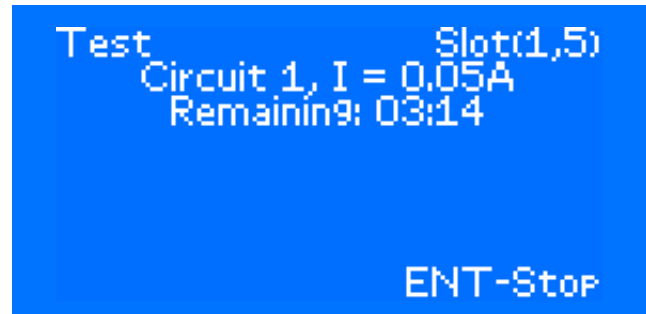

Testet kan avbrytas med RETUR eller avslutas automatiskt. När du trycker på RETUR visas skärmen med frågan "Avbryt test?" .

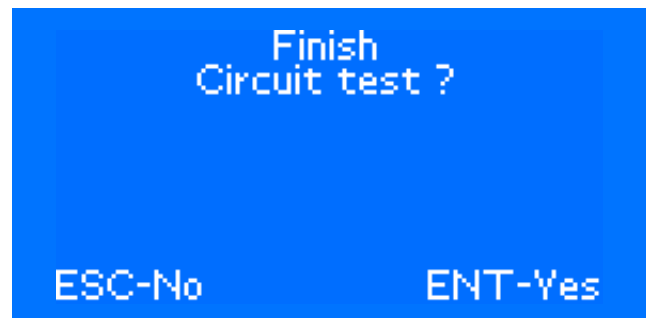

**Tabort** – för att avinstallera modulen från skåpet. I detta alternativ, visas skärmen med frågan "Avinstallera modulen?" . Använd F1-tangenten för att identifiera modulen igen som ska tas bort. Tryck på RETUR för att bekräfta eller ESC för att avbryta valet.

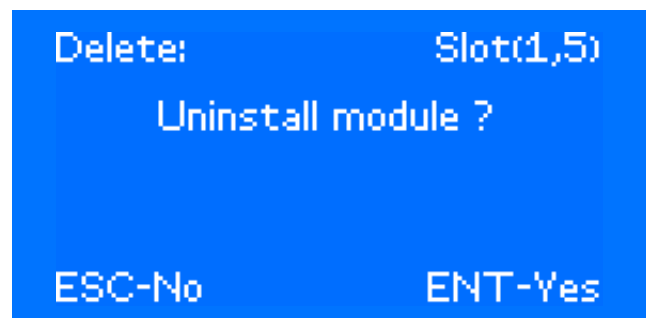

**Fel** – när detta alternativ väljs visas skärmen med information om typen av fel för motsvarande modul.

**Ändra position** – när den är påslagen, tar styrenheten automatiskt positioner på platserna (1,1) och (1,2). Denna funktion gör att du kan ställa in den i en annan position, som inte är upptagen. Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra positionen. RETUR – sparar inställningar, ESC – avbryter ändringen.

```

Move:                Slot(1,1)
New location:        Slot(1,6)
ESC-No               ENT-Yes
  
```

**Blockering** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare. Den används för att låsa eller låsa upp laddningsprocessen. Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att låsa processen. RETUR – sparar inställningar, ESC – avbryter ändringen.

```

Parameters:          Slot(1,3)
MOD CHARGER
Blockade:             No
  
```

**Konfiguration av utgångar** – efter att detta objekt har valts kan du tilldela lämpliga funktioner till motsvarande utgång 1, 2, 3, 4, 5. Efter val av detta alternativ visas skärmen där du kan välja utgången som ska ändras:

```

Select output:
CHR OUTPUT 1
CHR OUTPUT 2
CHR OUTPUT 3
CHR OUTPUT 4
CHR OUTPUT 5
  
```

Efter val av relevant utgång, kan du tilldela lämpliga funktioner till den. Använd VÄNSTER eller HÖGER knapp för att välja funktionen. Använd ESC för att avbryta inställningen. Använd RETUR för att bekräfta valet efter bekräftelse på ytterligare skärm. Signalen visas på UTGÅNG när minst en funktion som tilldelats UTGÅNGEN är aktiv.

```

Output   CHR OUTPUT 1
Select function:
Default settings  ON
AC mode          OFF
DC mode          OFF
Error            OFF
Charger failure  OFF
Leakage error    OFF
  
```


**Följande funktioner är tillgängliga för utgångar:**

- Standard – endast för CCM-modul (Relä 1 – klar att ladda; Relä 2 – Snabbladdning; Relä 3 – batterifel)
- AC-läge
- DC-läge
- Fel
- Laddarfel
- Läckagefel
- Batteri laddat
- Urladdningslarm
- Huvudfel
- 3-fas fjärrmodul
- Laddaren laddar inte
- Kretsfel
- Skadade armaturer
- Urladdat batteri
- Funktionstest
- Batteritest
- Blockering
- Kommunikationsfel
- Grupp

## 10. MENYTYP

- **Felsökningsinformation** – när detta väljs visas informationen om laddarens eller boosterns funktion på skärmen


**Gemensam** – den här funktionen används för att ställa in tiden för växling av kretsar till omställning.

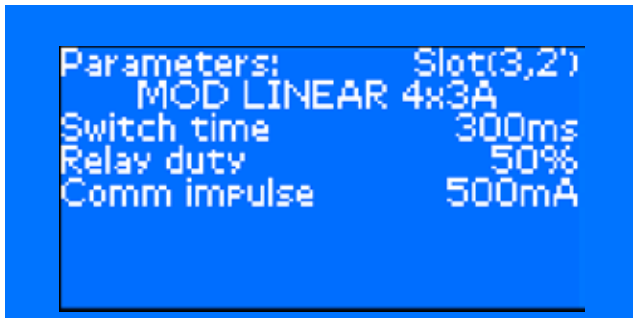

**Växlingstid** – använd HÖGER eller VÄNSTER pilen för att ändra värdet för omkopplingstiden. Ändringarna kan göras i intervallet 100-2 500 ms (i steg om 10 ms). Godkänn ditt val med RETUR.


**Kommunikationspuls** – en parameter som beskriver kommunikationens känslighet för störningar. Ju högre värde, desto lägre kan den maximala längden på strömförsörjningsledningen vara.

**Shunt nolljustering** – det här alternativet är endast tillgängligt för laddare från teknikerns meny. Det här alternativet är bara synligt när kommunikationen med laddaren har etablerats. Det gör att du kan korrigera avläsningen av strömmen som mäts av shunten av laddaren. Värdet på korrigeringen sparas i styrmodulen. För att genomföra korrigeringen kopplar du från alla mottagare som förbrukar ström från batteriet och använder sedan UPP/NED-knapparna för att ta det värde som visas till 0,00 A. Tryck sedan på RETUR för att bekräfta och spara inställningen.

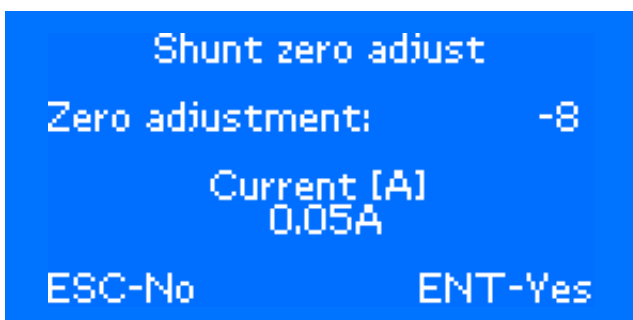

Använd HÖGER- eller VÄNSTER-knapparna för att ändra förskjutningsvärdet (det ska ställas in så att det visade aktuella värdet är så nära 0 som möjligt). Tryck på RETUR för att bekräfta eller ESC för att avbryta valet.

**Återställ modul** – detta alternativ används för att återställa en modul

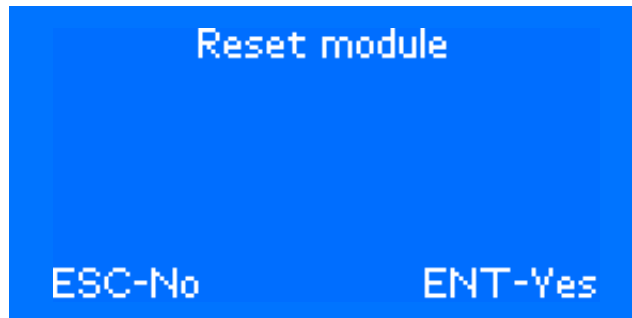


Tryck på RETUR för att godkänna eller ESC för att avbryta valet.




## 10.6.2 KONFIGURATION -> GUIDE FÖR FJÄRRMODULER


Det här alternativet används för en förenklad installation/avinstallation av fjärrsensormoduler och fjärrskåp, dvs nav. Efter val av alternativet bör du bestämma vad du vill installera: fjärrmoduler eller nav. Då visas skärmen med en lista över moduler med korrekt inställda adresser på adressättare. Om ingenting har installerats och det inte finns någon modul:

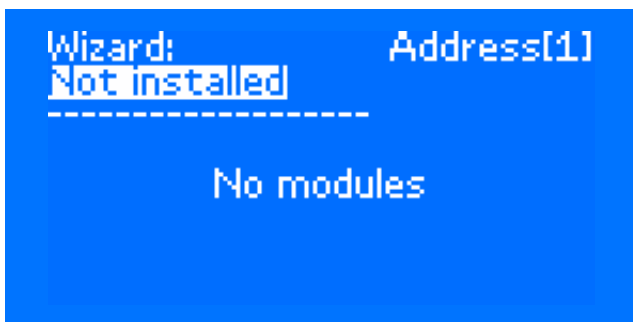


När modulen är installerad i facket och det inte finns någon annan på den platsen:

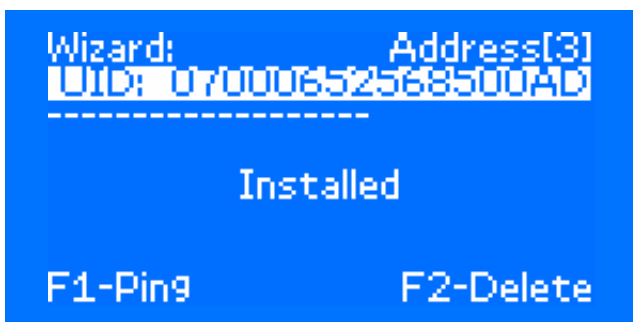


Här kan du identifiera och ta bort modulen. När modulen är installerad i facket och det finns en annan på den platsen:

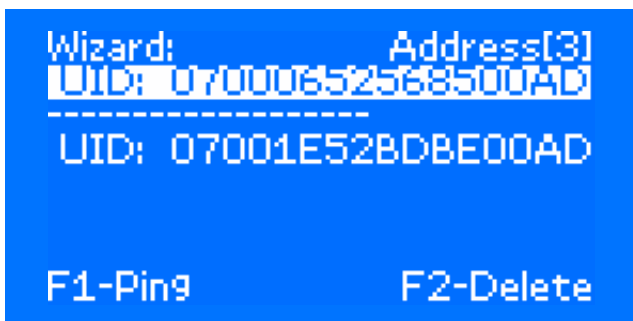


Här kan du identifiera och ta bort modulen. Följande skärm visas endast efter radering:

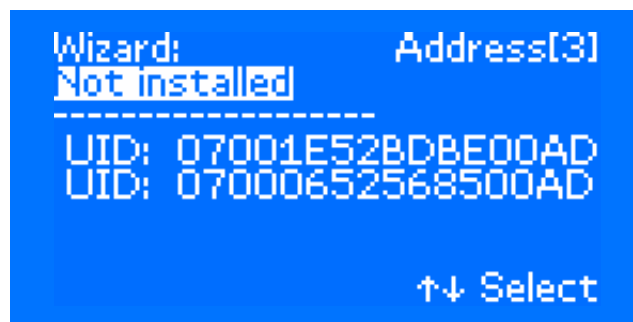

När modulen är installerad i platsen men inte har anslutits:

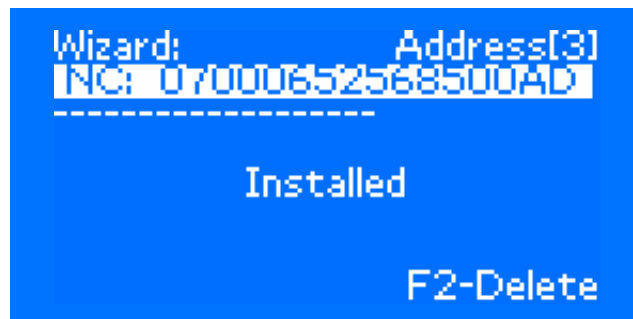

När modulen är installerad i platsen men har fel adress på setter:

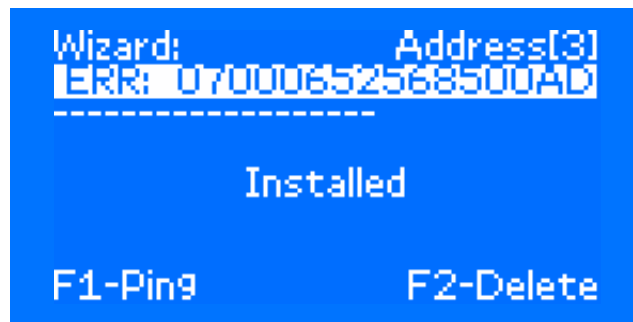


När platsadressen ändras visas modulerna med adresser utanför området på den sista positionen, d.v.s. 33 för sensormoduler och 11 för navar:




### 10.6.3 KONFIGURATION -> AUTO-KALIBRERING

Det här alternativet används för att utföra en automatisk kalibrering för alla linjära moduler i systemet. Efter val av det här alternativet visas följande skärm:




Om du väljer en automatisk kalibrering visas skärmen med den återstående tiden:

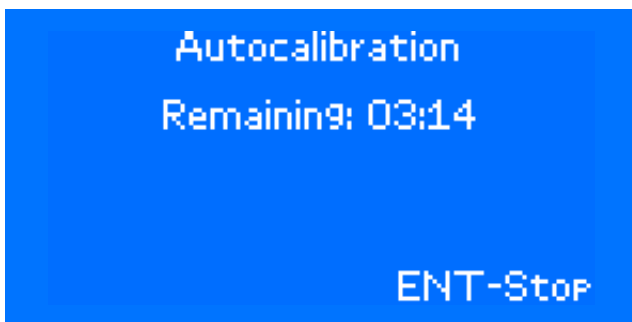

### 10.6.4 KONFIGURATION -> GRUPPER

Den här menyn används för att konfigurera kontrollgrupper – tilldela sensorer till grupper.

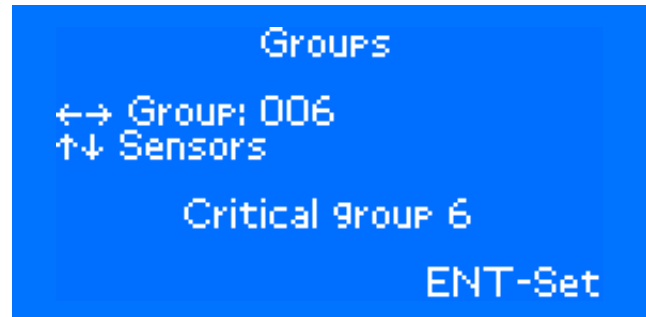

Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra gruppen. Använd pilen UPP eller NED för att ställa in följande parametrar:


- Namn – ändrar namnet på samma sätt som namnet på moduler
- Aktivering – kontrollgruppens status – aktiv eller inaktiv
- Ställ in standardinställningar – tilldelar standardinställningarna
- Sensorer – ställer in gruppen i enlighet med projektet och följande undermeny öppnas:




Använd pil UPP eller NER för att ändra sensorn. Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att ändra modulen som tilldelats den avsedda sensorn. RETUR – spara inställningarna, F1 – avbryt inställningarna för kontrollgruppen. Genom att trycka på ESC öppnas föregående meny där du kan gå till nästa grupp.

### 10.6.5 KONFIGURATION -> OMINITIERING AV ARMATUR

Det här alternativet används för att utföra en automatisk kalibrering för alla linjära moduler i systemet. Efter val av det här alternativet visas följande skärm:

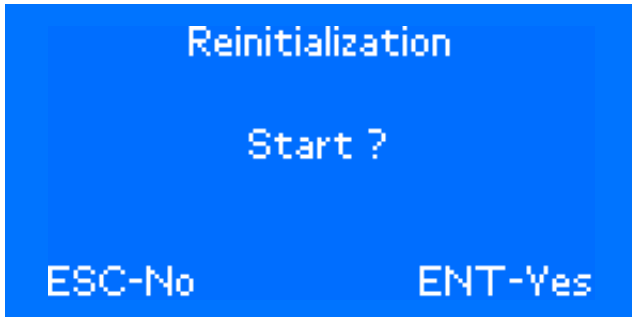


Om du väljer ominitieringen visas följande skärm:

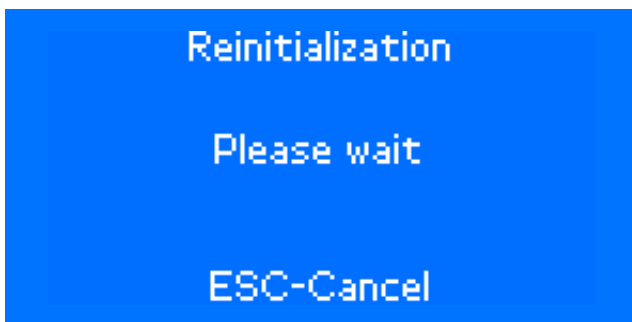


Använd ESC för att avbryta ominitieringen.

### 10.6.6 KONFIGURATION -> DETEKTERING AV ARMATURER

Detta alternativ används för att detektera alla armaturer i systemet. Efter val av det här alternativet visas följande skärm:

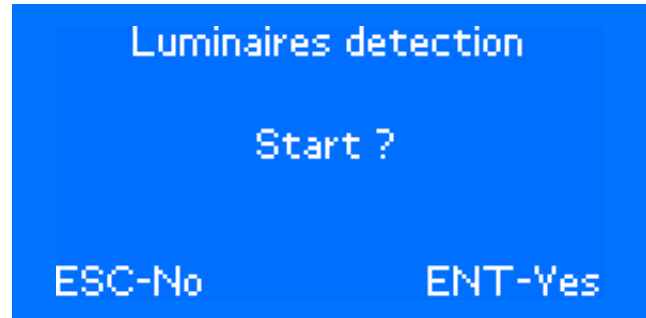

Om du väljer ominitieringen visas följande skärm:

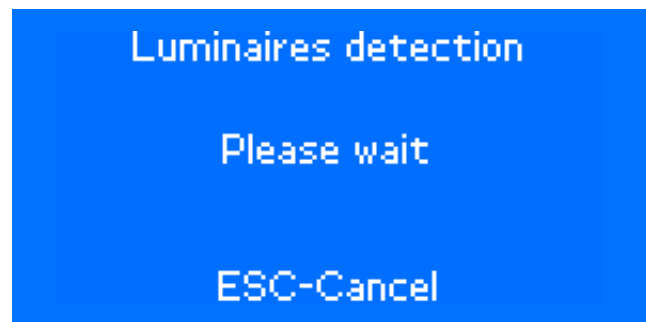


Använd ESC för att avbryta armaturens detektering. Denna åtgärd kan ta ett några minuter. Varaktigheten för detektering av armaturen beror på antalet kretsar som övervakas av CB-skåpet.

### 10.6.7 KONFIGURATION -> UNIQ AUTOMATISK DETEKTERING

Detekterar alla unika nummer i systemet och tilldelar dem med konstruktionsnummer i serienumrens ordning. Följande fönster visas när det här alternativet är markerat:




Efter bekräftelse med RETUR-knappen visas följande fönster:

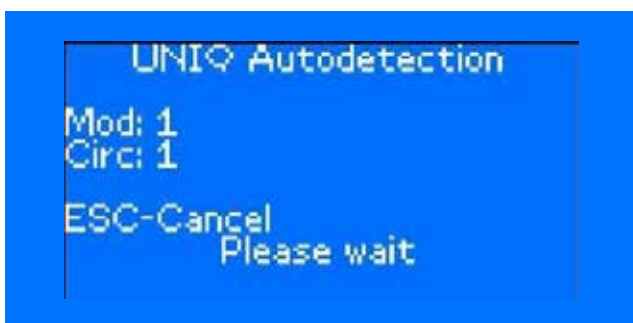

När identifieringen är klar återgår systemet till den första skärmen.

### 10.7 GRUNDINSTÄLLNINGAR


Skärmen för menyn Grundinställningar:



Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande alternativ i grundinställningarna och godkänn med RETUR.


#### 10.7.1 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> KLOCKA

I den här menyn kan du ställa in aktuellt datum och tid. Den grupp som ändras blinkar på skärmen. Använd pil UPP eller NER för att ändra värdet. Använd VÄNSTER eller HÖGER pil för att flytta till nästa parameter. Tryck på RETUR för att bekräfta och ställa in den nya tiden eller ESC för att avbryta inställningen.

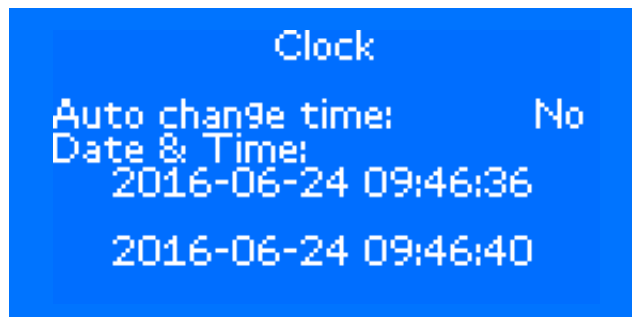


#### 10.7.2 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> SPRÅK

När du har valt det här alternativet kan du välja språket för meddelanden som visas på skärmen. Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för att välja önskat språk. När den andra skärmen med en promptfråga visas, tryck på RETUR för att godkänna ändringen av språket eller ESC för att avbryta ändringen.




### 10.7.3 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> NÖDSTOPP

Med det här alternativet kan du ställa in fördröjningstiden efter återställningen av nätspänningen i intervallet på 1 s till 30 min. Dessutom kan du ställa in ett manuellt godkännande av återställning och hur du styr armaturer i DC-läge. När DC-kontrollen är inställd till "NEJ", aktiveras alla armaturer när skåpet är i DC-läge för icke hållen drift. När den är inställd till "JA", ställs armaturer in i enlighet med tilldelade inställningar. Använd pilen UPP eller NER för att välja den parameter som ska ändras – den aktiva blinkar. Tryck på RETUR för att godkänna eller ESC för att avbryta ändringarna.

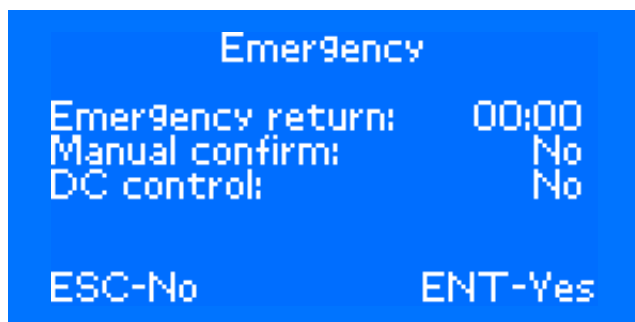


### 10.7.4 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> TESTER AV TIDTABELL

Med detta alternativ kan du ställa in schemat för att köra funktions- och batteritester. Det finns två alternativ: funktionstest och batteritest. Använd pilen UPP eller NER för att välja vilken typ av test som ska ställas in och tryck på RETUR.

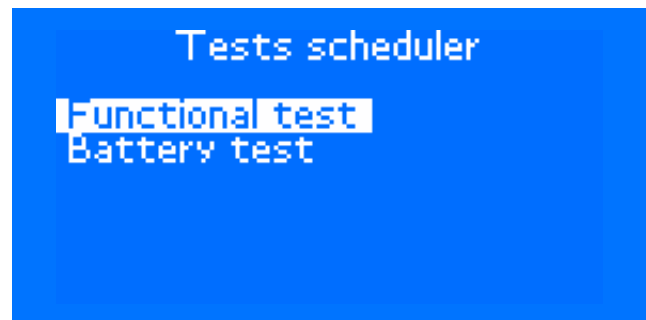


Inställningen för båda objekten liknar varandra så att bara en beskrivs. Efter val av alternativet visas det aktuella schemat för det bestämda testet:

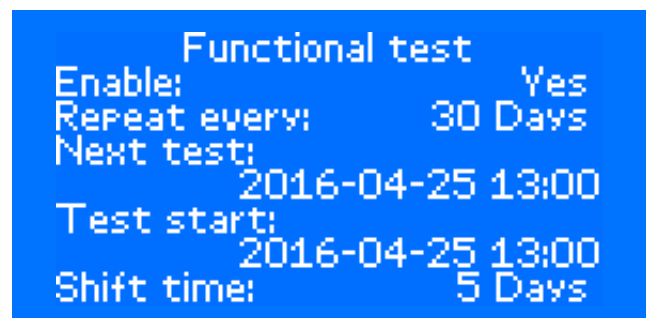


Efter att ha tryckt på RETUR, kan objekten Kör, Upprepa varje och Starta test redigeras. Använd pilen UPP eller NER för att flytta föregående eller nästa parameter som ska redigeras och HÖGER eller VÄNSTER pil för att ändra parameterinställningen. Om du vill spara inställningen trycker du på RETUR och bekräftar valet på skärmen. I enlighet med standarderna ska testerna ställas in så att funktions-testet utförs minst en gång i månaden och batteri-testet utförs minst en gång per år.

### 10.7.5 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> TANGENT-KONFIGURATION

Efter att detta objekt har valts kan du tilldela lämpliga funktioner till motsvarande tangent P1, P2, P3, P4. Använd pil UPP eller NER för att välja lämplig tangent och bekräfta med RETUR. Skärmen är ordnad på följande sätt.

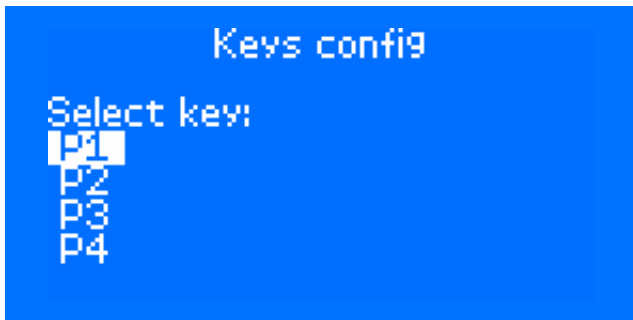

Efter markering av relevant tangent, kan du tilldela lämpliga funktioner till den:

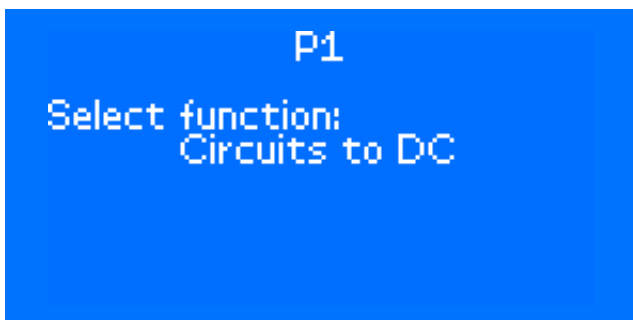


Använd VÄNSTER eller HÖGER knapp för att välja lämplig funktion. Använd ESC för att avbryta inställningen. Använd RETUR för att bekräfta valet efter bekräftelse på ytterligare skärm.

#### Följande funktioner är tillgängliga för tangenter:


- Kretsar till AC
- Kretsar till DC
- Blockering
- Kvittera läckagelarm
- Kvittera nödlarm
- Kvittera urladdningslarm
- Funktionstest
- Funktionstest WH
- Batteritest
- Kvittera säkringsfel

### 10.7.6 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> KONFIGURATION AV INGÅNGAR

Efter att detta objekt har valts kan du tilldela lämplig funktion till motsvarande INGÅNG 1, 2, 3, 4. Efter val av detta alternativ visas skärmen där du kan välja ingången som ska ändras: Efter val av relevant tangent, kan du tilldela lämpliga funktioner till den. Använd VÄNSTER eller HÖGER knapp för att välja funktionen. Använd ESC för att avbryta inställningen. Använd RETUR för att bekräfta valet efter bekräftelse på ytterligare skärm.

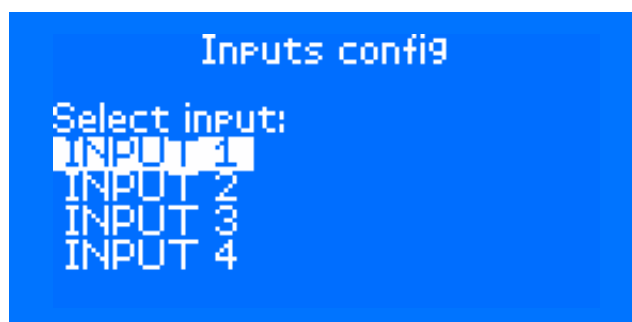

Efter val av relevant ingång, kan du tilldela lämpliga funktioner till den:

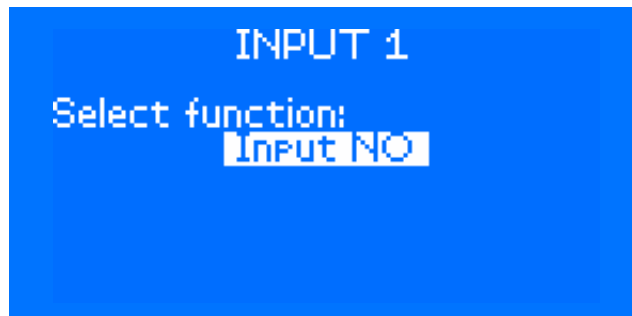


#### Följande funktioner är tillgängliga för ingångar:


- Ingång NO
- Ingång NO
- Kretsar till AC
- Kretsar till DC
- Bistabil ingång
- Funktionstest
- Funktionstest WH
- Batteritest

### 10.7.7 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> KONFIGURATION AV UTGÅNGAR

Efter att detta objekt har valts kan du tilldela lämpliga funktioner till motsvarande utgång 1, 2, 3 och SUMMER. Efter val av detta alternativ visas skärmen där du kan välja utgången som ska ändras:

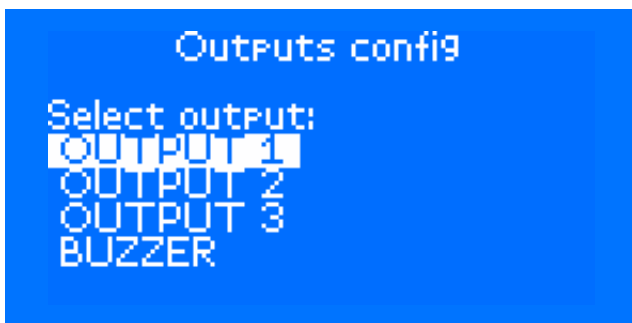

Använd VÄNSTER eller HÖGER knapp för att välja funktionen. Använd ESC för att avbryta inställningen. Använd RETUR för att bekräfta valet efter bekräftelse på ytterligare skärm. Signalen visas på UTGÅNG när minst en funktion som tilldelats UTGÅNGEN är aktiv.




Följande funktioner är tillgängliga för utgångar:

- AC-läge
- DC-läge
- Fel
- Laddarfel
- Läckagefel
- Batteri laddat
- Urladdningslarm
- Huvudfel
- 3-fas fjärrmodul
- Laddaren laddar inte
- Kretsfel
- Skadade armaturer
- Urladdat batteri
- Funktionstest
- Batteritest
- Blockering
- Kommunikationsfel
- Batteri halvt differentiellt fel
- Grupp


### 10.7.8 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> BLÄDDRA BMS

Med denna post kan du granska LON-system som finns i nätverket. Använd HÖGER och VÄNSTER pilar för navigering. När du byter till fjärrsystem visas följande information i nedre vänstra hörn: F1-loggar. När du har tryckt på F1 kan du använda pilarna för att granska fjärrsystemets loggar. I nedre höger hörn visas information om F2-ping. När du trycker på F2 visas information om tidpunkten för att skicka PING mellan skåpen.

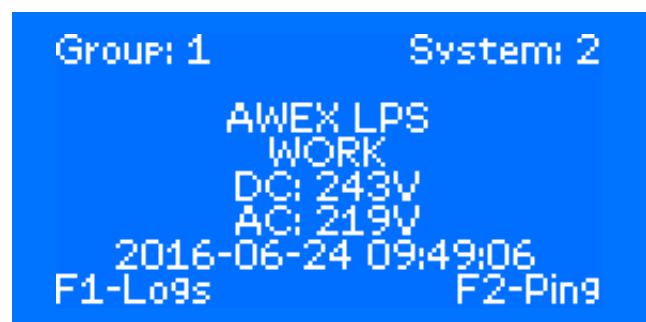

### 10.7.9 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> LCD-INSTÄLLNINGAR


I den här skärmen kan du ställa in tre funktioner (använd pilarna UPP eller NED för att välja den funktion som ska ändras och tryck på RETUR för att godkänna valet).



- Återgå till huvudmenyn: med det här alternativet kan du ställa in fördröjningen med vilken styrenheten återgår till startskärmen när navigeringsknapparna inte används. Tiden kan ändras med intervall om 30 s. Samtidigt loggas användaren ut, efter att den inställda tiden har löpt ut sedan knapparna användes senast. Tid kan ändras i intervall om 30 s - 20 min. (Val av tiden för pilarna HÖGER, VÄNSTER och bekräfta med RETUR och lämna med ESC).
- Kontrast: med det här alternativet kan du ställa in LCD-kontrasten i intervallet 0 % - 100 % (använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att välja rätt procentvärde och tryck på RETUR för att bekräfta eller ESC för att avbryta markeringen).
- Kontrast: med det här alternativet kan du ställa in LCD-kontrasten i intervallet 15 % - 100 % (använd HÖGER eller VÄNSTER pil för att välja rätt procentvärde och tryck på RETUR för att bekräfta eller ESC för att avbryta valet).



### 10.7.10 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> TIMER

Med det här alternativet kan du konfigurera timers i enheten. Använd pilen UPP och NER för att välja önskad timer och tryck på RETUR för att godkänna valet. Fortsätt sedan på samma sätt för att välja månad eller dag.

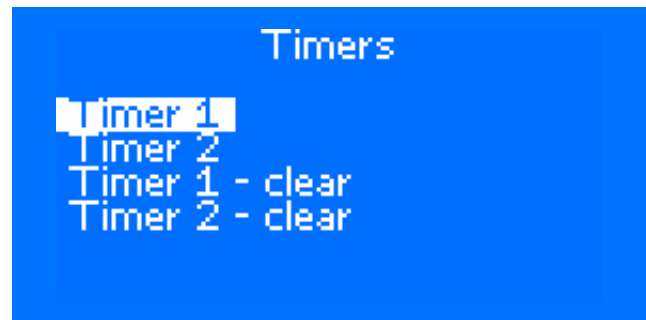

#### TIMER 1:

Det är en månatlig timer där du kan konfigurera på vilka dagar som en viss månadstimer ska aktiveras. Konfigurationsskärmen är arrangerad på följande sätt:

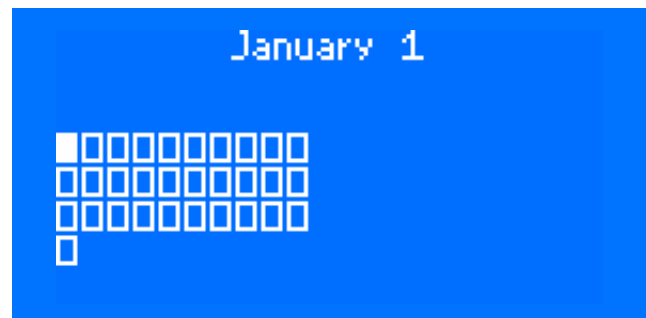
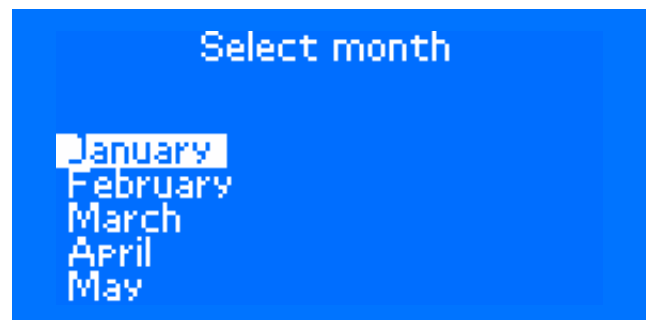


Navigeringen består i val av dagen i en bestämd månad (knapparna UPP, NER, VÄNSTER HÖGER) och aktivering av timern på den bestämda dagen med RETUR (markerad ruta) eller inaktivering av timern på den bestämda dagen (tom ruta). Den aktuella markörpositionen är markerad med “\_”.



### TIMER 2:

Det är en daglig timer där du kan konfigurera tiden på en viss veckodag som timern ska aktiveras. Konfigurationsskärmen är arrangerad på följande sätt:

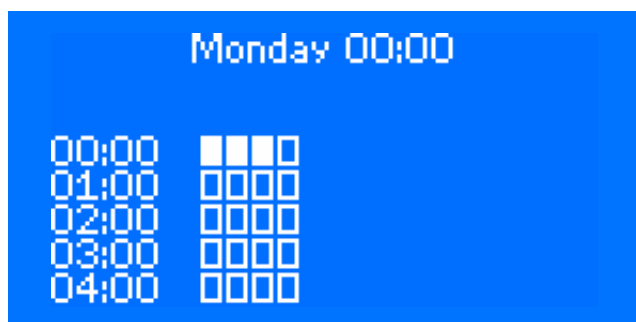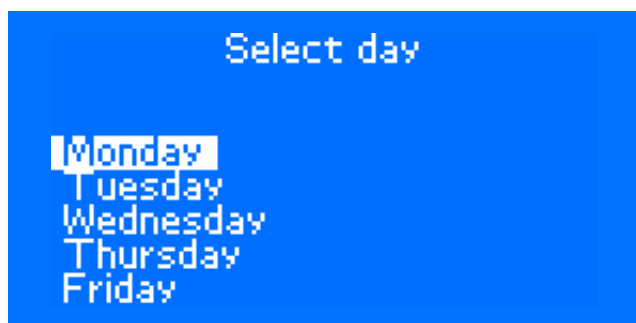

Navigeringen består i val av tidsintervallet för en bestämd veckodag (knapparna UPP, NER, VÄNSTER HÖGER) och aktivering av timern på den bestämda tiden med RETUR (markerad ruta) eller inaktivering av timern på den bestämda tiden (tom ruta). Minsta tidsintervall är 15 minuter. Antalet timmar är 00:00 till 23:45. Tiden 23:45 täcker intervallet från 23:45 till 00:00.


### TIMER 1 – ÅTERSTÄLLNING,

### TIMER 2 – ÅTERSTÄLLNING:

Med dessa alternativ kan du ta bort inställningarna för den valda timern genom att återställa alla fält.


## 10.7.11 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> GRUPP- OCH SYSTEMADRESS

Med det här alternativet kan du ställa in grupp- och systemnummer. Om du ställer in en grupp till "--" leder det till att styrenheten inte har en egen adress och att den inte kan kommunicera med andra system. System med nummer 1 är alltid huvudgruppen. Använd pilen UPP och NER för att välja om du vill ändra gruppen eller systemet och pilen VÄNSTER eller HÖGER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att godkänna valet.



## 10.7.12 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> SYNKRONISERING AV GRUPPTID

Med den här posten kan du synkronisera datum och tid för alla system inom gruppen. Efter val och godkännande synkroniserar alla system inom gruppen sin tid som engångsföreteelse i förhållande till styrenheten som synkroniseringen gjordes på. Tryck på RETUR för att starta synkroniseringen.

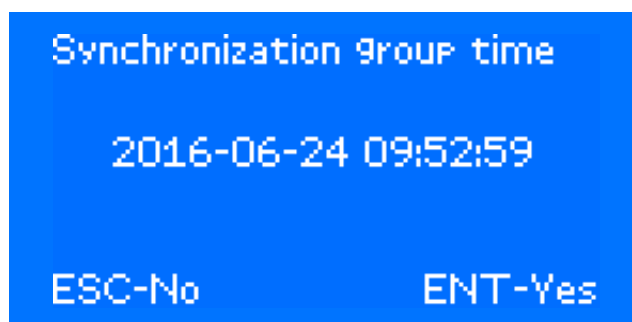

## 10. MENYTYP

### 10.7.13 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> SERVICEINFORMATION

Detta alternativ visar all systeminformation som:

- CRC-nummer
- S/N-nummer
- MAC-nummer
- Licensinformation
- Kompileringsdatum för styrenhetens program

```
Service info
CRC:          90B9EE15
S/N:         00-19-01D9-0004
MAC:        00:1e:c0:dd:b4:8b
LIC:         FFF90006
Compilation: Jun 8 2016
```

### 10.7.14 GRUNDINSTÄLLNINGAR -> SKICKA HUVUDMODULENS ID

Med det här alternativet skickas styrmodulens Neuron-ID.

```
Send Neuron ID ?

ESC-No          ENT-Yes
```

### 10.8 KVITTERA LARM

Skärmen med menyen Kvittera larm:

```
Clear alarms
Emergency
Leakage
Discharge
Battery duration
Fuses
Charger
```

Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande larmåterställning och bekräfta med RETUR.

### 10.8.1 KVITTERA LARM -> NÖDSTOPP

I den här skärmen kan du manuellt återställa en felflagga, i förekommande fall.

```
Emergency
Alarm:          ACTIVE
                ENT-Clear
```

Tryck på RETUR för att återställa eller ESC för att avbryta åtgärden.

**▲ OBS** Ett larm kan endast återställas när specifika skador har tagits bort fysiskt. I annat fall visas meddelandet "Det gick inte att återställa larmet" visas på skärmen

### 10.8.2 KVITTERA LARM -> LÄCKAGE

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.3 KVITTERA LARM -> URLADDNING

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.4 KVITTERA LARM -> BATTERILIV

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.5 KVITTERA LARM -> SÄKRINGAR

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.6 KVITTERA LARM -> LADDARE

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.7 KVITTERA LARM -> STRÖM-FÖRSÖRJNING

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.8 KVITTERA LARM -> BATTERISERVICE


Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

### 10.8.9 KVITTERA LARM -> FOTOMETRI

Denna funktion liknar den i Kvittera larm -> Fel.

## 10.9 LOGGAR


Loggmenyns skärm:

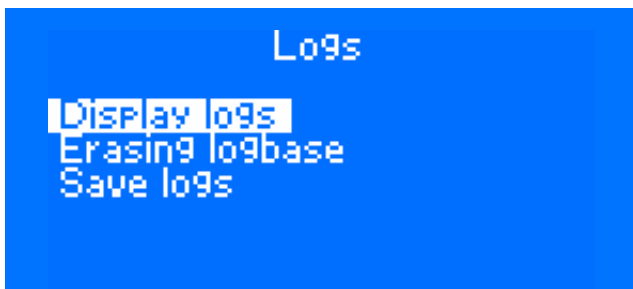

Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande alternativ för minneskortet och bekräfta med RETUR.

### 10.9.1 LOGGAR -> VISA LOGGAR


Det här alternativet används för att granska händelse-loggen på LCD-skärmen. Skärmen består av följande:

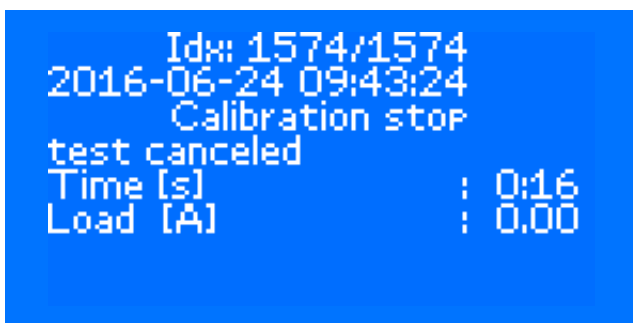

Den första raden visar siffror: ingen post/alla poster och den andra raden visar datumet för den aktuella posten. Ytterligare postdata innehåller diverse information beroende på postens namn. Använd HÖGER eller VÄNSTER knapp för navigering mellan poster.

### 10.9.2 LOGGAR -> RADERA LOGGBAS

Det här alternativet används för att rensa alla poster. Innan borttagningen ska det markerade objektet bekräftas på skärmen.

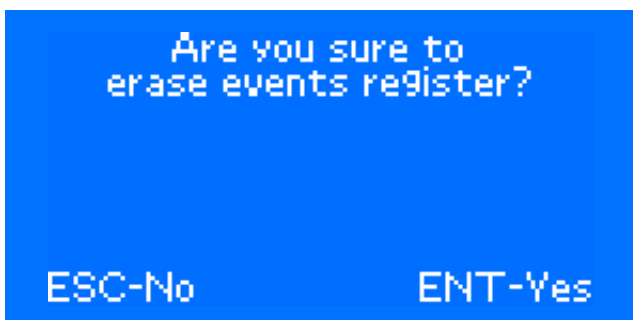


**▲ OBS** Loggrensningen är oåterkallelig och rensade loggar kan inte återställas.

### 10.9.3 LOGGAR -> SPARA LOGGAR

Det här alternativet används för att kopiera hela loggen till SD-kort. Exemplet med .log-filens innehåll beskrivs i kapitlet "Händeslogg". Skärmen är ordnad på följande sätt.



För att gå vidare, tryck på RETUR. Nästa skärm visas:

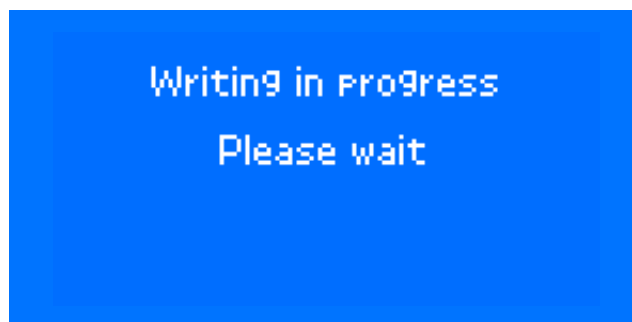

Tryck på RETUR för att godkänna sparandet av händesloggen till fil eller ESC för att avbryta åtgärden. Namnet på den fil som sparas är numret som innehåller datum och tid för sparandet.


För exempel på loggen, se kapitel "Händeslogg". Sparringen kan ta från några sekunder till några minuter beroende på mängden loggad information.

## 10. MENYTYP

### 10.10 SERVICEINSTÄLLNINGAR

Efter val av denna post visas menyn


Serviceinställningar:

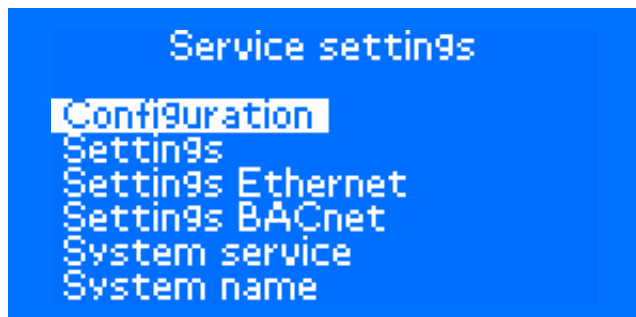

Använd pil UPP eller pil NER för att välja motsvarande alternativ för serviceinställningarna och godkänn med RETUR.

#### 10.10.1 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> KONFIGURATION

Med det här alternativet kan du konfigurera moduler. I allmänhet kan du utföra alla åtgärder som är tillgängliga i den grundläggande konfigurationsmenyn. När du har angett konfigurationerna visas följande skärm:

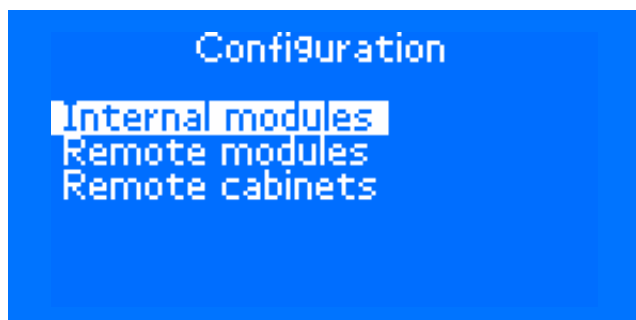

Välj "Interna moduler" för att konfigurera alla moduler i skåpet, "Fjärrmoduler" för att konfigurera ELS-230- och CZF LON- moduler eller "Fjärrskåp" för att konfigurera understationer med nav-moduler



- För beskrivning, se kapitel Meny -> Konfiguration -> Konfigurationsmoduler.



Förutom val, går det också att lägga till nya moduler till systemet i modul alternativ:

- **Installera modul** – alternativet är endast tillgängligt för en PLATS som inte är installerad. När det här alternativet är valt visas fönstret Installera modul. Tryck sedan på serviceknappen på modulen för att installera.

När det gäller ML-E 8x1,5-moduler, installera den NEDRE delen på den fysiska platsen (t. ex. 2,1) och den ÖVRE delen på den virtuella platsen (2,1').



Efter att du tryckt på serviceknappen, bekräfta valet med Retur.

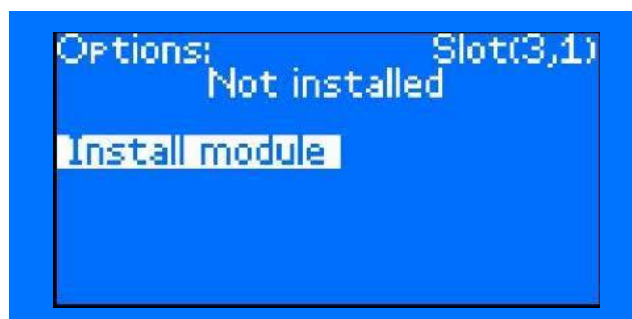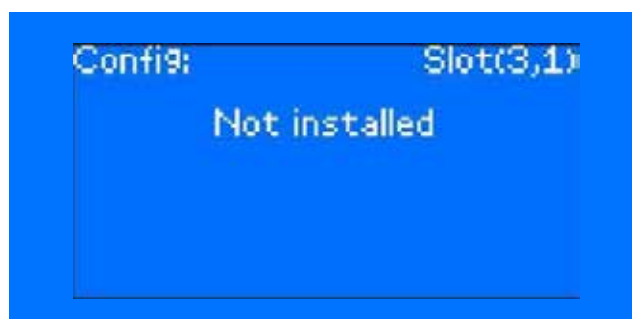

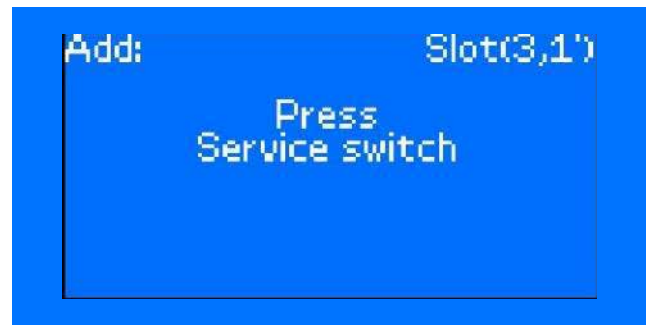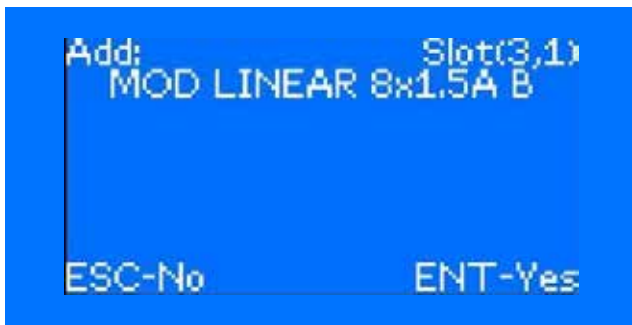


När du har tryckt på RETUR läggs modulen till i systemet.

För att installera den ÖVRE delen av ML-E 8x1,5-modulen, växla till den virtuella platsen (t. ex. 2,1') och fortsätt enligt beskrivningen ovan, men tryck på serviceknappen på ML-E 8x1,5-modulen två gånger

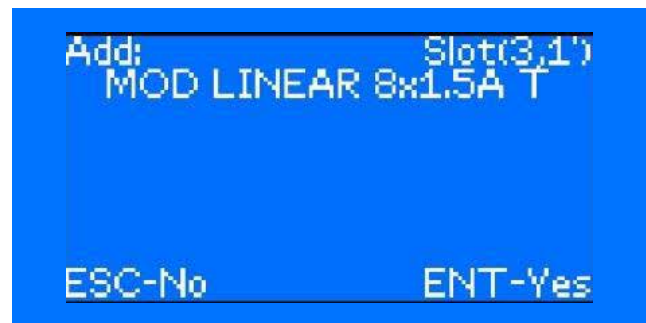


Använd F1-tangenten för att igen identifiera modulen som ska installeras. När du trycker på RETUR läggs modulen till i systemet. Det enda undantaget är att lägga till sensormodulen när den ytterligare skärmen visas. När du trycker på RETUR kan du välja index under vilken sensormodulen kommer att installeras.

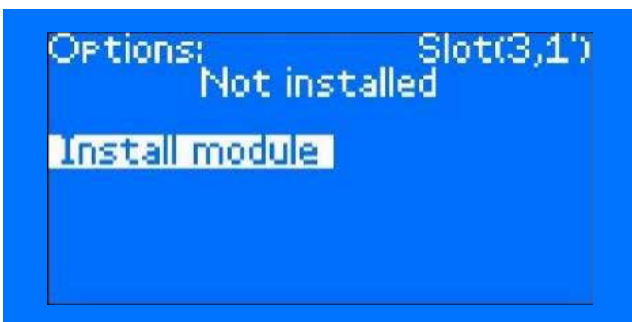

### 10.10.2 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> INSTÄLLNINGAR

Med det här alternativet kan du ställa in systemparametrar som:

- Läckagekonduktivitetens nivå i [mA] – som standard är den inställd på 5[mA], men området är 0,1-20[mA] (ökningar om 0,1[mA])
- Djupurladdningens tröskel i [V] – bör ställas in på 183,5 [V] (justeringen är möjlig i intervallet 160-200 [V])
- Prompt vid inspektion – möjliggör aktivering av promptfrågor gällande kravet att utföra den nödvändiga inspektionen på hemskärmen. Promptfrågan visas efter 12 månader från den senaste inspektionsposten i loggen.
- ML-E index – inställning av denna parameter är nödvändig för att systemet ska fungera korrekt i vilket minst två styrenheter (skåp och växelriktare) är sammankopplade. Efter tilldelningen av värdet till ML-E index, till exempel av 13, kommer LPS att tilldela de efterföljande numren till enskilda ML-E-moduler som börjar med 13. I skåpen bör värdet på ML-E-index ställas in så att numren som tilldelas till ML-E-moduler i varje skåp är olika. Det är också värt att överväga reservadresser så att det inte finns några problem med förlängningen av systemet. Till exempel finns det ett huvudskåp (inklusive sju ML-E-moduler) och två växelriktare med styrenheter (sex ML-E-moduler i varje). I detta fall är det bäst att ställa in ML-E-parametern i huvudskåpet till '1' och i växelriktare till '11' och '21'. Sedan, i huvudskåpet, används ML-E-adresserna 1-7 och adresser 8-10 är reserver, i den första växelriktaren används ML-E-adresser 11-16 och adresser 17-20 är reserver. I den andra växelriktare används ML-E-adresser 21-26 och adresser 27 och över är reserver.

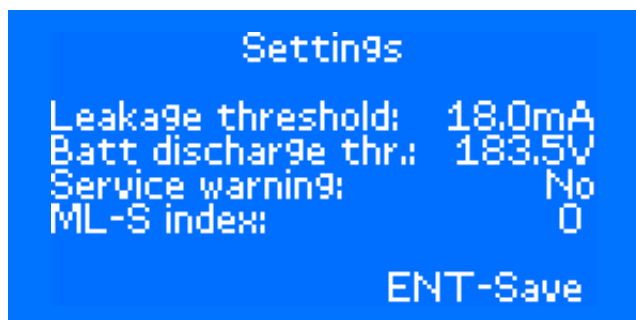

Använd pilen UPP och NER för att välja parametern som ska ändras och pilen VÄNSTER eller HÖGER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att godkänna.

### 10.10.3 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> ETHERNET-INSTÄLLNINGAR


Med det här alternativet kan du ställa in/ändra Ethernet-parametrar för enheten, t.ex.: IP, Mask, Gate, DNS, DHCP.



Använd pilen VÄNSTER eller HÖGER för att välja parametern som ska ändras och pilen UPP och NER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att bekräfta valet, eller F1 för att avbryta inställningarna (systemet går tillbaka till Ethernet fabriksinställningar).

### 10.10.4 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> BACNET-INSTÄLLNINGAR


Med det här alternativet kan du ändra BACnet ID-nr.

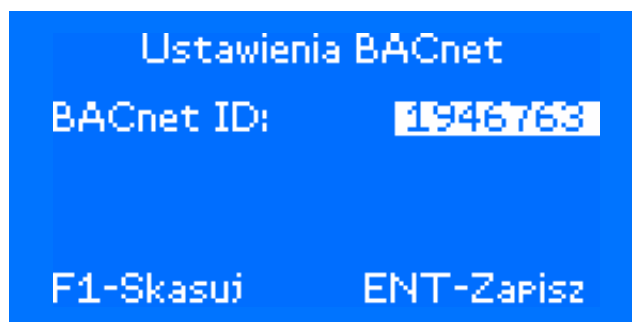

Använd pilen UPP och NER för att ändra värdet för BACnet ID-parametern och tryck på RETUR för att spara ändringarna eller F1 för att avbryta inställningarna (systemet tilldelar 0 till BACnet-ID).

### 10.10.5 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> SYSTEMSERVICE


Med det här alternativet kan du ange systemservicens datum och nummer. När du anger datum och teknikers nummer skapas en post i händelseloggen. Efter ett år från angivet datum, visas ett meddelande på skärmen och uppmanar om att göra en ny inspektion.

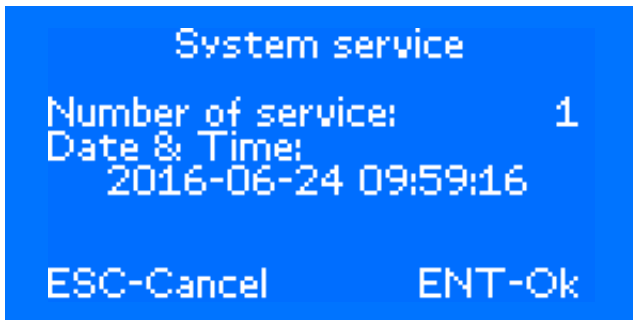

Använd pilen UPP och NER för att välja parametern som ska ändras och pilen VÄNSTER eller HÖGER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att godkänna eller ESC för att avbryta ändringarna.

### 10.10.6 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> SYSTEMNAMN

Med det här alternativet kan du ange systemnamnet.

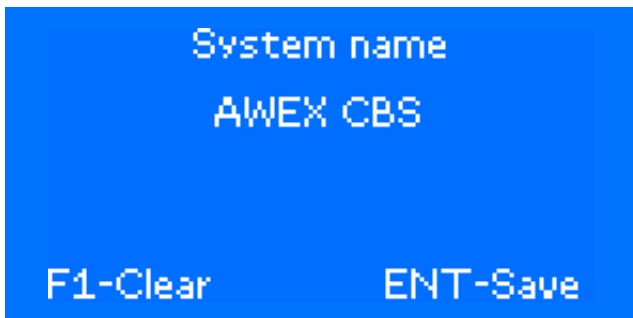


Använd pil UPP eller NER för att ändra tecknen och VÄNSTER eller HÖGER knapp för att ändra positionen för det objekt som redigeras och tryck RETUR för att spara eller ESC för att ta bort namnet.

### 10.10.7 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Med detta alternativ kan du återställa hela systemet eller moduler utan styrenheten till fabriksinställningarna. OBS! - en återställning till fabriksinställningarna tar bort hela konfigurationen som du kan ha skapat.


Använd pil UPP eller NER för att välja om du vill återställa hela systemet eller endast modulerna till fabriksinställningarna och tryck på RETUR för att återställa fabriksinställningarna eller ESC för att avbryta.



### 10.10.8 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> FUNKTIONSTEST

Med detta alternativ kan du ställa in funktionstestetets parametrar:

- Uppvärmningstid – bör sättas till exempel till en minut när nödljusarmaturer fungerar under andra än standardförhållanden, t.ex. vid negativ omgivningstemperatur.
- Stabiliseringstid – beräknas utifrån ekvation: antal ML-E x 0,5 minuter +6, t. ex. för 6 ML-E-moduler, ställ in tiden till nio minuter
- Senareläggning är det antal dagar som testet bör senareläggas om det inte kan genomföras för tillfället. Det här alternativet är inaktivt om värdet anges till 0.




Använd pilen UPP och NER för att välja parametern som ska ändras och pilen VÄNSTER eller HÖGER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att godkänna valet.

### 10.10.9 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> BATTERITEST

Med detta alternativ kan du ställa in batteritestets parametrar:

- Varaktighet – längden på långa test i minuter.
- Varaktighet procent – en inställning av en procent som är mindre än 100 förkortar batteritestets tid.
- Senareläggning är det antal dagar som testet bör senareläggas om det inte kan genomföras för tillfället. Det här alternativet är inaktivt om värdet anges till 0.

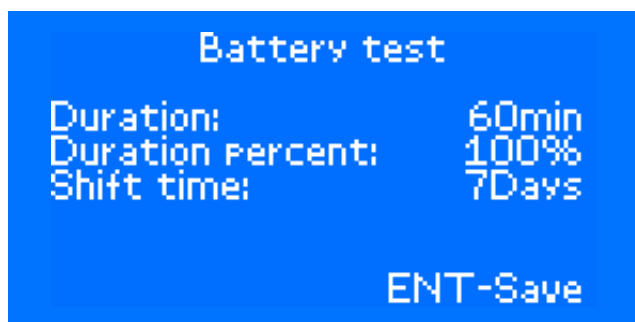

Använd pilen UPP och NER för att välja parametern som ska ändras och pilen VÄNSTER eller HÖGER för att ändra värdet och tryck på RETUR för att godkänna valet.

### 10.10.10 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> UPPGRADERA INBYGGD PROGRAMVARA

Med detta alternativ kan du uppgradera det inbyggda programmet för moduler och styrenheten. Det finns två tillgängliga objekt i det här alternativet:

- Uppgradering moduler
- Uppgradering styrmodul
- Uppgradering kort




Använd pilen UPP och NER för att välja önskat alternativ och tryck på RETUR för att godkänna valet.

### Uppgradering moduler

Med det här objektet kan du uppdatera programvaran för moduler som är installerade i systemet. Välj mellan:


- Uppgradering av en modul (i detta fall, använd serviceknappen för den bestämda modulen för att avgöra vilken modul som ska uppdateras)
- Uppgradering av flera moduler

**▲ OBS** Programuppdatering för adressmoduler (i armaturer) är inte möjlig från styrenhetens nivå. Adressmoduler kan endast uppdateras av Atavio servicecenter genom att ansluta en speciell anordning (den så kallade tjuvlyssnaren) till följande kretsar.

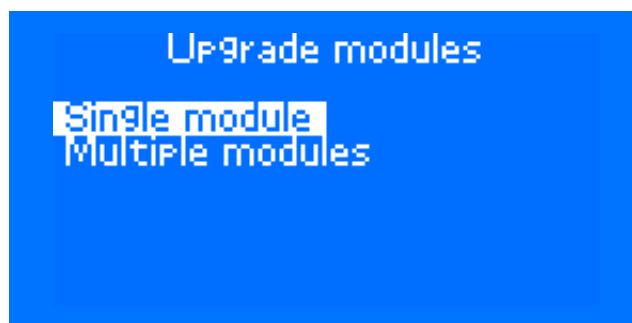


Efter val av alternativet "Enstaka modul" visas skärmen med en uppmaning att trycka på serviceknappen på modulen som ska uppdateras.

**▲ OBS** För ML-E 8x1,5A-moduler, uppdatera NEDRE och ÖVRE delar separat. Använd rätt programvaruversioner för att göra detta.



När knappen trycks in visas informationen på den valda modulen på LCD-skärmen, t.ex.:





Tryck på RETUR för att visa listan över filer med programvara som är kompatibla med den valda modulen (filer sparade på SD-kort som sitter i styrenheten).

```
      List of files:
ML4X3v0.7.10.hex
ML4X3v0.7.9.hex
ML4X3v0.7.10.hex
ML4X3v0.7.11.hex
```

Efter val av filen, startas uppdatering av modulens program efter godkännande av versionen:

```
Application:      0.07.13
File:            0.07.09
      Application in file
      older
      Start upgrade ?
ESC-No          ENT-Yes
```

När du väljer uppdatering av "Flera moduler" visas den ytterligare undermenyn med hjälp där du kan välja vilken typ av moduler som ska uppdateras

```
      Select type of module

MOD LINEAR 4x1A
MOD LINEAR 2x3A
MOD LINEAR 1x6A
MOD LINEAR 4x3A
MOD LINEAR 2x4A
```

Använd pilen UPP och NER för att välja önskad typ av modul och tryck på RETUR för att godkänna valet. Efter val av modulernas typ som ska uppdateras, söks SD-kortet för en kontroll om en programvara som är kompatibel med den valda typen av modul finns. Använd igen pilen UPP och NER för att välja filen med lämplig programvara och tryck på RETUR för att godkänna valet. Efter bekräftelse börjar systemet att uppdatera alla moduler av en viss typ.

### Uppgradering styrmodul

Efter valet av det här alternativet visas listan över filer med styrenhetens programvara på SD-kortet.

```
      List of files:
CMNET v2.1.25.hex
CMNET v2.1.21.hex
CMNET v2.1.22.hex
CMNET v2.1.23.hex
CMNET v2.1.24.hex
```

Använd pilen UPP och NER för att välja önskad programvara och tryck på RETUR för att godkänna valet. Systemet börjar uppdatera programvaruversionen (detta tar ett par minuter). Programuppdateringen bör inte ta bort den systemkonfiguration som du kanske har skapat.

### Uppgradering kort

Det här alternativet används för att uppdatera kort i ML-E-moduler. Efter val av det här alternativet bör du trycka på serviceknappen på ML-E-modulen vars tillägg ska uppdateras. När du har klickat på serviceknappen visas följande skärm:

```
MOD LINEAR 4x3A
      CARDS
      ENT-Upgrade
```

Efter bekräftelse med RETUR visas listan över filer med styrenhetens programvara som finns på SD-kortet på skärmen.

```
      List of files:
EXTMD_v1_1_7.hex
EXTMD_v1_2_9.hex
EXTMD_v2_1_8.hex
EXTMD_v3_1_7.hex
```

När rätt fil har valts och bekräftats med RETUR uppdaterar systemet tilläggen. Det kan ta ett par minuter.

### 10.10.11 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> STRÖMFÖRSÖRJNINGSTEST

När du har öppnat "Testeffekt" visas följande på skärm:

```

Power supply test
Enable:                No
Repeat every:         1 Days
Next test:
    2000-01-01 12:00
Test start:
    2000-01-01 12:00
    ENT-Change
  
```

När du har tryckt på RETUR visas nästa skärm där du kan ställa in datum och tid för nästa testeffekt

```

Power supply test
Enable:                No
Repeat every:         1 Days
Test start:
    2000-01-01 12:00
  
```

Effekttestet görs på angivet datum på en specifik tid Centralbatteriet anger att du bör testa effekten – det signaleras av motsvarande information på styrenhetens huvudskärm och ljudsignal.

Larmet kan nollställas genom att gå till Larm av. "Upprepa varje" används för att ställa in en påminnelse om nollställning av larm – inställd på en dag aktiveras ett larm på en dag för att ändra datumet för Effekttest" efter ett misslyckat test.

### 10.10.12 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> BATTERISERVICE

När du öppnat menyn "Batteriservice" visas följande på skärmen:

```

Battery service
Enable:                No
Repeat every:         1 Days
Next test:
    2000-01-01 12:00
Test start:
    2000-01-01 12:00
    ENT-Change
  
```

Konfigurationen av "Batteriservice" görs på samma sätt som "Effekttestet" som beskrivs ovan. "

### 10.10.13 SERVICEINSTÄLLNINGAR -> FOTOMETRI

När du öppnat menyn "Fotometri" visas följande på skärmen:

```

Photometry
Enable:                No
Repeat every:         1 Days
Next test:
    2016-06-08 08:13
Test start:
    2016-06-08 08:13
    ENT-Change
  
```

Konfigurationen av "Fotometri" görs på samma sätt som "Effekttestet" som beskrivs ovan

## Programvara för PC


CBS-LPS är standard med en Ethernet-kontakt. Med den här anslutningen kan du visa systemets status och konfiguration på två sätt: via webbplatsen eller via programvaran Smart Visio för webbplatsen. Anslutningen mellan CBS-enheterna och datorn bör uppnås via LAN. Du kan antingen använda en befintlig byggnad på LAN eller separat LAN är endast avsedd för CBS-enheter som kommunicerar med en dator eller flera datorer. Tänk på att om du använder det befintliga nätverket måste det finnas lämpliga IP-adresser och BACNET-ID så att det inte finns någon konflikt i nätverket.

För att skapa ett separat LAN, kom ihåg att använda UTP-kabel för installation (FTP) av kategori 6 och att kablarna mellan enheter (PC, CBS-LPS, PBS, brytare, router) har en maximal längd på 100 m.

För att kommunicera med CBS-LPS med en dator ska enheten ställas in på CBS-LPS-numren:

- IP
- MASK
- GATEWAY
- BACNET

Exempel på installation av CBS-LPS-system för anslutning till nätverket

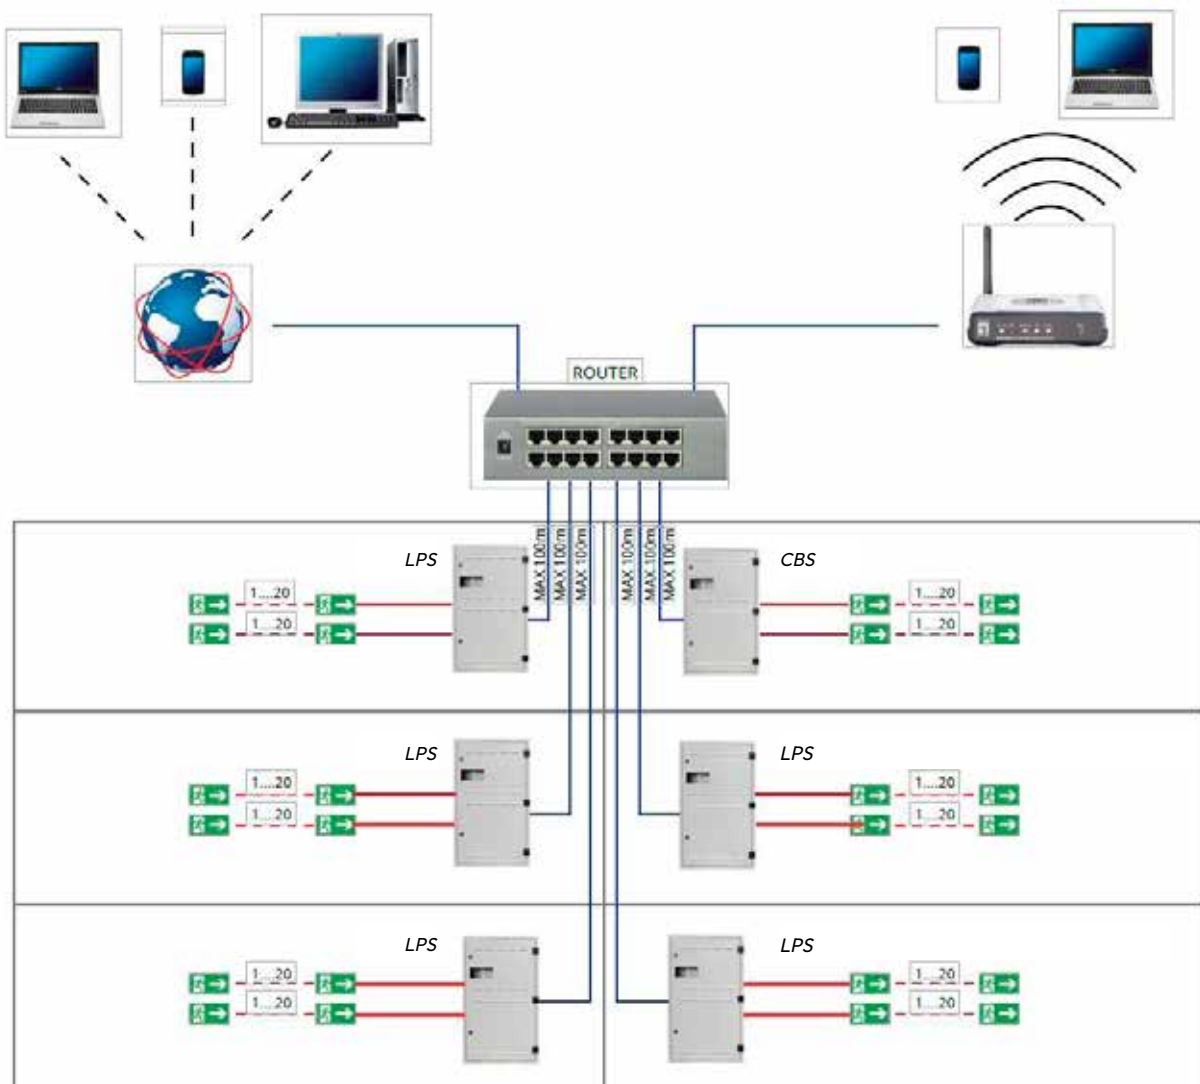


# 11. PROGRAMVARA FÖR PC

## 11.1 WEBBPLATS

Det används för en fjärrövervakning och visualisering av systemet genom att installera en webbläsare. För fjärrövervakning av system, anslut enheten till ett befintligt strukturellt nätverk i anläggningen där den är installerad. Att gå till webbplatsen för centralbatteriet CBS-LPS är möjligt genom att ange den fysiska adressen på enheten i en webbläsare.

Varje enhet, krets och armatur kan övervakas via webbplatsen. Med hjälp av en webbplats kan du konfigurera alla parametrar i systemet (det går bara ställa in rätt BACNET-nummer för CBS är endast möjligt i CBS-LPS styrenhet). Strukturen på en visuell webbplats återspeglar det faktiska arrangemanget av modulerna i CBS-skåpet. På så sätt kan du enkelt kontrollera och konfigurera CBS-LPS-system.

- Webbplatsens funktion ingår inte i denna handbok

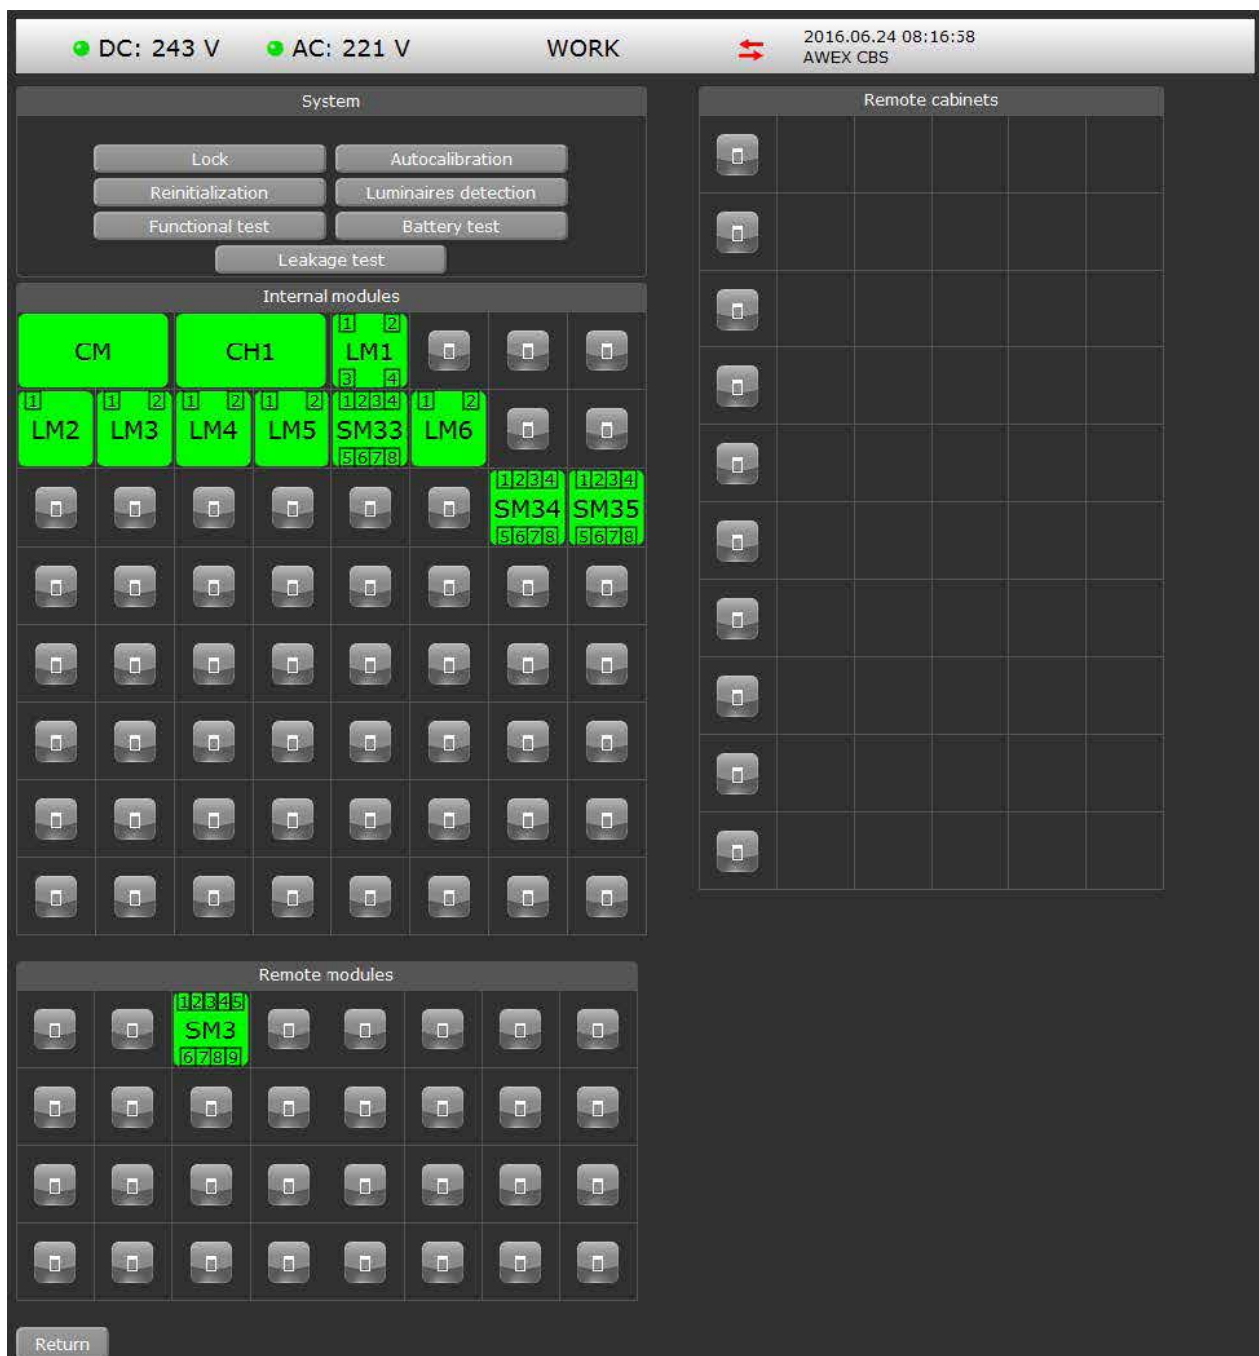


## 11.2 VISNING AV PROGRAMMET SMART VISIO

Du kan också använda systemet med programvaran Smart Visio. Programvaran är inte en del av CBS-LPS-systemets standarduppsättning.


För information om erbjudandet att köpa programvaran, Atavio support.

Fördelen med Smart Visio är möjligheten att övervaka (visa) och konfigurera ett obegränsat antal nödbelysningsystem som tillverkas av AWEX och möjligheten att placera armaturer på byggplanerna. Smart Visio, förutom CBS-systemet, kan också samarbeta med övervakningen av nödbelysningsystemen Rubic UNA och centralbatterisystem, lågspänningstyp FZLV.

Exempel på installationen av anslutningsystem CBS, LPS, RUBIC UNA och FZLV för funktion med Smart Visio:

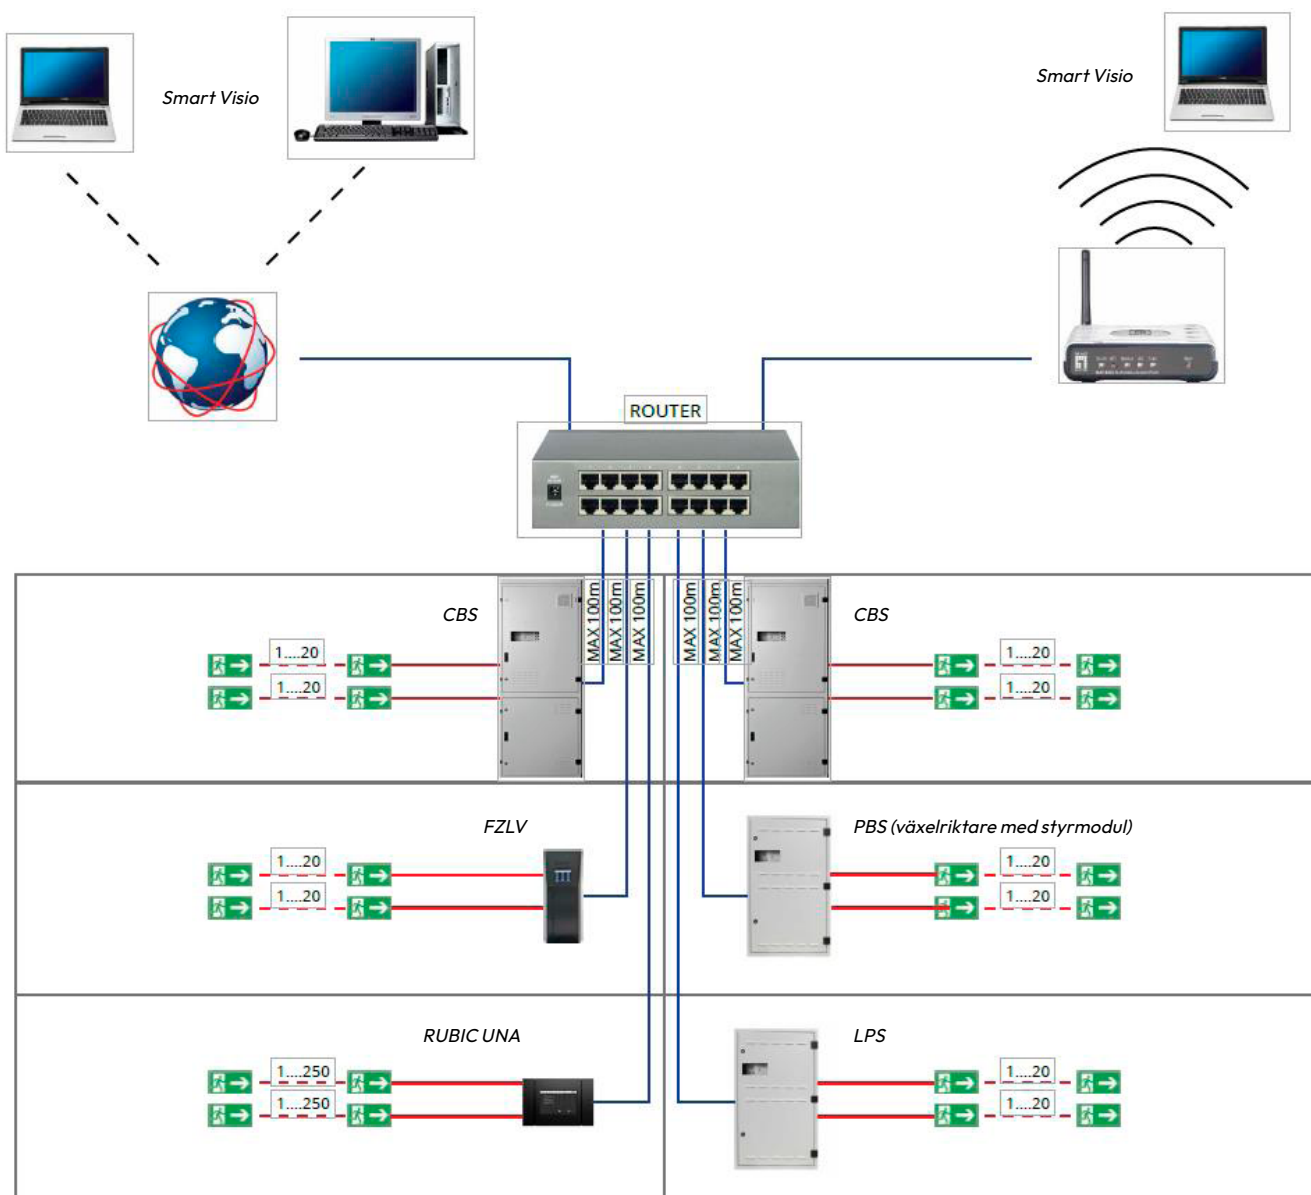

Programmet Smart Visio har två grundläggande vyer:

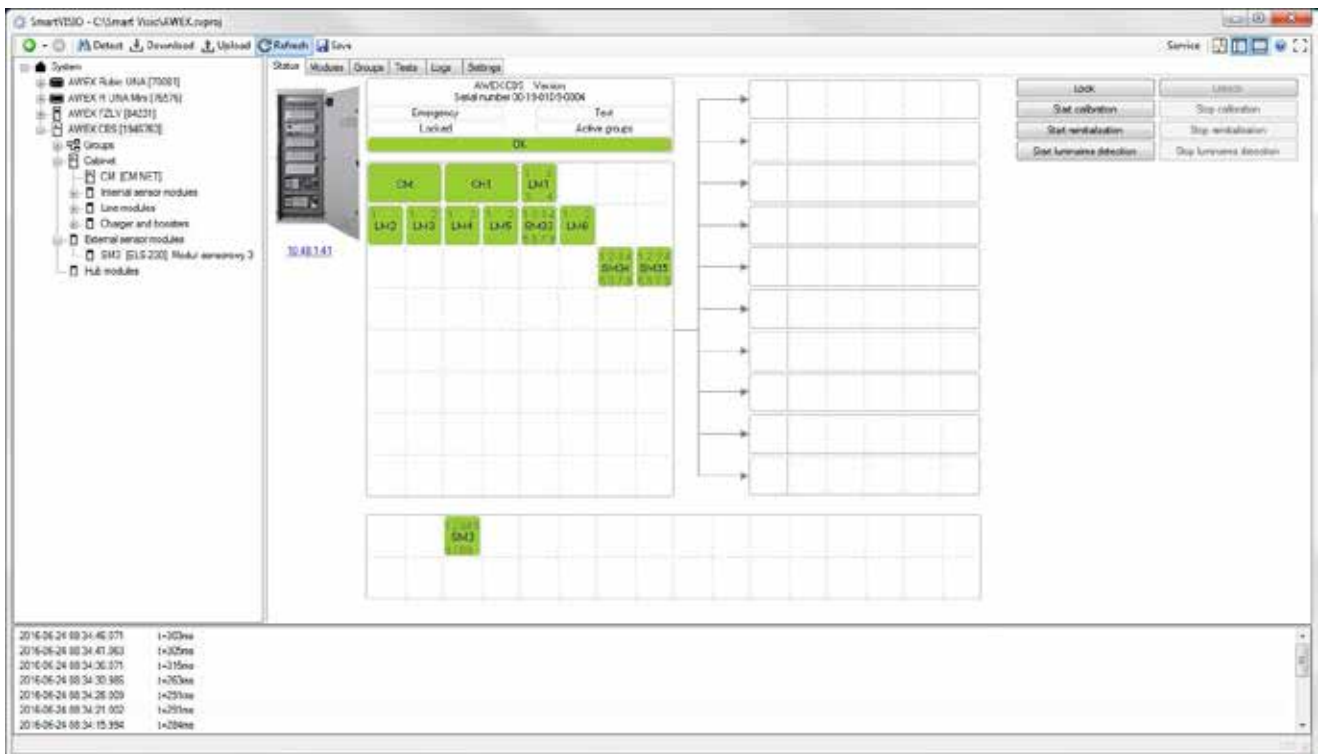

Och visa visualisering:



Mer information om programvaran Smart Visio finns i programmets specifika handbok.

### Vanliga frågor/fel

#### Vilka är de vanligaste orsakerna till att en armatur inte detekteras?

- armaturen är inte installerad
- fel strömförsörjningsanslutning till armaturen
- modul ansluten till en annan krets
- brist på kretskontinuitet
- kortsluten krets (kretsens säkring skadad)
- felaktig adressmodul
- felaktig ljuskälla eller LED kraftaggregat

#### Vilka är de vanligaste orsakerna till att visa fel på armatur?

- felaktiga ljuskällor
- defekt LED kraftaggregat eller frånkopplad armatur
- trasiga kablar mellan adressmodulen och LED kraftaggregat (eller förkopplingsdon)
- frånkopplad ljuskälla

#### Vilka är de vanligaste orsakerna till skada på en kretssäkring?

- kortslutning mellan L, N, PE-linjer
- armatur översvämmad med vatten
- kretsöverbelastning
- sammankoppling av två kretsar

#### Vilka är de vanligaste orsakerna till en omöjlig kontroll av en armatur?

- Armatur styrd för icke hållen drift
- sammankoppling mellan två CB-kretsar
- sammankoppling av två neutrala ledningar från två olika CB-kretsar

#### Varför har laddaren rapporterat PFC-fel?

- för hög eller för låg nätspänning tillämpades på centralbatteriet (spänningen bör ligga inom intervallet 230 VAC  $\pm$  5 %)

#### Vad ska jag göra när den röda LED-lampan tänds på laddaren, vilket betyder ett isoleringsfel?

- kontrollera om larmet kan återställas – växla till DC-funktion och sedan: (MENY -> Larmåterställning -> Läckage)
- Om larmet inte kan återställas, utför läckagetestet (Meny-> Tester-> Läckagetest)
- Kontrollera de kretsar som anges av systemet efter läckagetest (de vanligaste orsakerna till läckage är: översvämmad (fuktig) nödljusarmatur eller förstörd isolering på en av trådarna – L, N, PE.

### Bilaga

#### 13.1 ORDER FÖR IDRIFTSÄTTNING AV CENTRALBATTERIET

Följande tre sidor.

#### 13.2 GARANTIKORT OCH DETALJERADE GARANTIVILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Sidan 123 och 124.

Atavio  
Västbovägen 53  
331 53 Värnamo  
support@atavio.se



## ORDER FÖR IDRIFTSÄTTNING AV CENTRALBATTERISYSTEMET

Ordern ska fyllas i av en person som är behörig att kontakta service- och underhållsteamet.

Ordern som undertecknats av personen som kontaktar företagets service ska skickas till support@atavio.se

INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN		INFORMATION OM SYSTEMET	
Kontaktperson (företagsnamn, adress och skatteregistreringsnummer):		Typ av system:	
Ansvarig person på anläggningen:		Antal stationer/understationer:	
Mobiltelefon:		Säkerhetskopieringstid:	
Anläggningens namn:		Inköpsdatum:	
Anläggningens adress:		Antal kretsar:	
Datum för förväntad idrifttagning:		Övervakning:	av armaturer/kretsar

Företaget: .....  
garanterar och försäkrar att följande villkor uppfylls och att anläggningen är förberedd för idrifttagning av centralbatterisystemet av Atavios servicepersonal.

NR:	VILLKOR FÖR IDRIFTTAGNING:
1	Stationen/växelriktare är inställd och säkrad
2	Racken är inställda och batterier placeras på rack (batterifrånkiljaren, i förekommande fall, är installerad), DC-kablar läggs mellan CB-skåpet och batterierna
3	Alla belysnings- och signalkretsar är anslutna till systemet och kontrolleras elektriskt
4	Alla de avsedda armaturerna är anslutna, ljuskällor installeras i armaturerna
5	Armaturer är rätt adresserade – inga dubbla adresser (för system med armaturövervakning)
6	Obegränsad tillgång ges till alla rum med systemkomponenter under hela idrifttagningsperioden
7	Genomgångar förbereds vid behov
8	Beställaren kommer utan kostnad att tilldela den personal som är ansvarig för att montera systemet för assistans under idrifttagningen tills protokollet undertecknas
9	Kostnadsfritt tillhandahållande av utrustning för arbete på höjd (stegar, bomlyftar)
10	Tillhandahållande av detaljerad konstruktionsdokumentation inklusive arrangemang av nödljusarmaturer (armaturnummer och kommunikationsbuss på diagrammen)
11	Strömförsörjningen kommer att levereras till centralbatteriskåpet under besöket för idriftsättningen



Atavio  
Västbovägen 53  
331 53 Värnamo  
support@atavio.se



## FULLMAKTSBREV

Företaget:
auktoriserar
Telefonnr:
<p>a) för ständig kontakt med serviceteamet från Atavio, support@atavio.se före, under och efter avslutade servicearbeten</p> <p>b) att göra bindande deklARATIONER och godkänna rapporter och protokoll på dennes vägnar</p>

Datum och underteckning av den auktoriserande personen

### INFORMATION TILL KUNDEN MED AVSEENDE PÅ DEN VERKSAMHET SOM SKA UTFÖRAS AV SERVICETEAMET UNDER BESÖKET FÖR IDRIFTTAGANDE

NR:	TYP AV ARBETE:
1	Mekanisk inspektion av systemet
2	Kontroll av korrekt nätanslutning
3	Kontroll av korrekt batterianslutning
4	Aktivera systemet
5	Kontroll av batteriladdningsprocess
6	Kontroll av isoleringens tillstånd (läckage)
7	Programmering av system och armaturer
8	Test av ström- och batteriförsörjning
9	Kontroll av tiden för batteribackup
10	Kontroll av driften av nödljusarmaturer/-kretsar
11	Upprättande av CB-systemets idrifttagningsprotokoll
12	Skriva ut garantikortet för CB-systemet
13	Tillhandahålla utbildning om systemets drift för kunden

Atavio  
Västbovägen 53  
331 53 Värnamo  
support@atavio.se

## SERVICEAVTAL

### §1 SYFTE MED AVTALET

Att genomföra förebyggande underhåll för att upprätthålla dess funktion samt möta lagstadgad SBA föreskrifter, Svensk standard SS-EN 50171:2004 för avbrottsfri elförsörjning, 50172:2004 anläggningar för utrymningsbelysning samt SS-EN 1838:2013 belysningsnodbelysning samt boverket BFS 2011:26 BBR19.

### §2 VILLKOR

Inför tecknande av underhållsavtal skall en besiktning av anläggningen genomföras. Eventuella reparationer eller nödvändiga åtgärder upptäckta under besiktningen i anläggningen skall vara genomförda innan avtalet träder i kraft.

Kunden åtar sig att förse Atavio med personal som har god kännedom om anläggningens funktioner samt åtkomst till hela anläggning. Eventuell säkerhetsgenomgång och utbildning för arbetsplatsens regler och rutiner står kund till fullo för. Alla underskrifter samt godkännande för Atavio samt eventuella underentreprenörer för Atavio skall vara utförda innan arbete påbörjas. Atavio åtar sig att i god tid meddela kund, vilka som kommer att vistas på arbetsplatsen. Vid utförande av underhåll i anläggningen skall nödvändig personal finnas tillgänglig för Atavio. Stege, plattformslift eller annan nödvändig utrustning för att kunna genomföra underhåll till fullostår kund för.

### §3 UTFÖRANDE AV SERVICEAVTAL

#### Basic:

Underhåll/besiktning utförs en gång per år helgfri vardag mellan 07.30–16.30, eller enligt överenskommelse.

#### Premium:

Utöver serviceavtal Basic erhåller kunden månatlig kontroll av anläggningen via digital monitorering av systemen. Vid fellarm innefattar avtalet kontroll av felets art samt åtgärd inom 10 arbetsdagar. Detta gäller

system/anläggningar som ligger inom garantitiden. Samma service kan erhållas även utanför ordinarie garantitid med skillnaden att åtgärd/reparation/byte av produkt offereras.

### §4 BETALNING

Premien faktureras månatligen. Kostnaden exkluderar resor till och från arbetsplatsen, samt traktamente och logi. Betalning av faktura sker med 30 dagars kredit. Vid utebliven betalning förbehåller Atavio sig att säga upp avtalet med uteblivet under som följd.

### §5 ANSVARSSKYLDIGHET

Vid anläggningsfel orsakade av Atavio vid underhållstillfallet är Atavio skyldiga att åtgärda och återställa. Kostnad för fel som orsakas av extern part under normaldrift tillkommer beställaren.. Under garantitid gäller normalt ALEM 09.

### §6 SERVICEAVTALETS OMFATTNING

#### Basic:

- Inspektion av system/armaturstyrningar och anläggningens funktion.
- Fri mailsupport
- Visuell kontroll av ingående komponenter samt batterier
- Kontroll av laddning samt laddströmsreglering
- Mekanisk kontroll och inspektion av anslutna enheter
- Funktionskontroll av anläggningens alla delar
- Rengöring av centralenhet. Gäller ej klotter eller annan onormal nedsmutsning
- 15% rabatt på reservdelar
- Överlämnande av serviceprotokoll samt logg i enlighet med SBA föreskrifter
- 15% rabatt på arbetstid vid eventuella reparationer utförda av Atavio utanför garantiåttaganden
- Utbildning av systemens grundläggande funktioner samt gällande lagkrav\*

- Genomgång av besiktning och checklista enligt nödbelysningskrav
- Fri telefonsupport
- Uppdatering till senaste programvara
- Reparation, reservdelar samt övertidsarbete inkluderas inte i avtalet
- Eventuella reparationer utanför garantiåttaganden och återbesök bokas separat efter avtalad offert
- I enlighet med SS-EN 50172:2004, SS-EN 50171:2004, SS-EN1838:2013, BFS2011:2 BBR27

#### Premium:

- Innefattar digitalövervakning av systemet 12 ggr/år
- Månatlig rapport och analys av systemets säkerhetsstatus och eventuella åtgärdsförslag
- Fri telefonsupport
- Inspektion av system/armaturstyrningar och anläggningens funktion
- Visuell kontroll av ingående komponenter samt batterier
- Kontroll av laddning samt laddströmsreglering
- Mekanisk kontroll och inspektion av anslutna enheter
- Funktionskontroll av anläggningens alla delar
- Rengöring av centralenhet. Gäller ej klotter eller annan onormal nedsmutsning
- 15% rabatt på reservdelar
- Överlämnande av serviceprotokoll samt logg i enlighet med SBA föreskrifter
- 15% rabatt på arbetstid vid eventuella reparationer utförda av Atavio utanför garantiåttaganden
- Prioriterad servicekund
- Utbildning av systemens grundläggande funktioner samt gällande lagkrav\*
- Genomgång av besiktning och checklista enligt nödbelysningskrav
- Kontinuerlig uppdatering till senaste programvara
- Reparation, reservdelar samt övertidsarbete inkluderas inte i avtalet.
- Eventuella reparationer utanför garantiåttaganden och återbesök bokas separat efter avtalad offert
- I enlighet med SS-EN 50172:2004, SS-EN 50171:2004, SS-EN1838:2013, BFS2011:2 BBR27

## §7 AVTALETS BEGRÄNSNINGAR

Gällande Rubic har batterierna en garantitid på 2 år. Övriga system har batterierna en garantitid på 5 år.

## §8 AVTALETS GILTIGHETSTID

Detta avtal träder i kraft 20\_\_-\_\_-\_\_ och gäller till och med 20\_\_-\_\_-\_\_ Avtalet förlängs på 1år i taget, om inte avtalet sägs upp minst 3 månader innan avtalets slutdatum. Enligt §8.

## §9 UPPSÄGNING AV AVTAL

Uppsägning av underhållsavtalet skall ske skriftligen efter kontakt med Atavio. Om någon part väsentligen bryter mot någon av punkterna i detta avtal, har motparten rätt att avbryta avtalet. Förändringar skall alltid ske skriftligen mellan parterna så som förändringar, tillägg eller undantag.

## §10 FORCE MAJEURE

Ingen av parterna i detta avtal ersätter den andra parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

## §11 FÖRENKLAD TVISTELÖSNING

Parterna ska sträva efter att i första hand att lösa eventuella tvister på egen hand. I andra hand ska eventuella tvister lösas genom medling enligt Reglerna för Stockholms Handelskammars Medlingsinstitut.

Om tvisten inte kan lösas genom medling ska de slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas.

I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

## LADDA NER AVTALET PÅ HEMSIDAN

- Serviceavtalet kan du ladda ner som separat pdf på vår hemsida: [www.atavio.se](http://www.atavio.se)

Atavio  
Västbovägen 53  
331 53 Värnamo  
support@atavio.se



## GARANTIKORT

(giltigt tillsammans med försäljningsbevis)

Investeringens namn:
Kort nr:
Telefonnr:
Datum för försäljningen:
Fakturanr:

NR:	TYP/MODELL	SERIENUMMER	ANTAL	GARANTIPERIOD (MÅNADER)
1				
2				
3				
4				

Anteckningar:

Köparens namn och efternamn eller företagsnamn:

Serviceteknikerns underskrift

Underskrift, godtar garantivillkoren

Atavio  
Västbovägen 53  
331 53 Värnamo  
support@atavio.se



### DETALJERADE GARANTIVILLKOR FÖR SYSTEM OCH RUBIC-SYSTEM

1. Användaren är skyldig att uppfylla de allmänna garanti-villkoren från Atavio. De allmänna garanti-villkoren finns tillgängliga på webbplatsen [www.atavio.se](http://www.atavio.se).
2. Garantin gäller endast för system som sätts i drift av Atavio AB. Systemet bör beställas senast sex månader efter försäljningen av den första komponenten. I andra fall ska garanti-villkoren avtalas individuellt.
3. Garantin ska beviljas under förutsättning att idrifttagningen och de erforderliga garantiinspektionerna har utförts av Atavio AB servicepersonal.
4. Användaren är skyldig att övervaka systemets tillstånd i enlighet med gällande lagbestämmelser.
5. Under garantiperioden är användaren skyldig att omedelbart rapportera defekter när de upptäcks (max inom sju dagar efter att de upptäckt felet).
6. Under garantiperioden är användaren skyldig att hålla en händelselogg för Rubic och centralbatterisystemet genom att registrera de automatiska månatliga och årliga testerna (fel anteckning, utskrifter från styrenheten). Alla förbrukningsmaterial bör också registreras.
7. Händelseloggen ska finnas tillgänglig för Atavio AB under inspektioner och reparationer som täcks av garantin (om ingen händelselogg finns kommer garantin att förfalla).
8. Användaren är skyldig att utföra de kostnadsbelagda tekniska besiktningarna minst en gång om året. Vid en systemövervakning av 1000 eller fler armaturer eller system som täcks av garantin i över 24 månader, bör de kostnadsbelagda garantiinspektionerna utföras minst en gång var sjätte månad.
9. Den skriftliga ordern för garantiinspektionen ska lämnas in minst 30 dagar innan giltighetstiden för den föregående besiktningen gått ut.
10. Kostnaden för en enda inspektion bestäms baserat på de erbjudanden som utarbetats av Atavio AB individuellt för särskilda anläggningar.
11. Användaren är skyldig att byta nödvändiga förbrukningsvaror som ingår i den tekniska inspektionens protokoll och att följa rekommendationerna i protokollet.
12. Serviceteamet från Atavio AB anländer till anläggningen efter ett föregående skriftligt meddelande angående felet. Vid en omotiverad begäran om service, ska beställaren täcka kostnaden för servicebesök till anläggningen (resekostnader, boende osv.).
13. Servicen tillhandahålls under arbetsdagar som följer varandra.
14. Med tanke på säkerhetsregler under arbetet och föreskrifter som gäller för elektriska arbeten, utförs servicen av två anställda.
15. Servicen ska endast inledas efter att beställaren har lämnat ett skriftligt tillstånd till den person som auktoriserats att företräda beställaren, inklusive att göra deklARATIONER på dennes vägnar, och speciellt under-teckna protokoll, rapporter, beräkningar osv.
16. Den ansvariga person som beställaren har utsett bör vara tillgänglig på anläggningen under hela serviceperioden, och hans eller hennes frånvaro innebär att protokoll och kostnader för servicen godtas.
17. Servicecentret hos Atavio AB säkerställer att åtgärder ska vidtas inom 14 dagar efter en skriftlig underrättelse om felet och denna tid kan förlängas för omständigheter som säljaren inte kan kontrollera. Garantiperioden ska förlängas med den tid som krävs för att göra garantireparationen.
18. Den kostnadsfria tjänsten tillhandahålls endast på anläggningen när en enda skada omfattar mer än 10 % av komponenterna i hela systemet, dock inte mindre än 20 stycken.

Forts på nästa sida

### 13.3 ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

1. Atavio AB beviljar köparen en 24-månaders garanti, från och med produktens försäljningsdag, dock högst 36 månader från tillverkningsdatum, för produkter som används i Sverige, enligt följande villkor. Dessa garantivillkor är den väsentliga delen av avtalet om inte parterna kommit överens om något annat.
2. Garantin gäller för betydande tillverkningsfel i de elektroniska delarna eller hela utrustningen som förhindrar att den används som avsett. Garantin omfattar endast defekter i material och utförande, d.v.s. dolda defekter som uppstår på grund av tillverkningsfel eller dolda materialfel på elektroniska komponenter. Garantin täcker inte produkternas slitage, varken normal eller orsakad av felaktig användning.
3. Förhandsvillkoret för att använda garantirättigheterna omfattar särskilt en korrekt lagring och korrekt installation av utrustningen, som utförs av personalen med nödvändiga kvalifikationer, samt korrekt funktion i enlighet med bruksanvisningen.
4. De produkter som täcks av garantin ska förvaras och användas enligt de förhållanden och på det sätt som specificeras i monterings- och bruksanvisningen som medföljer med utrustningen.
5. Garantirättigheterna gäller inte i synnerhet vid störningar i utrustningen (system), inklusive, men inte begränsat till, en modifiering, otillåten reparation, felaktig användning, installation av annan tillverkarens utrustning eller komponenter. Dessutom gäller inte garantin för skador som orsakas av externa, mekaniska, termiska och kemiska faktorer, felaktig installation och drift samt naturligt slitage, i synnerhet förbrukningsmaterial som batteripaket, ljuskälla osv.
6. Om det visar sig att utrustningen har ändrats, installerats, underhållits och servats av en person utan relevanta kvalifikationer, upphör garantirättigheterna omedelbart att gälla.
7. Köparen är skyldig att lämna in ett klagomål i skriftlig form genom att fylla i "kundens klagomålsformulär" och "RMA varuspecifikation", som båda finns tillgängliga på webbplatsen <https://www.atavio.se/>, i annat fall upphör garantirättigheterna att gälla. En anmälan av fordran kan också skickas i elektronisk form till [support@atavio.se](mailto:support@atavio.se) inom sju dagar från den dag då felet påträffades. Efter registreringen av en anmälan (mottagande av RMA fordransnummer som tilldelats av Atavio AB) och efter att ha godkänt villkoren för transport, ska den felaktiga produkten levereras till säljaren. En anmälan ska innehålla en detaljerad beskrivning av det upptäckta felet och åtföljas av ett inköpsbevis för den felaktiga produkten (försäljningsfaktura), datum när felet upptäcktes, dokument som styrker att utrustningen har installerats av en person med relevant behörighet och underskrift av den person som skickat anmälan.
8. Undersökningen av anmälingen utan den information som anges i paragraf 7 ska automatiskt skyddas tills alla erforderliga uppgifter har tillhandahållits.
9. Om det är nödvändigt att erhålla ytterligare information om felet eller sättet att använda produkten under hanteringen av klagomålet, är köparen skyldig att tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och information. Garantianspråket ska undersökas inom 14 arbetsdagar från det att produkten levererats till säljaren, dock under förutsättning att om registrerad fordran kräver detaljerade tekniska tester eller ytterligare information, förlängs handläggningstiden för klagomålet automatiskt för att utföra tekniska provningar eller för att erhålla ytterligare information. De behandlade klagomålen legitimitet bedöms utifrån tillämpliga tekniska standarder.
10. Enligt garantin ska säljaren, efter eget gottfinnande, kostnadsfritt reparera eller byta ut komponenter som täcks av garantin och som av säljaren har fastställts och bekräftats vara defekta. Säljaren kan också återbetala det belopp som betalats av köparen om en reparation eller ersättning är omöjlig eller ekonomiskt oförsvarlig. Tiden för fullgörandet av garantiåtagandet är 14 dagar från dagen för godkännandet av fordran och kan förlängas i händelse av omständigheter som säljarens inte kan kontrollera. Garantiperioden ska förlängas med den tid som krävs för att göra garantireparationen.
11. Om en fordran anses vara välgrundad, ska säljaren täcka kostnaderna för att leverera produkten från köparen och kostnaden för att skicka tillbaka produkten till köparen.
12. Säljaren ska inte ådra sig några extra kostnader i samband med ersättningen av den skadade produkten.
13. Säljaren ska inte ha något ansvar för eventuella följder som uppstår till följd av ett funktionsfel av den defekta produkten.

14. Vid omotiverade klagomål ska köparen stå för alla kostnader som uppstår i samband med utredningen. I synnerhet är köparen skyldig att, i enlighet med hur klagomålet hanteras, täcka kostnaderna för transport, pendling och arbetstiden för serviceteknikern enligt säljarens individuella priser, materialkostnader, kostnader för hyra av nödvändig utrustning samt kostnader för en utlandsresa i enlighet med gällande priser, i förekommande fall, och täcka kostnader för logi för servicetekniker, vid behov. Köparen åtar sig att betala de ovan nämnda beloppen med relevant faktura. När serviceteknikern reser till köparen omfattar serviceprotokollet även antalet körda kilometer, restiden och arbetstiden.
15. Säljaren fransäger sig uttryckligen allt ansvar för förluster, skador eller utgifter, som direkt eller indirekt härrör från och är kopplade till användningen av produkten eller dess defekt, inklusive direkta och indirekta skador och ansvarsskyldighet av något slag, och begränsar sitt ansvar till produkten. Säljarens skyldigheter i samband med denna garanti begränsas endast till kostnaderna för utrustning och delar, vilka tillsammans inte överstiger priset på själva produkten.
16. Klagomålsförfarandet avslutas med utarbetandet av klagomålsprotokollet.
17. Efter att ha mottagit meddelandet om klagomål från köparen, förbehåller sig säljaren rätten att kontrollera defekten på den produkt som täcks av garantin och reparationen på den plats där produkten används. En underlåtenhet av köparen att ge tillgång till den felaktiga utrustningen på begäran av säljarens representant, ska anses som annullering av klagomålet.
18. Köparen är skyldig att säkerställa säkra och hygieniska villkor för verkställandet av garantin/serviceåtgärder. Om åtgärderna inte är möjliga med hänsyn till arbetsförhållandena eller utgör en risk för den anställdes hälsa och liv, ska säljaren vänta med utredningen av klagomålet till dess att lämpliga arbetsvillkor uppfylls. I detta fall ska garantiperioden inte förlängas med den tid under vilken åtgärderna som täcks av garantin inte var möjliga. Underlåtenhet att ge tillgång till den utrustning som anges i dessa villkor i över sju dagar ska anses som en annullering av klagomålet.
19. Köparen har möjligheten att inte godkänna utförandet av serviceåtgärder av säljarens personal beroende på att eventuella ytterligare villkor uppfylls, särskilt när tredje personer deltar i verksamheten. Det är också oacceptabelt att debitera säljarens servicetekniker med parkeringskostnader, elkostnader osv. samt betalda åtgärder som utförs av tredje part under servicearbetenas varaktighet för sina egna specialister eller tredje personer.
20. I händelse av att tillgången till serviceprodukten hindras eller förutsätts för betalning av ytterligare kostnader, kommer köparen att förlora sina garantirättigheter.
21. Vid betalda reparationsorder, inklusive reparationer efter garanti, ska kostnaderna för servicereparation fastställas från fall till fall enligt säljarens priser och de kan inkludera, om det behövs, kostnader för resor, hyra av nödvändig utrustning, arbetstimmar, boende, material som används under servicearbeten, ytterligare expertis.
22. Det åligger köparen att ge tillräcklig tillgång till den produkt som täcks av garantianspråket för serviceteknikern. Köparen kommer i annat fall att förlora sina garantirättigheter. Om ett lämpligt tillträde inte tillhandahålls eller hindras (se avs. 13) täcks kostnaderna för service av köparen på samma sätt som vid omotiverade garantianspråk.

## 13.4 INFORMATION OM PARAMETRAR FÖR EL- OCH KOMMUNIKATIONSKABLAR

LP	TYP AV LINJE	INFORMATION
1	LON1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LON1 kommunikationsprotokoll används för kommunikation mellan några CBS-skåp (styrenheter) och för kommunikation mellan PZS-LON-paneler med LPS-CBS-system.</li> <li>- Max 10 LPS-CBS-system och tre PZS-LON-paneler kan kopplas samman.</li> <li>- Användning av en kabel på 2x2x 0,8 mm<sup>2</sup> eller Cat 5e UTP-kabel (två trådar för LON-kommunikation och två trådar för 24V strömförsörjning från en styrenhet till PZS-LON-moduler) rekommenderas</li> <li>- Max längd för seriekoppling är 900 m</li> <li>- Max längd i stjärntyp är 500 m (medan max längd på en kabel från stjärnpunkten är 320 m)</li> <li>- Vid störningar bör anslutningen användas (seriekoppling – vid slutet av linjen, stjärntyp – vid stjärnpunkten)</li> </ul>
2	LON2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LON2 kommunikationsprotokoll används för kommunikation mellan styrenheten och ELS-230 och CZF-LON-moduler.</li> <li>- Max 32 ELS-230 och CZF-LON-moduler (totalt) kan anslutas till en styrenhet.</li> <li>- Användning av en kabel på 2x2x 0,8 mm<sup>2</sup> eller Cat 5e UTP-kabel (två trådar för LON-kommunikation och två trådar för 24V strömförsörjning från styrenheten till ELS-230 och CZF-LON-moduler) rekommenderas</li> <li>- Max längd för seriekoppling är 900 m</li> <li>- Max längd i stjärntyp är 500 m (medan max längd på en kabel från stjärnpunkten är 320 m)</li> <li>- Vid störningar bör anslutningen användas (seriekoppling – vid slutet av linjen, stjärntyp – vid stjärnpunkten)</li> </ul>
3	Ändkrets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den används för att försörja armaturer utan SMART teknik (utan adressmoduler) – den så kallade kretsströmövervakningen</li> <li>- Max mängd armaturer per krets beror på den ström som förbrukas av armaturerna och typen av linjär modul</li> <li>- Kabeln i lämplig brandmotståndsklass (3x...mm<sup>2</sup>) ska användas</li> <li>- Kabelsektionen och längden ska väljas i enlighet med gällande föreskrifter (max 3 % spänningsfall)</li> <li>- Max kabelsektionen är 4 mm<sup>2</sup> (på grund av kabelfästena i LPS centralbatteri)</li> <li>- Alla typer (linjära, stjärna) är tillåtna</li> </ul>
4	Ändkrets med SMART teknik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den används för att försörja armaturer i SMART teknik (med adressmoduler) – den så kallade armaturövervakningen</li> <li>- Max antal armaturer per krets – 20, se till att den maximala strömmen för den angivna linjära modulen inte överskrids</li> <li>- Kabeln i lämplig brandmotståndsklass (3x...mm<sup>2</sup>) ska användas</li> <li>- Kabelsektionen ska väljas i enlighet med tillämpliga föreskrifter (max 3 % spänningsfall), men max kabelsektionen är 4 mm<sup>2</sup> (på grund av kabelfästena i LPS centralbatteri)</li> <li>- Kabellängden kan inte överstiga 300 m</li> <li>- Alla typer (linjära, stjärna) är tillåtna</li> </ul>
5	Kraftförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabelsektionen ska väljas i enlighet med gällande föreskrifter (max 3 % spänningsfall)</li> <li>- Antal trådar: enfasigt skåp – 3, trefasigt skåp – 5</li> </ul>
6	Batteriförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabelsektionen ska väljas i enlighet med gällande föreskrifter (max 3 % spänningsfall)</li> <li>- Antal trådar – 2 (vid extra mitre batterispänningsmätning – 3)</li> </ul>
7	PZS anslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPS-CBS är i allmänhet utformad för funktion med en PZS-modul. För att aktivera anslutningen av två eller flera PZS-paneler till en CBS, krävs en speciell design av PZS-paneler.</li> <li>- Användning av Cat 5e UTP-kabel eller 6x1mm<sup>2</sup> -kabel rekommenderas (max längd är 2 000 meter)</li> </ul>
8	CZF anslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det obegränsade antalet CZF-moduler kan anslutas i serie till en sensorisk ingång (LS-24 eller styrenhet)</li> <li>- Användning av YDY 2x1mm<sup>2</sup> -kabel rekommenderas (max längd är 2 000 meter, när fler CZF-moduler är anslutna i serie till en sensorisk ingång, är det den totala längden kablar)</li> </ul>




### 13.5 ARRANGERING AV BATTERIER PÅ HYLLOR I LPS-CBS-SKÅP


Följande figurer visar batteriets uppställning och kopplingsmetod för LPS-CBS-skåp. De följande bryggkopplingarna mellan batterierna är numrerade. Bryggkopplingar markerade CB + och CB-representerar de relevanta kablarna som dras ut ur centralbatteriets terminaler (dessa kablar ska dras på fabriken). Den nedre delen av varje figur motsvarar framsidan av CBS-skåpet. Under figurerna finns det tabeller med en sammanfattning av data för bryggkopplingar mellan batterier.

#### CBS/32-C (18AH, 20AH)

Bottenhylla (ovanifrån)

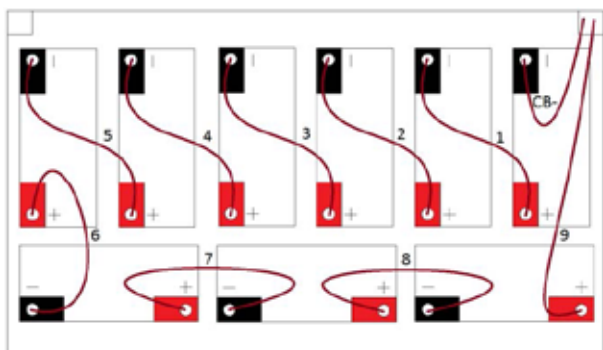


Övre hylla (ovanifrån)

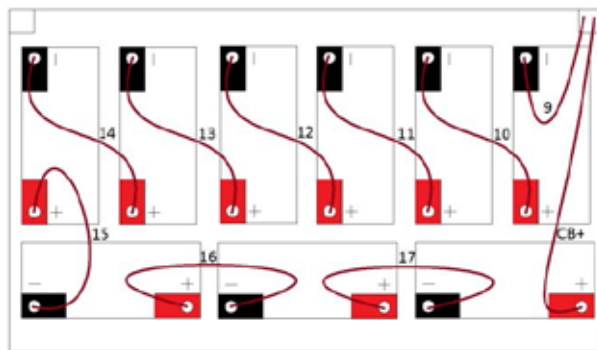


Nr.	Kabelsektion	Ända	Kabelmantel	Längd cm	Ända	Kabelmantel	Ant	Bryggkopplingsnummer
1	10 mm <sup>2</sup>	(blott öga KOA_5-10)	(slang 9,5 mm svart - 3 cm)	24	(blott öga KOA_5-10)	(slang 9,5 mm röd - 3 cm)	16	1-8, 10-17
2	10 mm <sup>2</sup>	(blott öga KOA_5-10)	(slang 9,5 mm svart - 3 cm)	80	(blott öga KOA_5-10)	(slang 9,5 mm röd - 3 cm)	1	9

#### CBS/32-C (28AH)

Bottenhylla (ovanifrån)

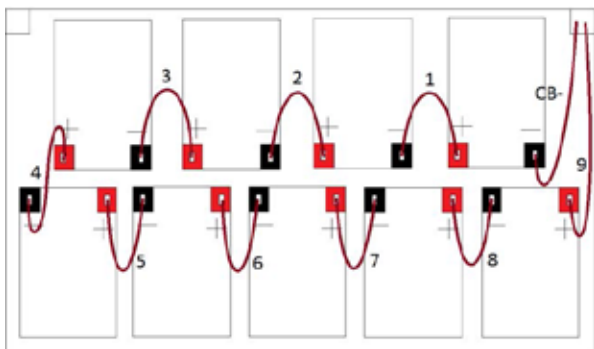

Övre hylla (ovanifrån)

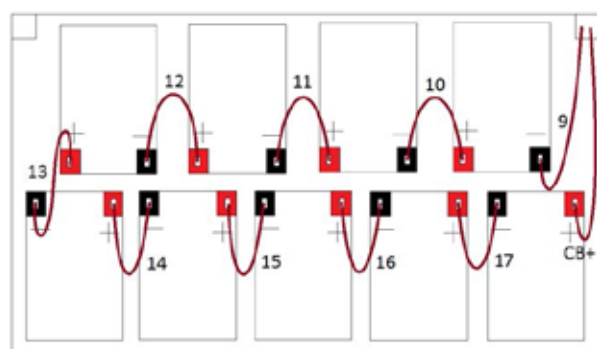

Nr.	Kabelsektion	Ända	Kabelmantel	Längd cm	Ända	Kabelmantel	Ant	Bryggkopplingsnummer
1	4 mm <sup>2</sup>	(platt kontakt 6,3 mm 2,5-6 mm <sup>2</sup> )	(plastskydd på platt kontakt)	20	(blott öga KOA_5-10)	(platt kontakt 6,3 mm 2,5-6 mm <sup>2</sup> )	16	1-8, 10-17
2	4 mm <sup>2</sup>	(platt kontakt 6,3 mm 2,5-6 mm <sup>2</sup> )	(plastskydd på platt kontakt)	80	(blott öga KOA_5-10)	(platt kontakt 6,3 mm 2,5-6 mm <sup>2</sup> )	1	9

## 13.6 Loggbok över batteriets drift.

### 1. Allmänna uppgifter:

Installation av batteri, plats/adress	
Centralbatteriets modell/typ (serienummer)	
Typ/ant. batterier	
Beteckning av batteriparti	
Rum med luftkonditionering	Ja / Nej
Ventilerat rum	Ja / Nej
Inköpsdatum	
Datum för idrifttagning	
Datum för godkännande av installationen	
Omgivningstemperatur	
Urladdningsström	
Batterispänning vid tomgång	
Batterispänning vid flytladdning	
Underteckning: För- och efternamn/registreringsdatum	

### 2. Serviceinspektioner

Nr:	Besiktningdatum	Protokoll nr.	Anmärkingar
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Batteriets inspektionsprotokoll– protokollet  
nedan ska bifogas till loggboken över batteriets drift  
(ett separat protokoll för varje inspektion):

Inspektionsprotokoll:											
Batterityp:											
Mättningsdatum:											
Början av urladdning						Slut av urladdning					
Block nr:	Motståndsmätning (mΩ)	Spänningsmätning (V)	Block nr:	Motståndsmätning (mΩ)	Spänningsmätning (V)	Block nr:	Motståndsmätning (mΩ)	Spänningsmätning (V)	Block nr:	Motståndsmätning (mΩ)	Spänningsmätning (V)
1			1			1			1		
2			2			2			2		
3			3			3			3		
4			4			4			4		
5			5			5			5		
6			6			6			6		
7			7			7			7		
8			8			8			8		
9			9			9			9		
10			10			10			10		
11			11			11			11		
12			12			12			12		
13			13			13			13		
14			14			14			14		
15			15			15			15		
16			16			16			16		
17			17			17			17		
18			18			18			18		

Urladdningstid:	h		Lägsta block:	
Urladdningsström:	A		Batteri effektivt och lämpligt för drift?	
Slutlig spänning (batteri; per block):	V	V/block		
Omgivningstemperatur:	C°		Underteckning	

## 3. Strömavbrott

Nr:	Datum/period	Strömavbrottets tid	Anmärkningar
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

**4. Andra batterirelaterade händelser**

Nr:	Datum	Typ av händelse	Anmärkningar
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**5. Batteribyten**

Nr:	Datum	Bytt batteri nr.	Nytt batteriparti nr.	Anmärkningar
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				







Växel 010-20 38 300  
support@atavio.se  
www.atavio.se

**ATAVIO**   
PRODUCTS & SOLUTIONS