
ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

QUADRO

FZLV SYSTEMET



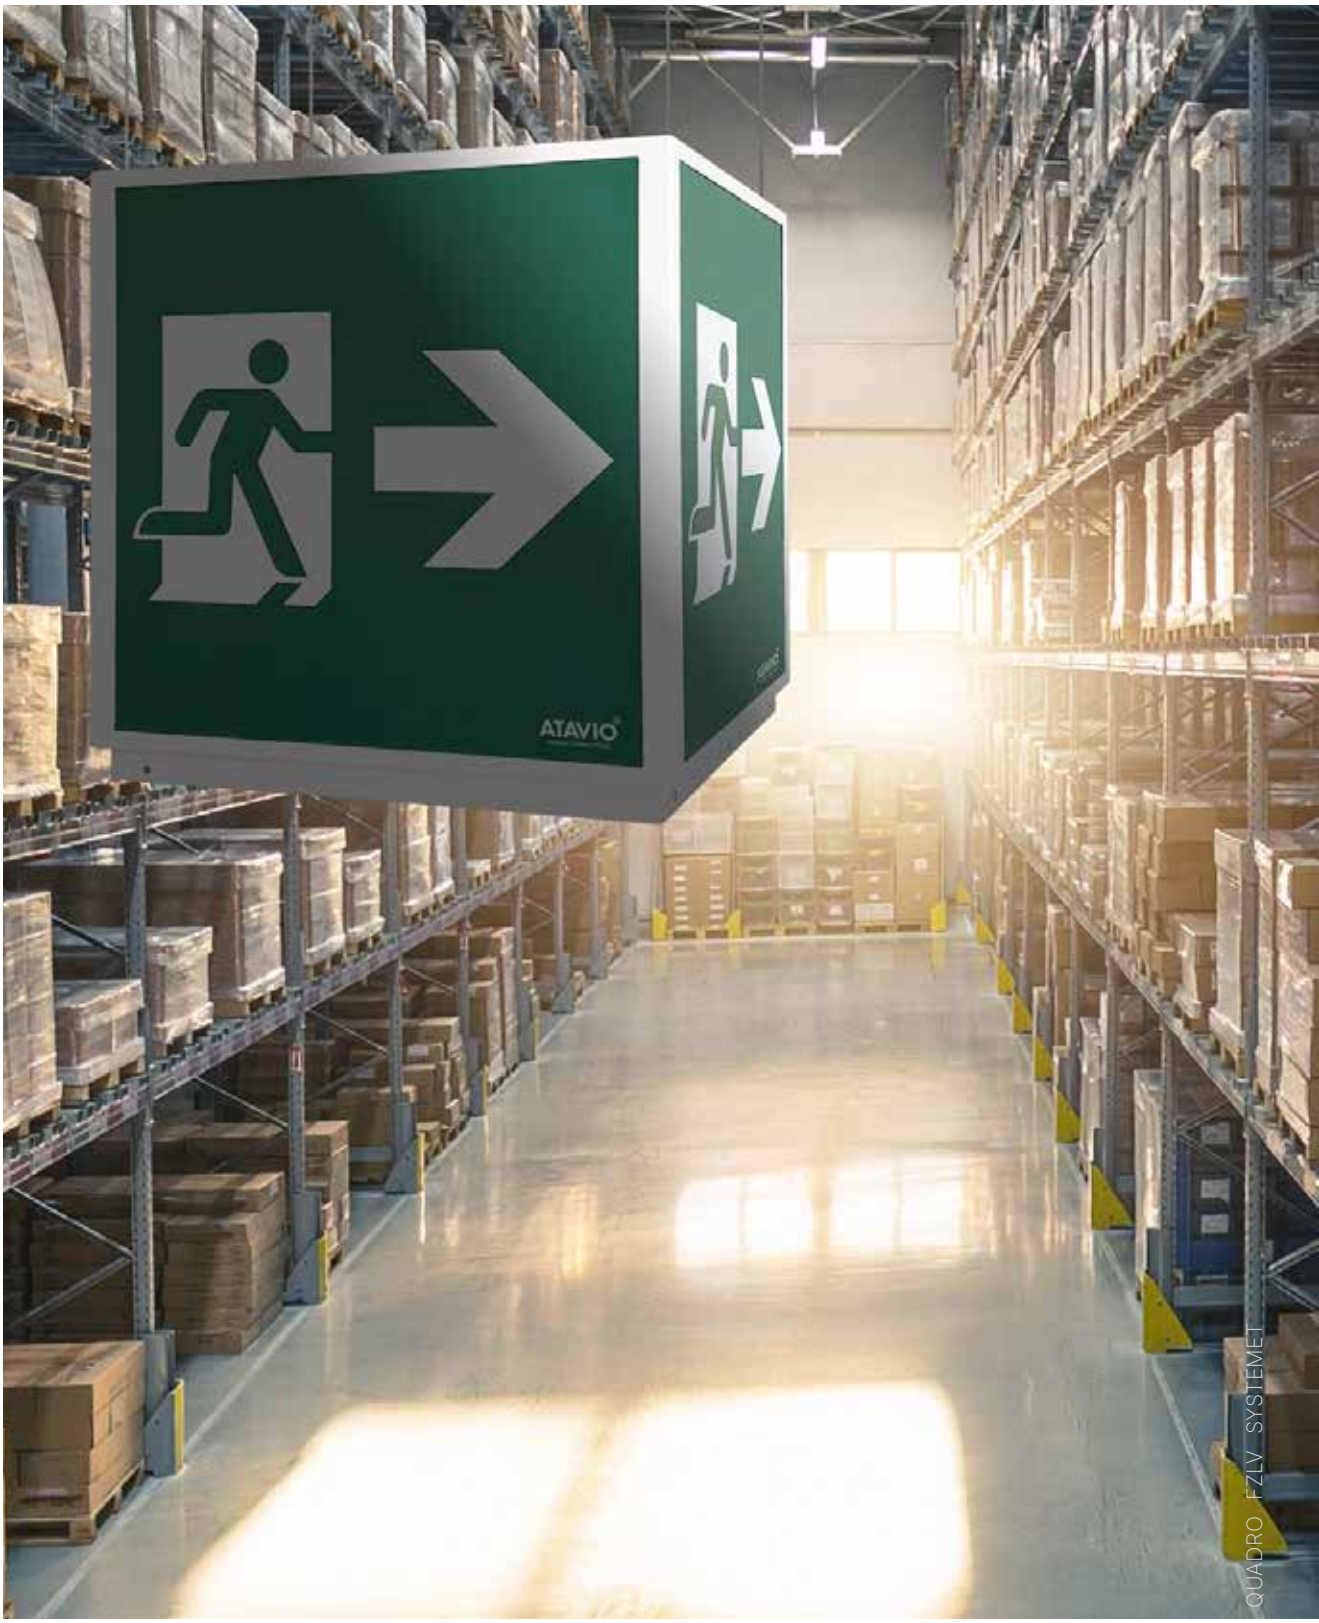

HÄNVISNINGSARMATUR FÖR LOKAL DÄR PASSAGE ÄR FRÅN FLERA OLIKA HÅLL

QUADRO är en konventionell, rundstrålande utrymningsarmatur avsedd för takmontering eller vajer-upphängning. Den är utformad för att vara synlig från alla tänkbara utrymningsriktningar och för att uppfylla kraven vid belysning av stora ytor.

Armaturen är tillverkad av högkvalitativa komponenter med högeffektiva ljusstyrkor, vilket ger den överlägsen prestanda vad gäller synlighet och jämn bakgrundsbelysning av piktogrammen.

Energieffektiv LED-teknik, metallhölje och användning av plexiglas säkerställer armaturens höga hållfasthet och hållbarhet. Tack vare sin synlighet kan den täcka stora öppna ytor, stationer för kollektivtrafik eller korsande korridorer. 4 st symbolfolier medföljer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II - central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DC 48V | LED | IP41 | d=30m | 12

QUADRO


TAK & VAJER - LÄSAVSTÅND 40 & 60 METER




Montage:	Tak & Vajer
Anslutning:	48V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP41
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

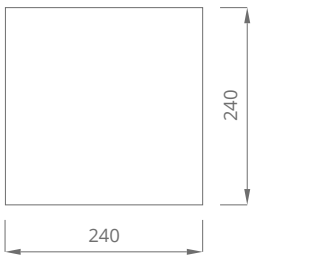

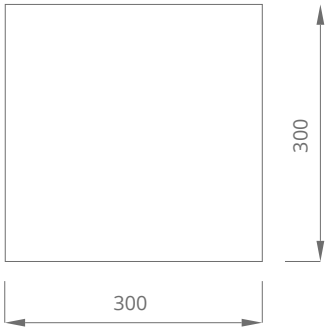

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s – 0,2 s – 0,3 s – 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
■	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s – 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s – 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
■	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUMMER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	SKYLT	LÄS-AVSTÅND	FÄRG	VIKT ≈
7346434	576850	QUADRO 40	enligt central	IP 41	3×1 W	enligt central	enligt central	240×240×240	Piktogramset	40 m	Vit	1 kg
7349201	576811	QUADRO 60	enligt central	IP 41	3×1 W	enligt central	enligt central	300×300×300	Piktogramset	60 m	Vit	1,5 kg

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING
7349101	129987	Piktogram rullstol 40
7349102	129988	Piktogram rullstol 60
7344607	109904	Wireupphäng 1,5m

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se